

EN 15650:2010-09

MANDÍK®

POŽÁRNÍ KLAPKA

FDMD



Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapk FDMD (dále jen požárních klapk). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti.

I. OBSAH

II. VŠEOBECNĚ	3
1. Popis.....	3
2. Provedení klapek.....	4
3. Komunikační a řídící přístroje.....	9
4. Rozměry, hmotnosti.....	12
5. Umístění a zabudování.....	13
6. Přehled způsobů zabudování.....	15
7. Instalační rámy.....	35
8. Šachtové stěny.....	42
9. Zabudování do protipožární pěny.....	45
10. Zabudování mimo stěnovou konstrukci EIS 45.....	46
11. Zavěšení klapek.....	48
III. TECHNICKÉ ÚDAJE	51
12. Tlakové ztráty.....	51
13. Součinitel místní tlakové ztráty.....	51
14. Akustické hodnoty.....	52
IV. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	54
15. Materiál.....	54
V. KONTROLA, ZKOUŠENÍ	55
16. Kontrola.....	55
17. Zkoušení.....	55
VI. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKÁ, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA	55
18. Logistické údaje.....	55
19. Záruka.....	55
VII. MONTÁŽ, OBSLUHA, ÚDRŽBA A KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI	56
20. Montáž.....	56
21. Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti.....	56
22. Náhradní díly.....	57
23. Obnovení funkce servopohonu po aktivaci pojistek.....	57
VIII. ÚDAJE O VÝROBKU	58
24. Údajový štítek.....	58
IX. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU	58
25. Objednávkový klíč.....	58

II. VŠEOBECNĚ

1. Popis

- 1.1.** Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872.
- List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka spouštění nebo impulsem od tavné teplotní pojistky. Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAT, stisknutí resetovacího tlačítka na BAT, nebo při přerušení napájení servopohonu.
- Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodýšně uzavře.
- Kruhové klapky mají jeden revizní otvor, protože uzavírací zařízení a revizní otvor lze nastavit do nejvhodnější polohy z hlediska obsluhy a manipulace s ovládacím zařízením pootočením klapky.

Obr. 1 FDMD s mechanickým ovládáním



Obr. 2 FDMD se servopohonem



1.2. Charakteristika klapek

- CE certifikace dle EN 15650
- testováno dle EN 1366-2
- klasifikováno dle EN 13501-3+A1
- požární odolnost EIS 120, EIS 90
- těsnost dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3 (D=200 mm) a třída 2 (D=100 - 180 mm)
- cyklování C 10 000 dle EN 15650
- korozivzdornost dle EN 15650
- ES Certifikát shody č. 1391-CPR-0089/2014
- Prohlášení o vlastnostech č. PM/FDMD/01/16/1
- Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/13/16/1

1.3. Provozní podmínky

Bezchybná funkce klapek je zajištěna za těchto podmínek:

- a) maximální rychlosť proudění vzduchu 12 m.s.
maximální tlakový rozdíl 1200 Pa
- b) rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky.

Cinnost klapek není závislá na směru proudění vzduchu. Klapky mohou být umístěny v libovolné poloze.

Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.

Klapky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K5, bez kondenzace, námrazy, tvorby ledu, bez vody i z jiných zdrojů než z deště a s teplotním omezením -20 až +50°C dle EN 60 721-3-3 zm.A2.

V případě osazení klapky elektrickými prvky je rozsah teplot zúžen dle rozsahu teplot použitých elektrických prvků (viz. kapitola 2. Provedení).


2. Provedení klapek

2.1. Provedení s mechanickým ovládáním

Provedení .01

Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení. Do teploty +70°C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení. V případě požadavku na jiné spouštěcí teploty mohou být dodány tepelné pojistky s jmenovitou spouštěcí teplotou +104°C nebo +147°C (nutno uvést v objednávce).

Obr. 3 Provedení .01

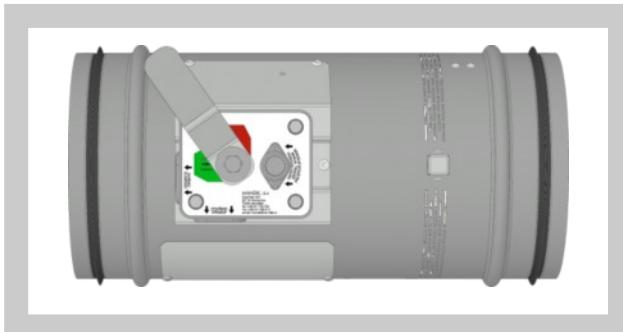


POZOR:

Mechaniky se vyrábějí ve čtyřech provedeních **M1** až **M4**, které se navzájem liší jen velikostí vnitřní pružiny, která uzavírá požární klapku. Pro danou velikost klapky je vždy pevně přiřazena velikost mechaniky - **Tab. 4.2.1.** Nedoporučuje se použití jiné velikosti mechaniky nežli dané výrobcem pro danou velikost klapky, protože jinak hrozí poničení klapky.

Provedení .11

Tato provedení jsou rozšířením provedení .01 s mechanickým ovládáním. Jsou doplněna o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem. Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.


Obr. 4 Provedení .11

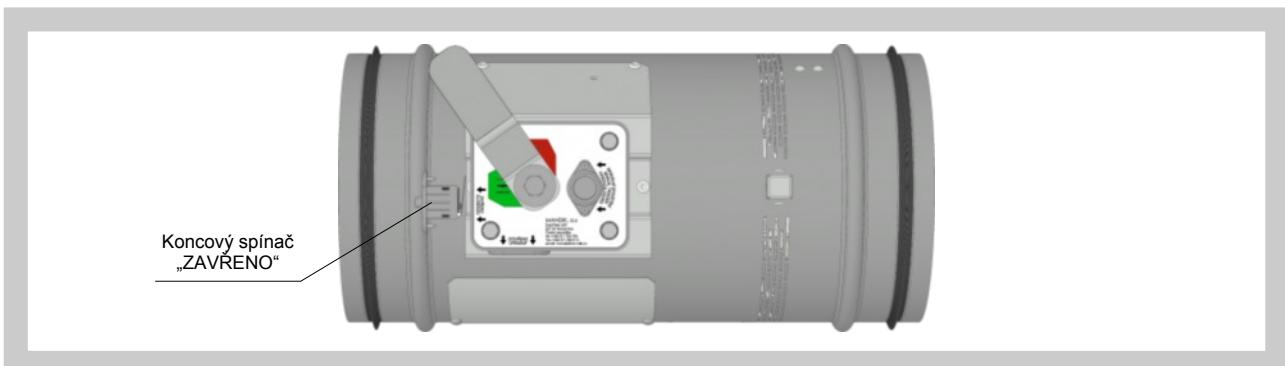


Provedení .80

Tato provedení jsou rozšířením provedení .01 s mechanickým ovládáním. Je doplněno o signalizaci poloh listu klapky "ZAVŘENO" a "OTEVŘENO" vestavěnými koncovými spínači. Připojení spínačů je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínačů.

Obr. 5 Provedení .80

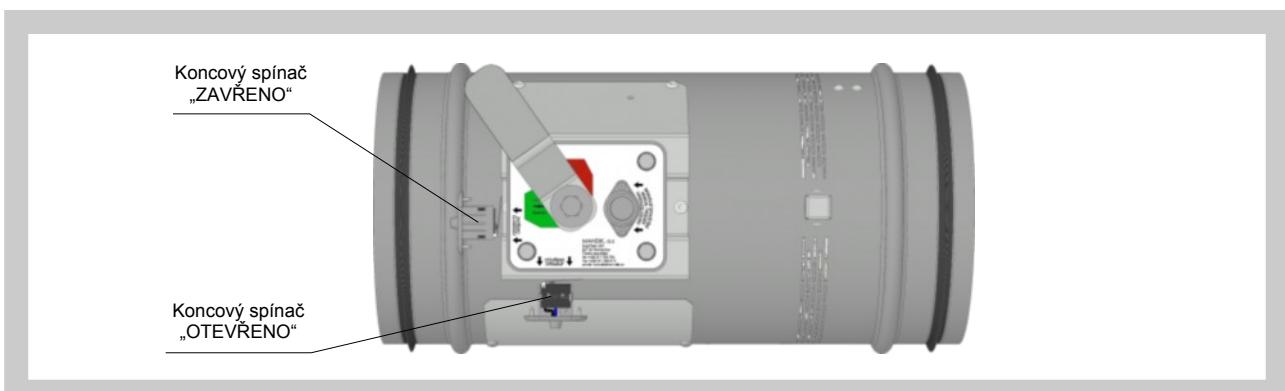


Obr. 6 Koncový spínač typu G905-300E03W1

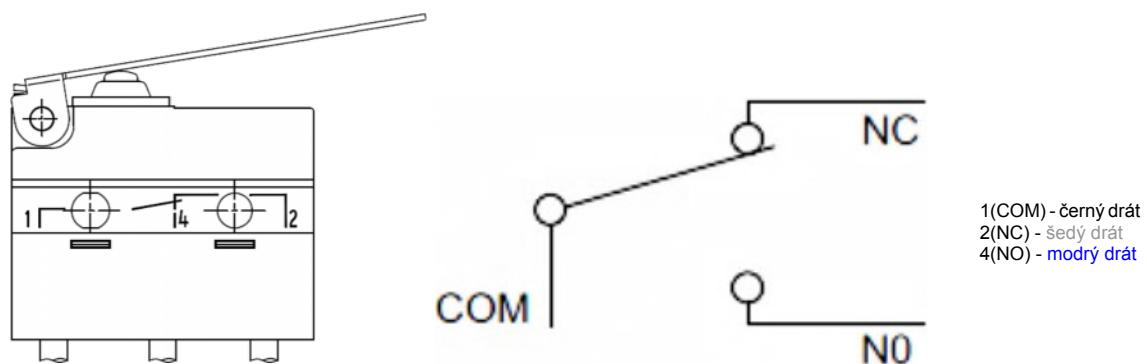

Jmenovité napětí a maximální proud	AC 230V / 5A
Stupeň krytí	IP 67
Pracovní rozsah teplot	-25°C ... +120°C

Tento koncový spínač může být zapojen dvěma následujícími způsoby:
 a) ROZEPÍNACÍ KONTAKT při pohybu ramena spínače - zapojit dráty 1+2
 b) SPÍNACÍ KONTAKT při pohybu ramena spínače - zapojit dráty 1+4

Obr. 7 Záměna mechanického za motorické provedení či naopak

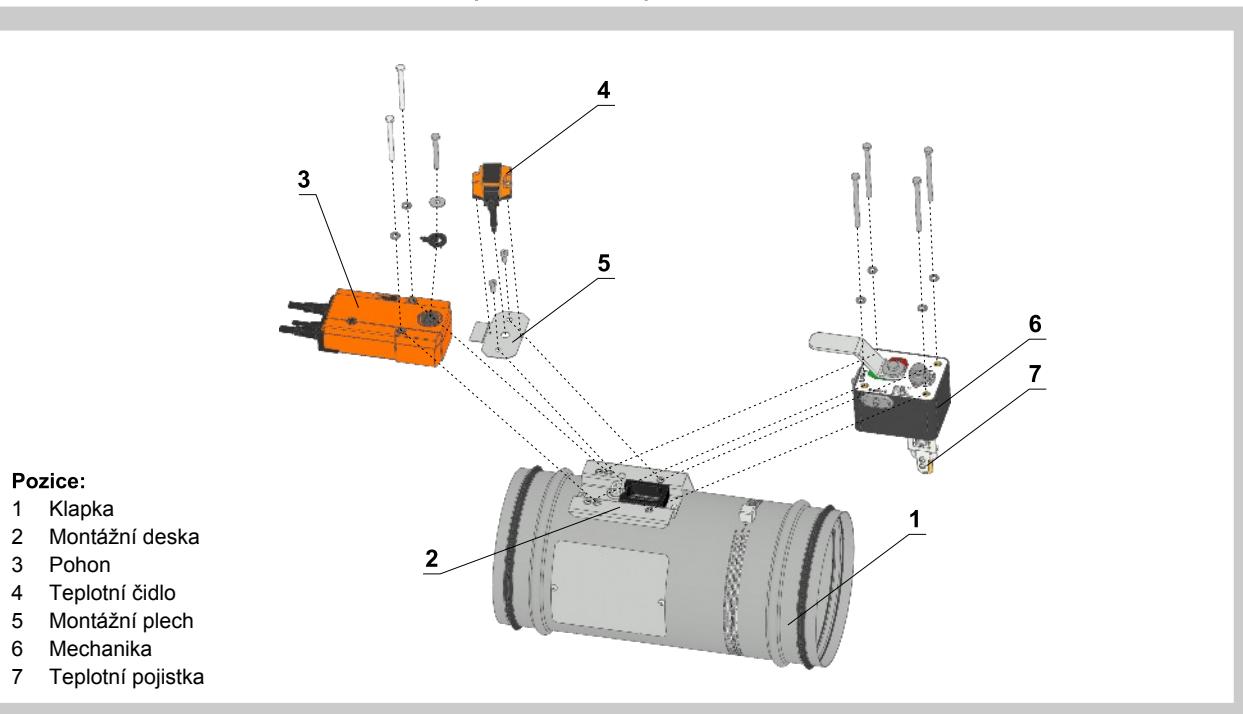

2.2. Provedení se servopohonem


Provedení .40, .50

Pro klapky jsou použity servopohony BFL (dále jen servopohon). Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 24V resp. AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO" do polohy "OTEVŘENO" je max. 60 s. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO". Doba přestavení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO" je max. 20 s. Dojde-li znova k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět přestavovat do polohy "OTEVŘENO".


Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2. Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C (pojistka Tf1 při překročení teploty v okolí klapky, Tf2 při překročení teploty uvnitř vzduchotechnického potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vybaveno tepelnou pojistikou Tf2 typu ZBAT95 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95°C. Po aktivaci tepelné pojistky Tf1 nebo Tf2 je napájecí napětí trvale a neodvolatelně přerušeno a servopohon pomocí předepnuty zpětné pružiny přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO".

Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.


Obr. 8 Provedení .40, .50

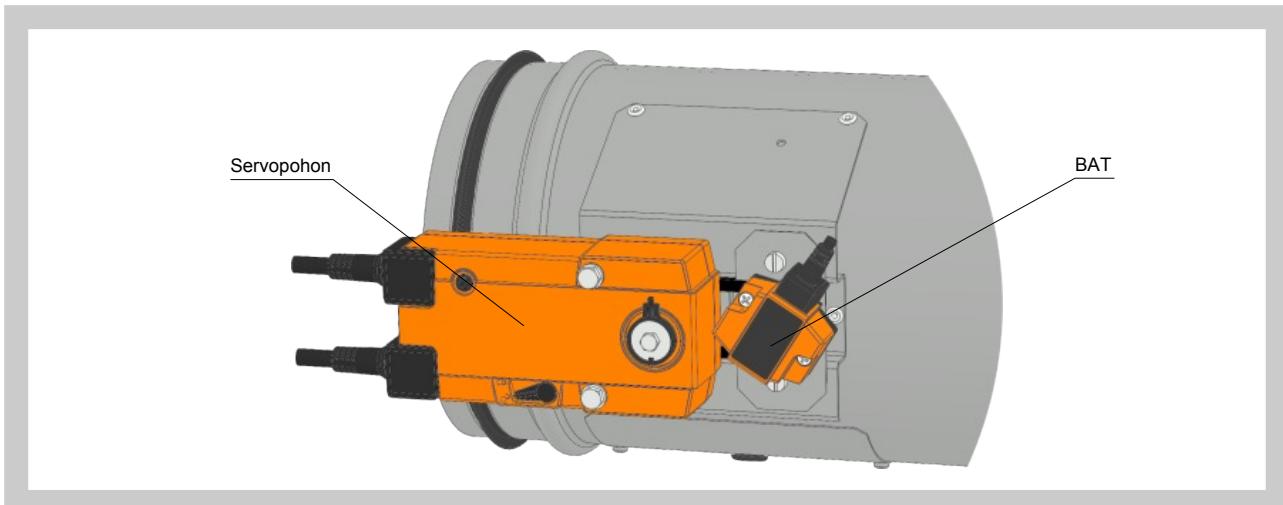

Obr. 9 Servopohon BELIMO BFL 230-T

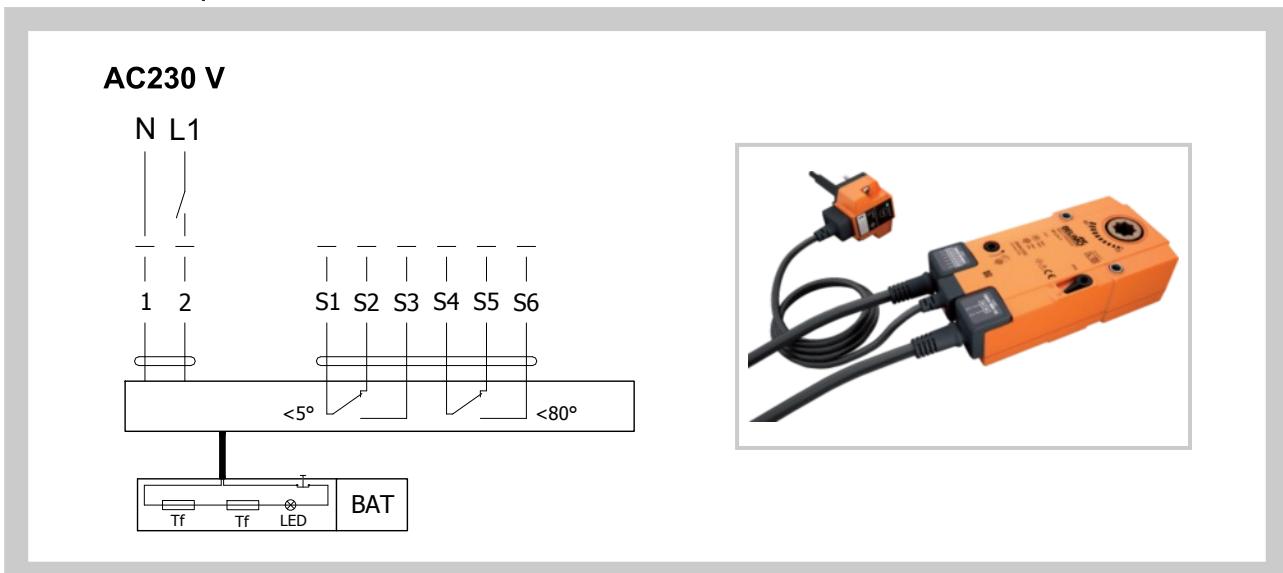

Obr. 10 Servopohon BELIMO BFL 24-T(-ST)

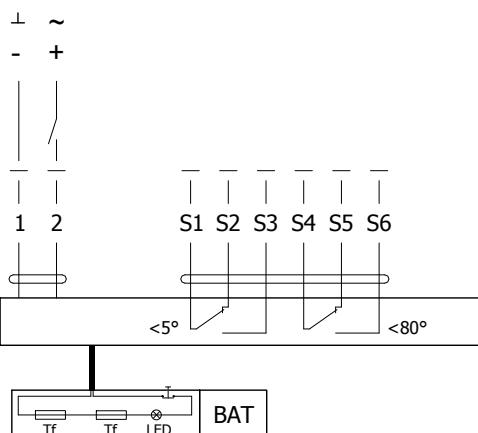AC/DC 24

Tab. 2.2.1. Servopohon BELIMO BFL 24-T(-ST), BFL 230-T

Servopohon BELIMO	BFL 230-T	BFL 24-T(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60 Hz	AC 24 V 50/60 Hz DC 24 V
Příkon	- při otevírání klapky - v klidové poloze	3,5 W 1,1 W
Dimenzování	6,5 VA (Imax 4 A @ 5 ms)	4 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí		IP 54
Doba přestavení - pohon - zpětný chod		<60 s ~ 20 s
Teploota okolí Bezpečná teplota Skladovací teplota		-30°C ... +55°C max. +75°C (funkčnost zaručena po dobu 24h) -40°C ... +55°C
Připojení - pohon - pomocný spínač		kabel 1 m, 2 x 0,75 mm ² (BFL 24-T-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BFL 24-T-ST) konektor se 6 kontakty
Aktivační teplota tepelných pojistek		teplota vně potrubí +72 °C teplota uvnitř potrubí +72 °C

2.3. Provedení s komunikačním a napájecím zařízením

Provedení .60


Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24 spolu se servopohonem BFL 24-T-ST. Zjednodušuje elektrickou instalaci a propojení požárních klapek. Usnadňuje kontrolu na místě a umožňuje centrální řízení a kontrolu požárních klapek pomocí jednoduchého 2-vodičového vedení.

BKN 230-24 slouží na jedné straně jako decentrální síťový přístroj pro napájení servopohonu BFL 24-T-ST s pružinovým zpětným pohonem a na druhé straně přenáší signál o stavu klapky PROVOZ a HAVÁRIE přes dvouvodičové vedení do centrály. Stejným vedením je z centrály do BKN 230-24 dáván řídící povel ZAPNUTO-VYPNUUTO.

Pro zjednodušení připojení je servopohon BFL 24-T-ST vybaven konektorovými zástrčkami, které se zasunou přímo do BKN 230-24. Pro napojení na síť 230V je BKN 230-24 dodáván s kabelem a EUROzástrčkou. Dvouvodičové vedení se do BKN 230-24 připojí na svorky 6 a 7. Pokud má být pohon kontrolován bez signálu z centrály, lze jej zapnout můstkiem mezi svorkami 3 a 4. Zelená kontrolka LED na BKN 230-24 svítí, pokud je v pohonu přítomno napětí (AC 24 V). Stavu klapky HAVÁRIE lze dosáhnout stisknutím tlačítka na BAT nebo přerušením napájecího napětí (např. signálem z EPS).

Zařízení BKN 230-24 musí být umístěno v blízkosti klapky tak, aby do něj bylo možno lehce zasunout kabely s konektory pro připojení servopohonu.


Obr. 11 Provedení .60

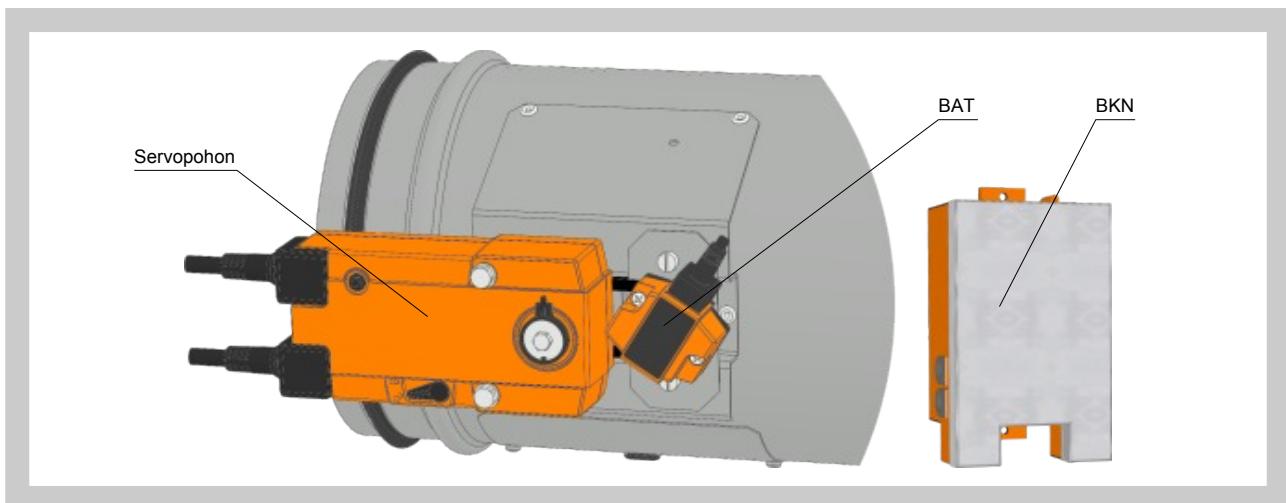

Tab. 2.3.1. Komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24

Komunikační a napájecí zařízení	BKN 230-24
Napájecí napětí	AC 230V 50/60Hz
Příkon	3,5 W (provozní poloha)
Dimenzování	11 VA (včetně servopohonu s pružinovým zpětným chodem)
Ochranná třída	II
Krytí	IP 42
Provozní teplota okolí Skladovací teplota	-30°C ... +50°C -40°C ... +50°C
Připojení - síť - pohon - svorkovnice	kabel 0,9 m s EURO zástrčkou typ 26 zástrčka 6-pólová, zástrčka 3-pólová šroubovací svorky pro vodič 2x1,5 mm ²

Obr. 12 Komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24, se servopohonem BFL 24-T-ST

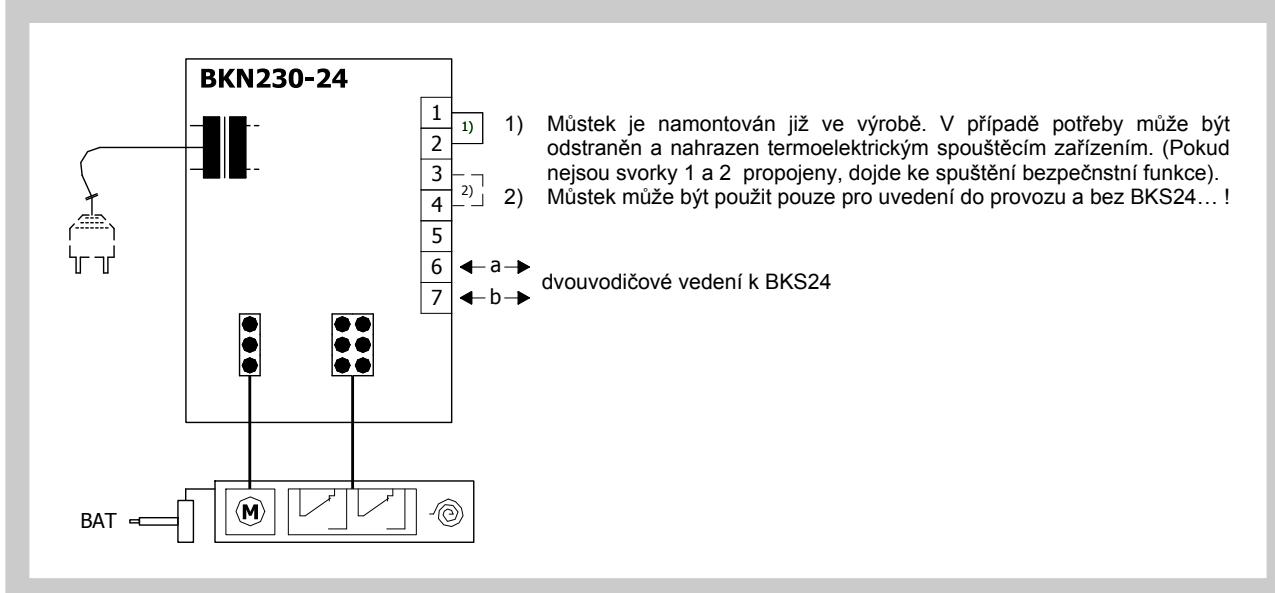

3. Komunikační a řídící přístroje

- 3.1.** Komunikační a řídící přístroj BKS 24 -9A slouží pro skupinové řízení a kontrolu 1 až 9 požárních klapk se servopohonem BFL 24-T-ST ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN 230-24. Signalizace polohy klapk je jednotlivá, klapky je možné ovládat a testovat pouze všechny společně. BKS 24 - 9A je určeno pro použití v rozvaděči a zobrazuje provozní stavy a hlášení poruch připojených požárních klapk. Pomocí integrovaných pomocných spínačů lze signalizovat funkce jako polohu klapky a hlášení poruch, nebo tyto předávat dále do systému. BKS 24 - 9A přijímá přes dvouvodičového vedení signály BKN 230-24 a vydává řídící povely. Správný provoz klapky je zobrazen dvěma světelnými diodami (LED):

Řízení zapnuto = stav PROVOZ
Řízení vypnuto = stav HAVÁRIE

Pokud požární klapky v průběhu přípustné doby přestavění nedosáhnou svoji zadanou polohu, začne blikat příslušná světelná dioda PORUCHA a kontakt K1 je otevřen (aktuální porucha). Pokud vadná klapka přece jen dosáhne své zadané polohy, pak se K1 zavře a hlášení poruchy svítí trvale (porucha uložena do paměti). Pro signalizaci polohy klapky do nadřazeného systému řízení slouží pomocný kontakt K2. Funkci tohoto pomocného kontaktu lze programovat přes svorku 14 dle Tab. 3.1.1.

Tab. 3.1.1. BKS 24 -9A kontakty K1 a K2


Kontakt funkce K1		Programování pomocného kontaktu K2		
situace	stav	funkce	propojení	stav
aktuální porucha	15 ——— 16	Kontakt K2 sepnut pokud jsou všechny klapky otevřeny	[14] ——— [11]	17 ——— 18
		Kontakt K2 sepnut pokud jsou klapka č. 1 otevřena	[14] ——— [12]	
bez poruchy	15 ——— 16	Kontakt K2 sepnut pokud jsou všechny klapky zavřeny	[14] otevřeno	

Kontrolu funkce lze provést v poloze PROVOZ stisknutím tlačítka TEST. Po dobu stisknutí tlačítka se list klapky otáčí do polohy HAVÁRIE. Vadná funkce se zjistí hlášením PORUCHA. Montáž a připojení BKS 24 - 9A lze provést na DIN lištu 35 mm. Připojí se pomocí dvou 9-pólových svorkovnic zástrčkových konektorů.

Tab. 3.1.2 Komunikační a řídící přístroj BKS 24-9A

Komunikační a řídící přístroj	BKS 24-9A
Napájecí napětí	AC 24 V 50/60Hz
Příkon	3,5 W
Dimenzování	5,5 VA
Ochranná třída	III (bezpečné malé napětí)
Krytí	IP 30
Provozní teplota okolí	0 ... +50°C
Připojení	svorky pro vodič 2 x 1,5 mm ²

Obr. 13 Komunikační a řídící přístroj BKS 24-9A

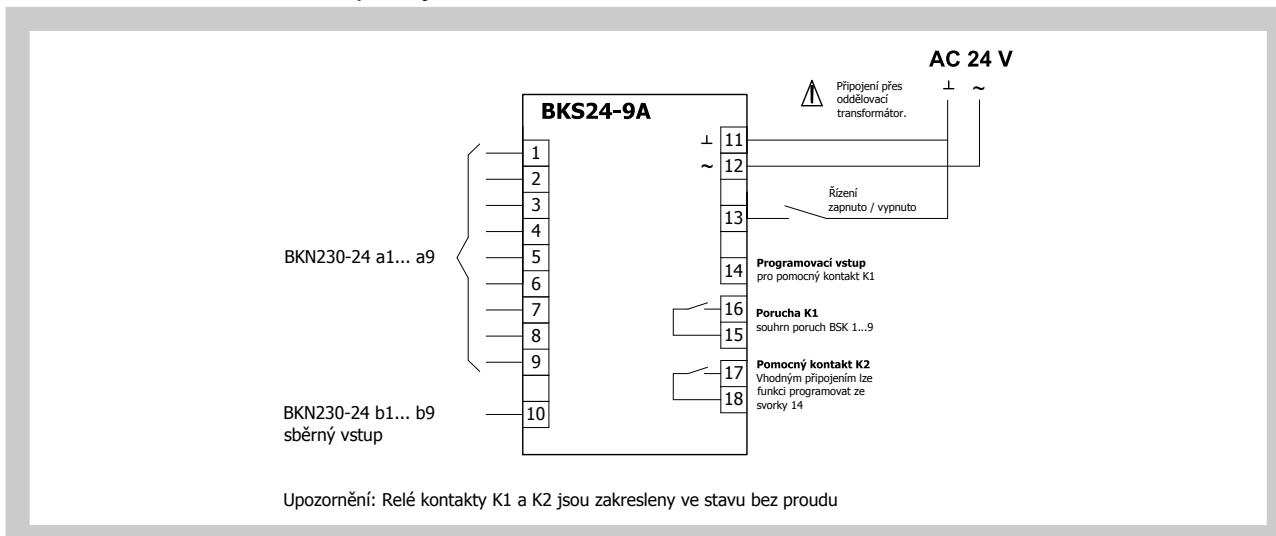


- 3.2. Komunikační a řídící přístroj BKS 24 - 1B slouží pro řízení a kontrolu požárních klapek se servopohonem BFL 24-T-ST ve spojení s napájecím a komunikačním zařízením BKN 230-24. BKS 24 - 1B přijímá přes napájecí a komunikační zařízení BKN 230-24 informace o stavu požární klapky a vydává řídící povely. Zařízení je určeno pro zabudování do rozvaděče. Světelné diody na čelní straně přístroje signalizují provozní stav klapky a také poruchy celkového systému. Bezpotenciálové pomocné kontakty umožňují zapojení do nadřazeného řídícího systému (signalizace polohy klapky, hlášení poruch, uvolnění ventilátorů atd.). Zatím co blikající zelená kontrolka LED ukazuje pohyb listu klapky k dané poloze, ta samá kontrolka trvalým svícením hlásí dosažení dané polohy. Pokud list klapky s ohledem na danou dobu chodu nedosáhne dané polohy, pak začne blikat červená kontrolka LED, současně je aktivní kontakt poruchy. Jakmile dosáhne list klapky danou polohu, je tento kontakt deaktivován. Kontrolka LED svítí dál, dokud není porucha tlačítkem RESET odblokována. Kromě hlášení poruch jsou k dispozici další tři pomocné kontakty. Kontakty udávající provozní a havarijní polohu klapky jsou aktivní, pokud se klapka nachází v dané poloze. Kontrolu funkce lze provést déle trvajícím stisknutím tlačítka "RESET/ TEST". Po dobu držení tlačítka se list klapky pohybuje ve směru havarijní polohy. Chybná funkce se znázorní kontrolkou LED. BKS 24-1B se napojí pomocí 11 pólové patice ZSO-11 pro DIN lištu 35 mm.

Tab. 3.2.1. Komunikační a řídící přístroj BKS 24-1B

Komunikační a řídící přístroj	BKS 24-1B
Napájecí napětí	AC 24 V 50/60Hz
Příkon	2,5 W (provozní poloha)
Dimenzování	5 VA
Ochranná třída	III (malé napětí)
Krytí	IP 30
Provozní teplota okolí	0 ... +50°C
Připojení	do patice ZSO-11, která není součástí zařízení BKS24-1B, patice ZSO-11 má šroubovací svorky 11 x 1,5 mm ²

Obr. 14 Komunikační a řídící přístroj BKS 24-1B

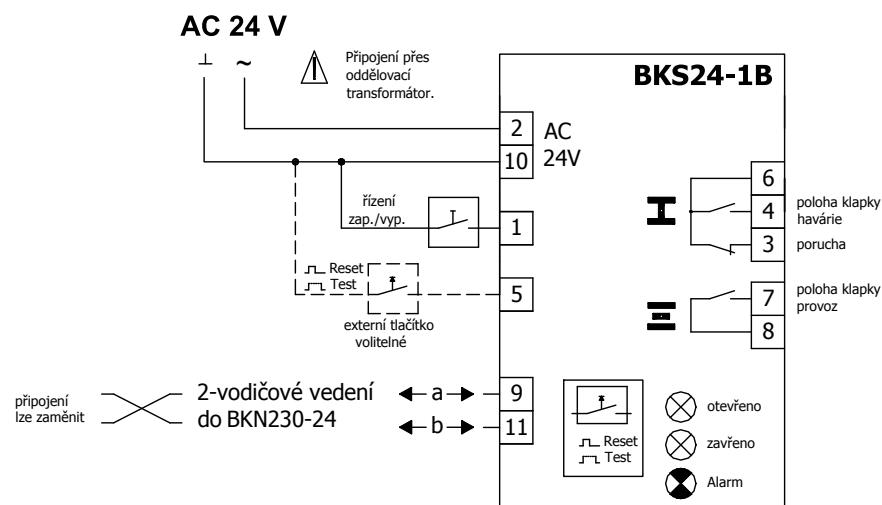


Signalizace a diagnoza			Popis	
světelné diody	kontakty	stav	příčina / průběh	
⊗ otevř. ⊗ zavř.	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	[6] — [3]	Napájení AC 24V není k dispozici
⊗ ZAP ⊗ ZAP ⊗ ZAP	⊗ ZAP ⊗ ZAP ⊗ ZAP	⊗ ZAP ⊗ ZAP ⊗ ZAP	[6] — [3]	Zkušební test cca. 35s , spuštění pomocí: zapnutí AC 24 V nebo stisknutí tlačítka «Reset/Test»
⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ bliká ⊗ bliká ⊗ bliká	[6] — [3]	Aktuální porucha , možná příčina: • zkrat nebo přerušení 2-vodičového vedení nebo porucha klapky (na BKN.) • Chybí síť AC 230V • Termoelektrické spouštění je vadné • Kouřový hlásič byl aktivován • Překročena doba chodu • Klapka je blokována
⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ ZAP ⊗ ZAP ⊗ ZAP	[6] — [3]	Porucha uložená do paměti • Je signalizováno, že v systému byla chyba a má být provedeno prověření systému
⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ bliká ⊗ bliká ⊗ bliká	[6] — [4]	Klapka (pohon) točí do směru havarijní polohy
⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	[6] — [4]	Klapka (pohon) se nachází v havarijní poloze I
⊗ bliká ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	[6] — [7]	Klapka (pohon) točí do směru provozní polohy
⊗ ZAP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	⊗ VYP ⊗ VYP ⊗ VYP	[6] — [7]	Klapka (pohon) se nachází v provozní poloze II


4. Rozměry a hmotnosti

4.1. Rozměry

Obr. 15 FDMD - s mechanickým ovládáním

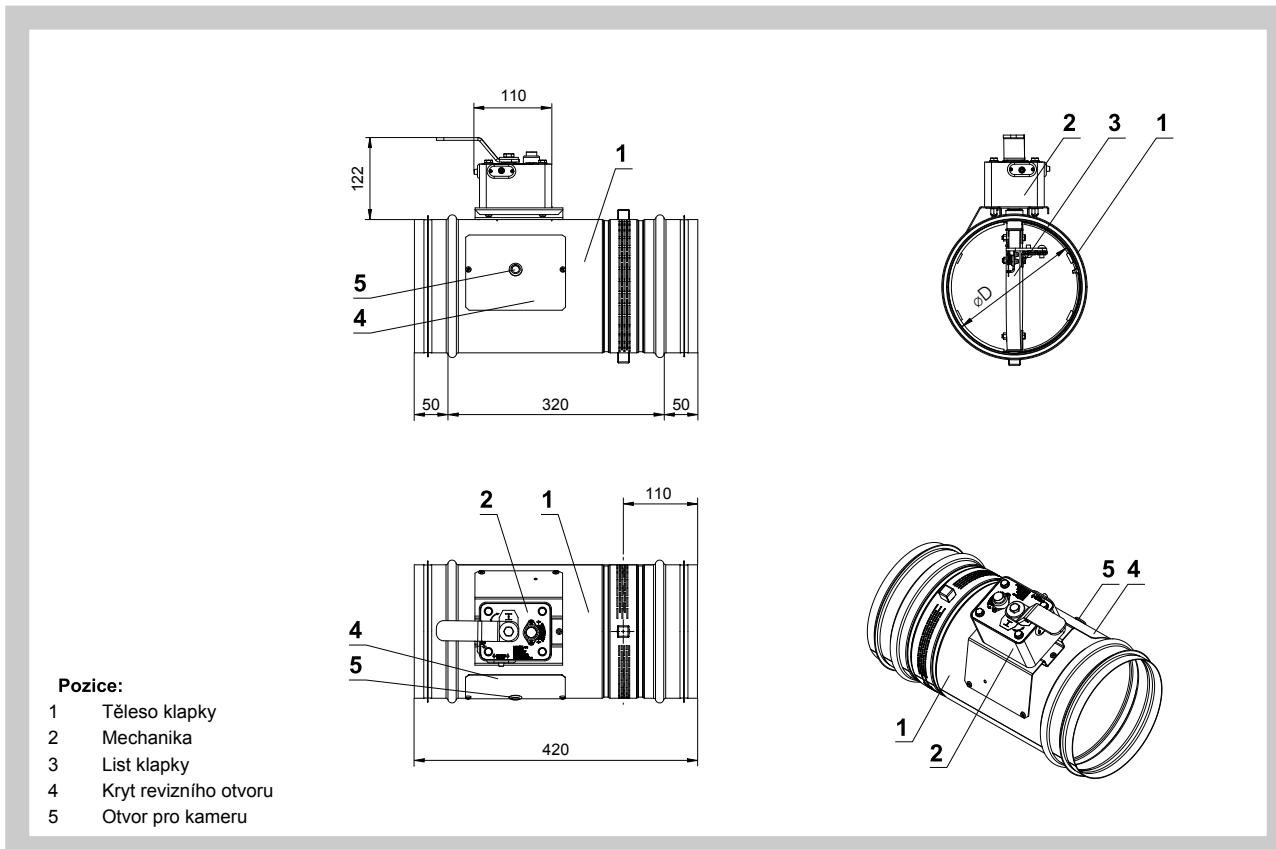

Obr. 16 FDMD - se servopohonem

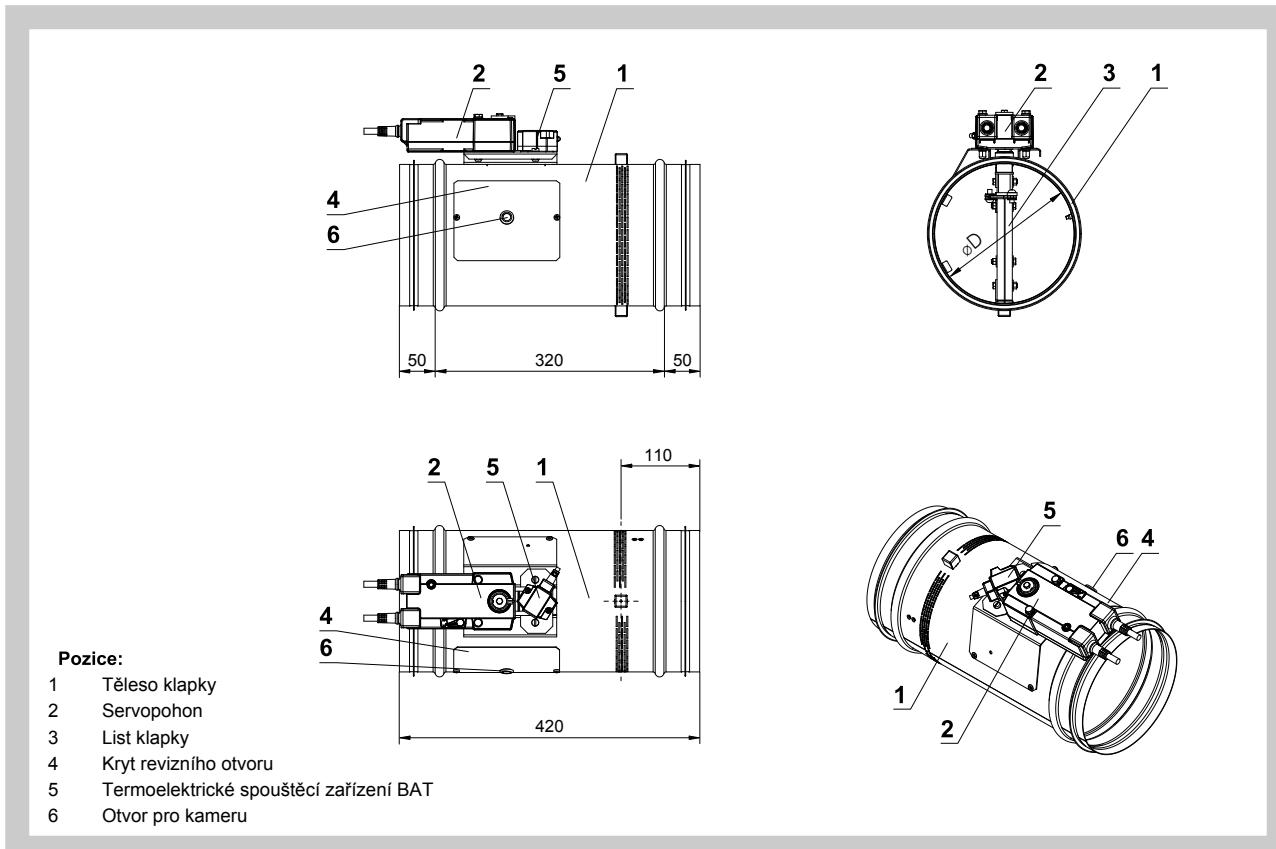

4.2. Hmotnosti, efektivní plochy

Tab. 4.2.1. Hmotnosti, efektivní plochy

Jm. rozměr øD [mm]	Hmotnost [kg]		Efektivní plocha Sef [m^2]	Servopohon	Mechanika			
	Provedení							
	S mechanikou [kg]	Se servopohonem [kg]						
100	4,3	2,8	0,0047	BFL	M1			
125	4,9	3,2	0,0083	BFL	M1			
140	5	3,4	0,0109	BFL	M1			
150	5,2	3,5	0,0128	BFL	M1			
160	5,4	3,6	0,0149	BFL	M1			
180	5,7	4	0,0196	BFL	M1			
200	6	4,3	0,0249	BFL	M1			

Uvedené váhy jsou bez kotev, sada kotev váží 0,11 kg.

5. Umístění a zabudování

5.1. Požární klapky jsou vhodné pro zabudování v libovolné poloze ve svislých a vodorovných průchodech požárně dělících konstrukcí. Prostupy pro montáž klapek musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od požárně dělících konstrukcí a navazujícího vzduchotechnického potrubí na těleso klapky. Mezera mezi osazenou klapkou a stavební konstrukcí musí být dokonale vyplněna schváleným materiálem v celém jejím objemu.


Pro zajištění potřebného prostoru pro přístup k ovládacímu zařízení je doporučeno, aby ostatní předměty byly od ovládacích částí klapky vzdálené minimálně 350 mm. Revizní otvor musí být přístupný.

Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v požárně dělící konstrukci - označeno samolepkou HRANA ZAZDĚNÍ na tělese klapky.


Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí (stěnou, stropem) musí být minimálně 75 mm. Jestliže mají být zabudovány dvě nebo více klapek v jedné požárně dělící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimálně 200 mm. dle EN 1366-2 odstavec 13.5.

Přípustné vyjímkы jsou uvedeny v kapitole 6 Přehled způsobů zabudování.

Obr. 17 Zabudování dvou a více klapek v jedné požárně dělící konstrukci

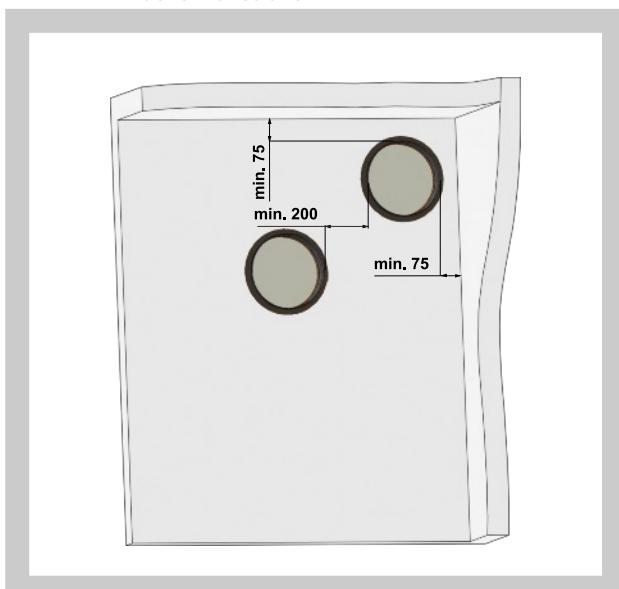


Obr. 18 Hrana zazdění - provedení s mechanikou nebo se servopohonem

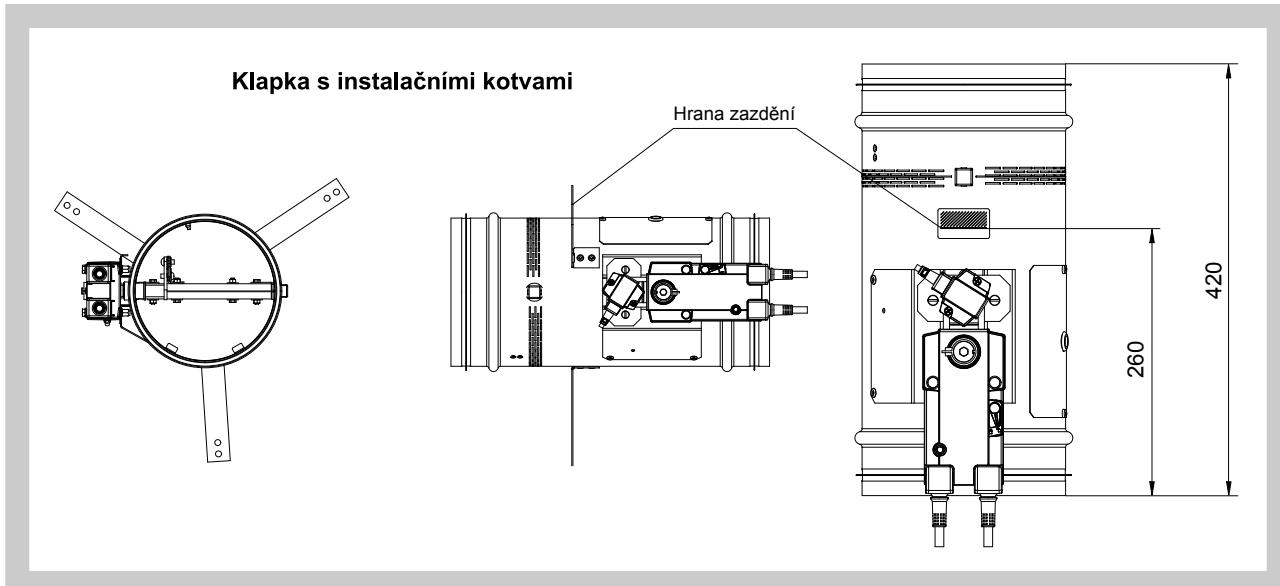


5.2. Doporučené stavební otvory


Obr. 19 Doporučené stavební otvory

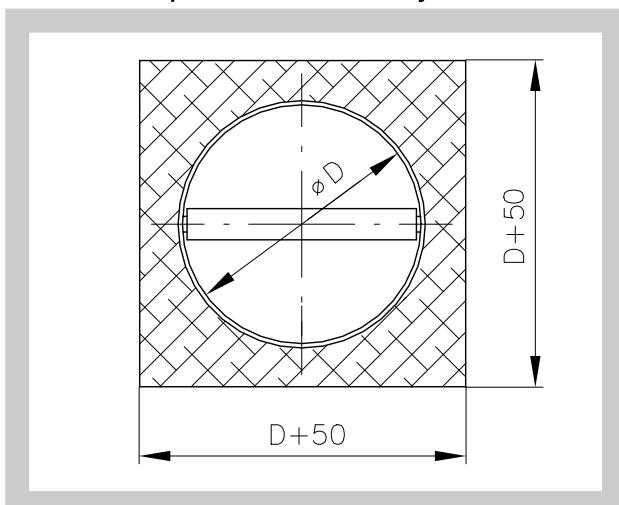

Obr. 20 Doporučené stavební otvory

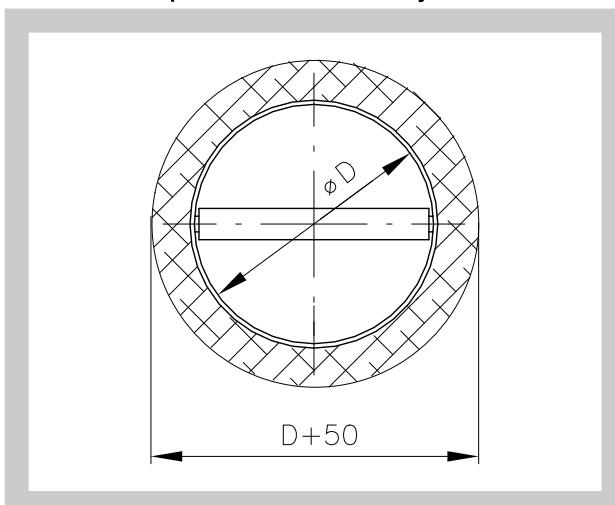

Obr. 21 Doporučené stavební otvory - Weichschott

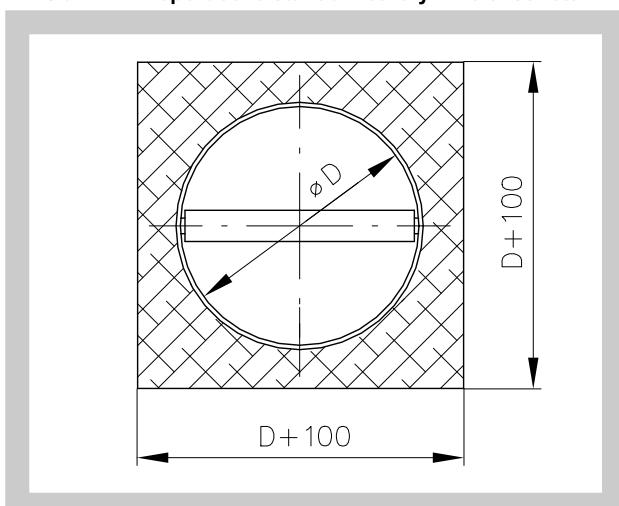

5.3. Příklady zabudování požárních klapek

Požární klapku je možné zabudovat do tuhé stěnové konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu/zdiva, póróbetonu s min. tloušťkou 100 mm nebo do tuhé stropní konstrukce zhotovené např. z obyčejného betonu s min. tloušťkou 110 mm nebo póróbetonu s min. tloušťkou 125 mm.

Požární klapku je možné zabudovat do lehké sádrokartonové stěnové konstrukce odolnosti EI 90 nebo EI 120.


6. Přehled způsobů zabudování

6.1. Způsoby zabudování požárních klapk FDMD a jejich požární odolnost Tab. 6.1.1.


Tab. 6.1.1. Přehled způsobů zabudování

Požární konstrukce	Stěna/Strop	Způsob zabudování	Požární odolnost	Strana
	Min. tloušťka [mm]			
Tuhá stěnová konstrukce	100	Sádra nebo malta	EIS 120 EIS 90	16
	100	Ucpávka se stěrkou	EIS 90	16
	100	Baterie - sádra nebo malta	EIS 90	17
	100	Instalační rám D1, D2, D3, D4, D5	EIS 90	18
	100	Weichschott	EIS 90	18
	100	Zabudování u stěny, stropu - sádra nebo malta a minerální vlna	EIS 90	19
	100	Zabudování u stěny, stropu - instalační rám D1, D2, D3, D4 a minerální vlna	EIS 90	20
	100	Zabudování u stěny, stropu - instalační rám D5	EIS 90	21
	100	Baterie - instalační rám D1	EIS 90	22
	100	Protipožární pěna se štukovou omítkou	EIS 60 EIS 45 EIS 30	45
Tuhá stropní konstrukce	110	Sádra nebo malta	EIS 120 EIS 90	23
	110	Ucpávka se stěrkou	EIS 90	23
	110	Baterie - sádra nebo malta	EIS 90	24
	110	Instalační rám D1, D2, D3, D4, D5	EIS 90	25
	110	Weichschott	EIS 90	25
	110	Baterie - instalační rám D2	EIS 90	26
Sádrokartonová konstrukce	100	Sádra nebo malta	EIS 120 EIS 90	28
	100	Ucpávka se stěrkou	EIS 90	28
	100	Baterie - sádra nebo malta	EIS 90	29
	100	Instalační rám D1, D2, D3, D4, D5	EIS 90	30
	100	Weichschott	EIS 90	30
	100	Zabudování u stěny, stropu - sádra nebo malta a minerální vlna	EIS 90	31
	100	Zabudování u stěny, stropu - instalační rám D1, D2, D5 a minerální vlna	EIS 90	32
	100	Pohyblivý strop - instalační rám D7	EIS 90	33
	100	Baterie - instalační rám D1	EIS 90	34
	100	Protipožární pěna se štukovou omítkou	EIS 60 EIS 45 EIS 30	45
Šachtová konstrukce	100	Sádra nebo malta	EIS 90	43
	100	Instalační rám D1	EIS 90	44
Mimo tuhou stěnovou konstrukci	100	Doizolace cementovápnými deskami instalační rám D6	EIS 90	21
	100	Doizolace minerální vlnou	EIS 45	46
Mimo sádrokartonovou konstrukci	100	Doizolace minerální vlnou	EIS 45	47
Mimo tuhou stropní konstrukci	110	Dobetonování	EIS 90	27
	110	Dobetonování s instalačním rámem D5	EIS 90	27
	110	Doizolace cementovápnými deskami instalační rám D6	EIS 90	27
Na tuhou stěnovou konstrukci	100	Instalační rám D5	EIS 90	39
Na tuhou stropní konstrukci	110	Instalační rám D5	EIS 90	39
Na sádrokartonovou konstrukci	100	Instalační rám D5	EIS 90	39

Obr. 22 Tuhá stěnová konstrukce - sádra nebo malta

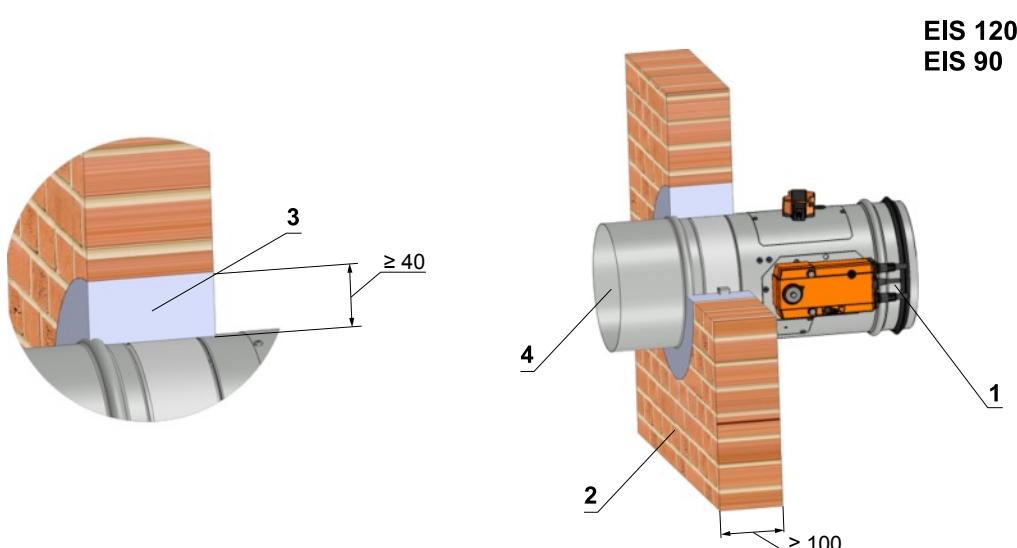

Obr. 23 Tuhá stěnová konstrukce - požární ucpávka se stěrkou

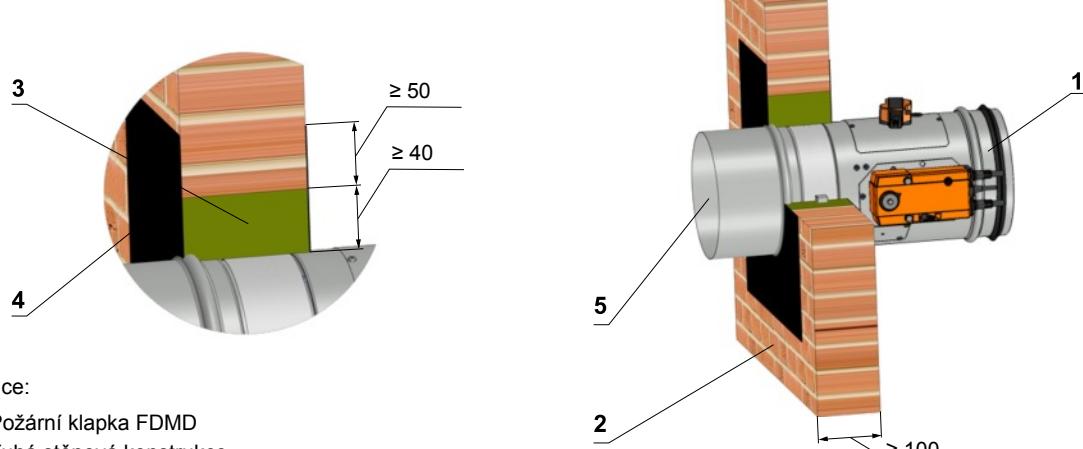


Příklad použitých materiálů*:

- 3 - Promapyr, Rockwool Steprock HD
4 - Promastop - P, K

* Materiály pro ucpávku a stěrku je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.


Obr. 24 Tuhá stěnová konstrukce - baterie - sádra nebo malta

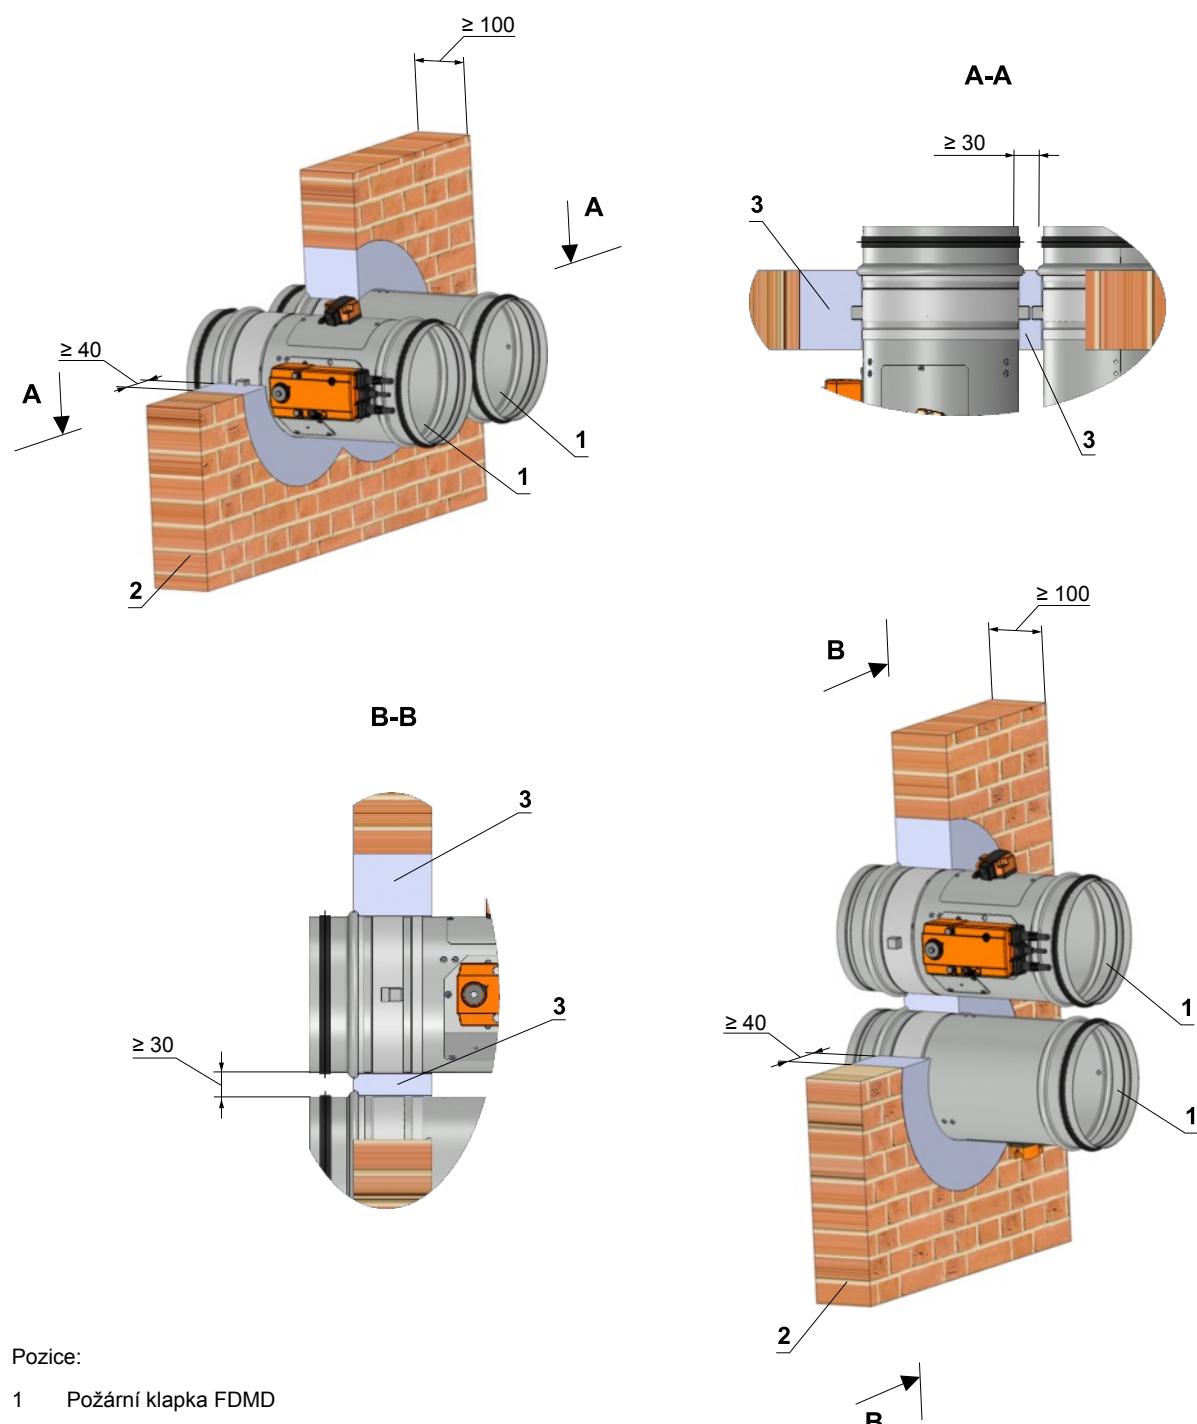**Poznámka:**


- Požární klapka FDMD - Stavební otvor pro každou požární klapku FDMD má minimální rozměry D+80 mm (popř. D+160 mm pro klapky s přírubami)
- Prostup je utěsněn maltou
- Požární klapka FDMD - vzdálenost mezi klapkami je 30 mm
- Do baterie je možno umístit až 4 klapky symetricky

Obr. 25 Tuhá stěnová konstrukce - instalační rám D1, D2, D3, D4, D5

Instalační rám D1, D2

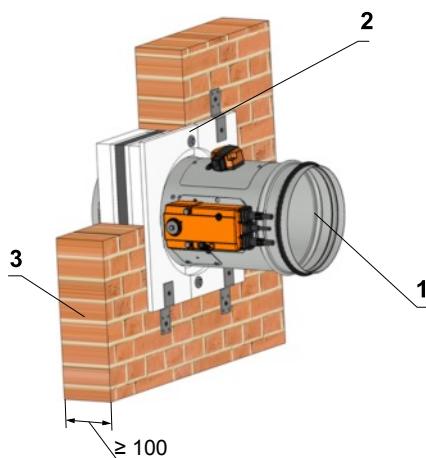


Instalační rám D3, D4

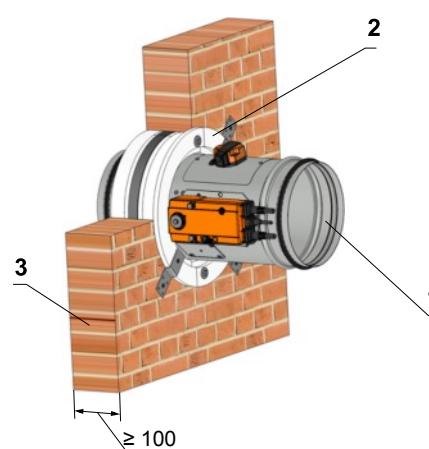

EIS 90

Instalační rám D5

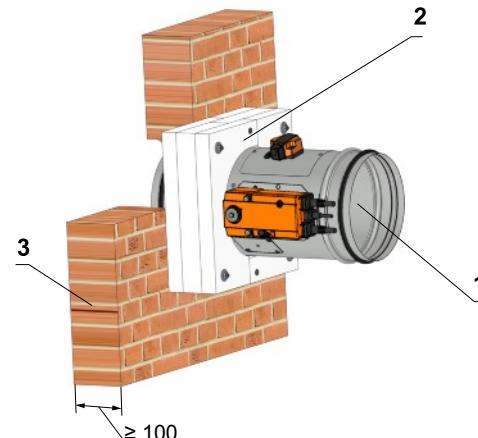

Pozice:

1 Požární klapka FDMD

2 Instalační rám

3 Tuhá stěnová konstrukce

Detailly zabudování v kapitole 7

Obr. 26 Tuhá stěnová konstrukce - Weichschott

Pozice:


1 Požární klapka FDMD

2 Tuhá stěnová konstrukce

3 Požární deska

4 Požární nátěr tl. 1 mm


5 Potrubí

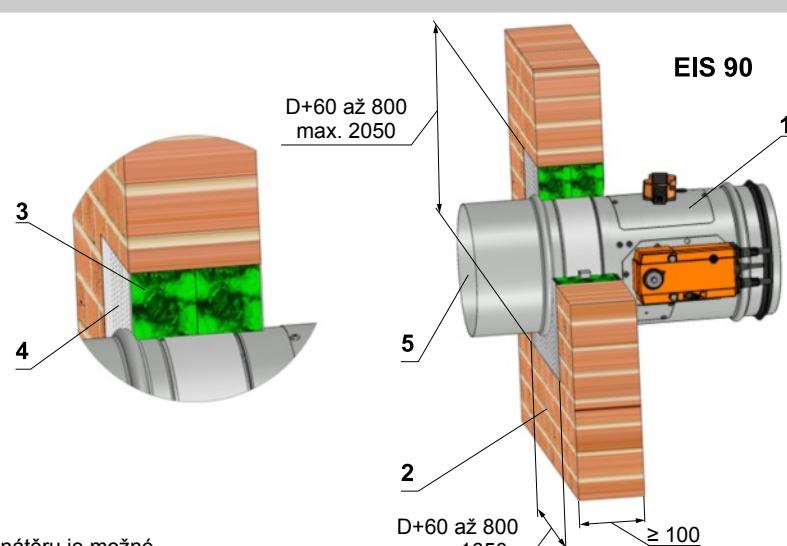

Poznámka

- * Materiály požární desky a požárního nátěru je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Obr. 27 Tuhá stěnová konstrukce - zabudování u stěny, stropu - sádra nebo malta a minerální vlna

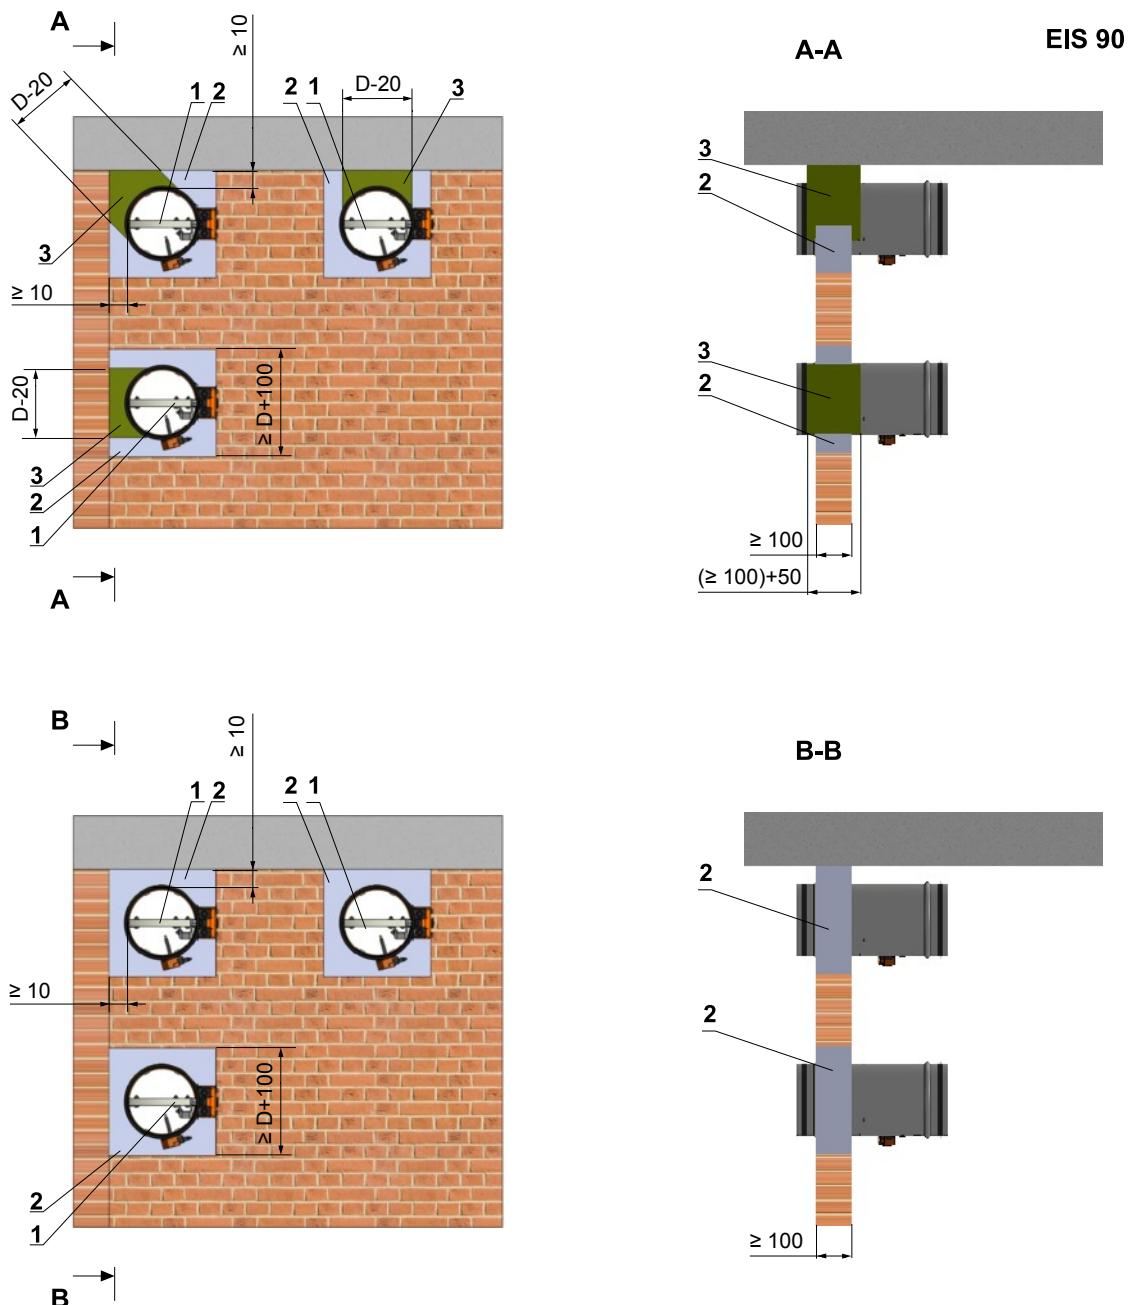


Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Sádra nebo malta
- 3 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³

Poznámka

- Prostup je utěsněn maltou nebo maltou a minerální vlnou
- Minerální vlna v ucpávce je přilepena ke stěnové konstrukci i na těleso klapky požární stěrkou
- tloušťka minerální vlny = tloušťka stěnové konstrukce + 50 mm
- Zabudování je platné i pro stropní konstrukce

Obr. 28 Tuhá stěnová konstrukce - zabudování u stěny, stropu - instalační rám D1, D2, D3, D4 a minerální vlna

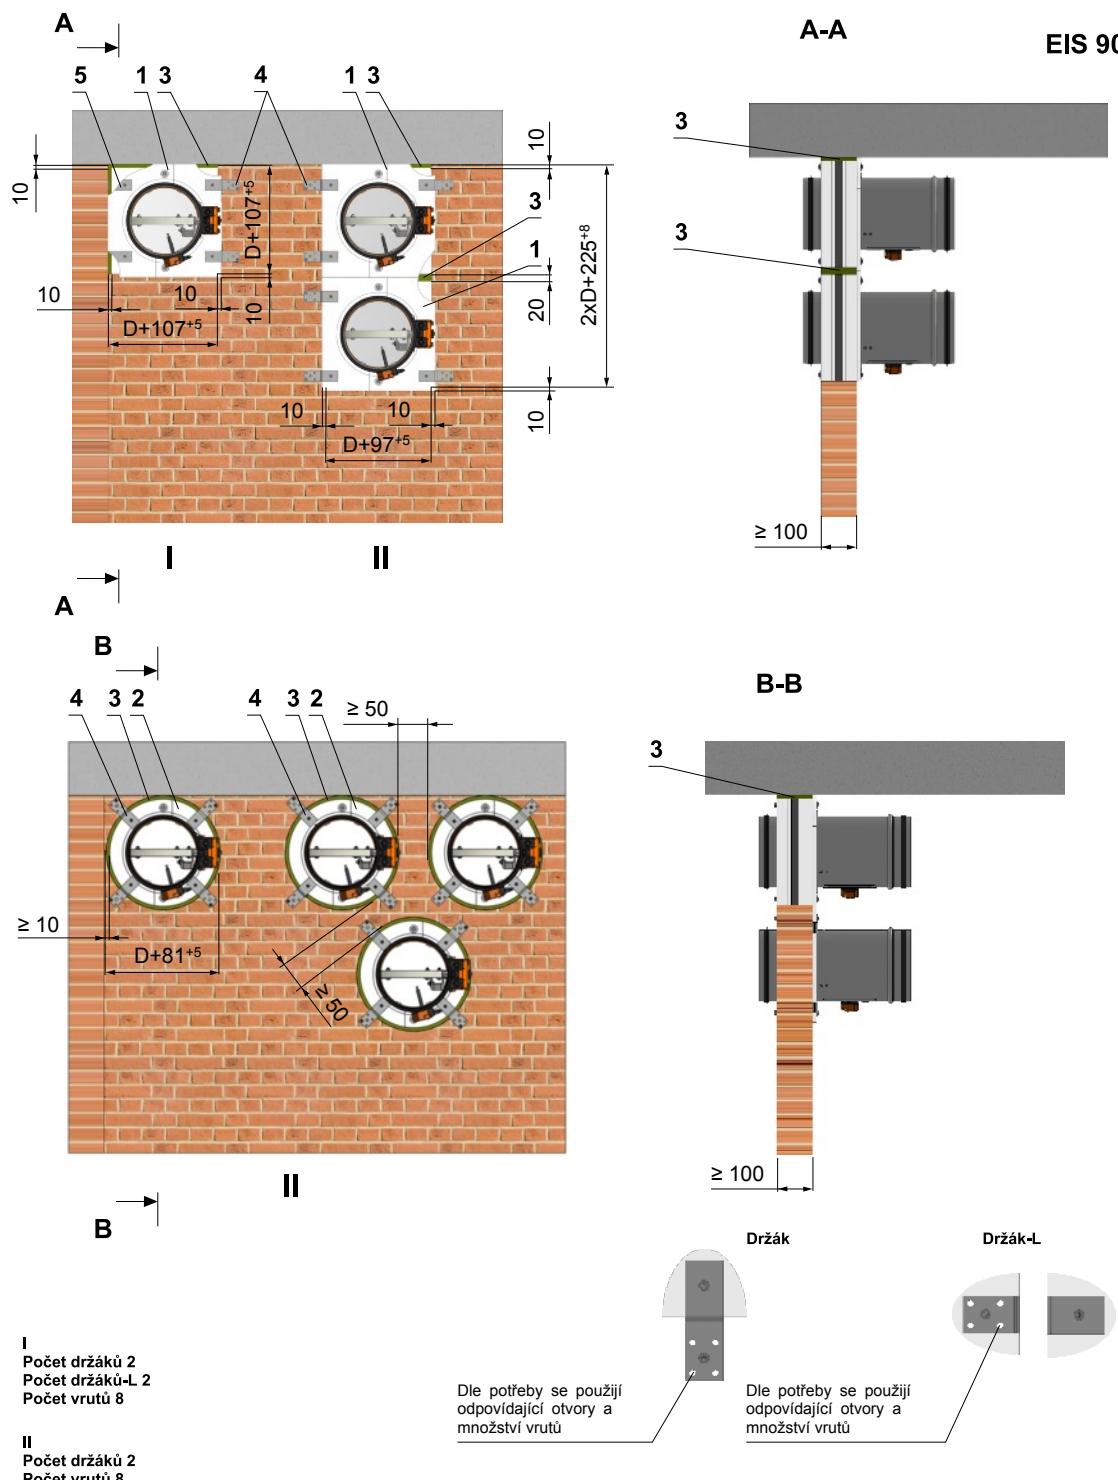
**Poznámka**

Pozice:


- 1 Požární klapka FDMD s instalačním rámem D1, D2
- 2 Požární klapka FDMD s instalačním rámem D3, D4
- 4 Minerálíná vlna mit Volumengewicht von 140 kg/m³
- 5 Držák
- 6 Držák L

- Plocha mezi tělesem klapky a instalačním rámem je vyplňena lepidlem PROMAT K84.
- Minerálíná vlna v ucpávce je přilepena ke stěnové konstrukci i na instalační ráme požární stěrkou
- Zabudování je platné i pro stropní konstrukce


Obr. 29 Tuhá stěnová konstrukce - zabudování u stěny, stropu - instalační rám D5

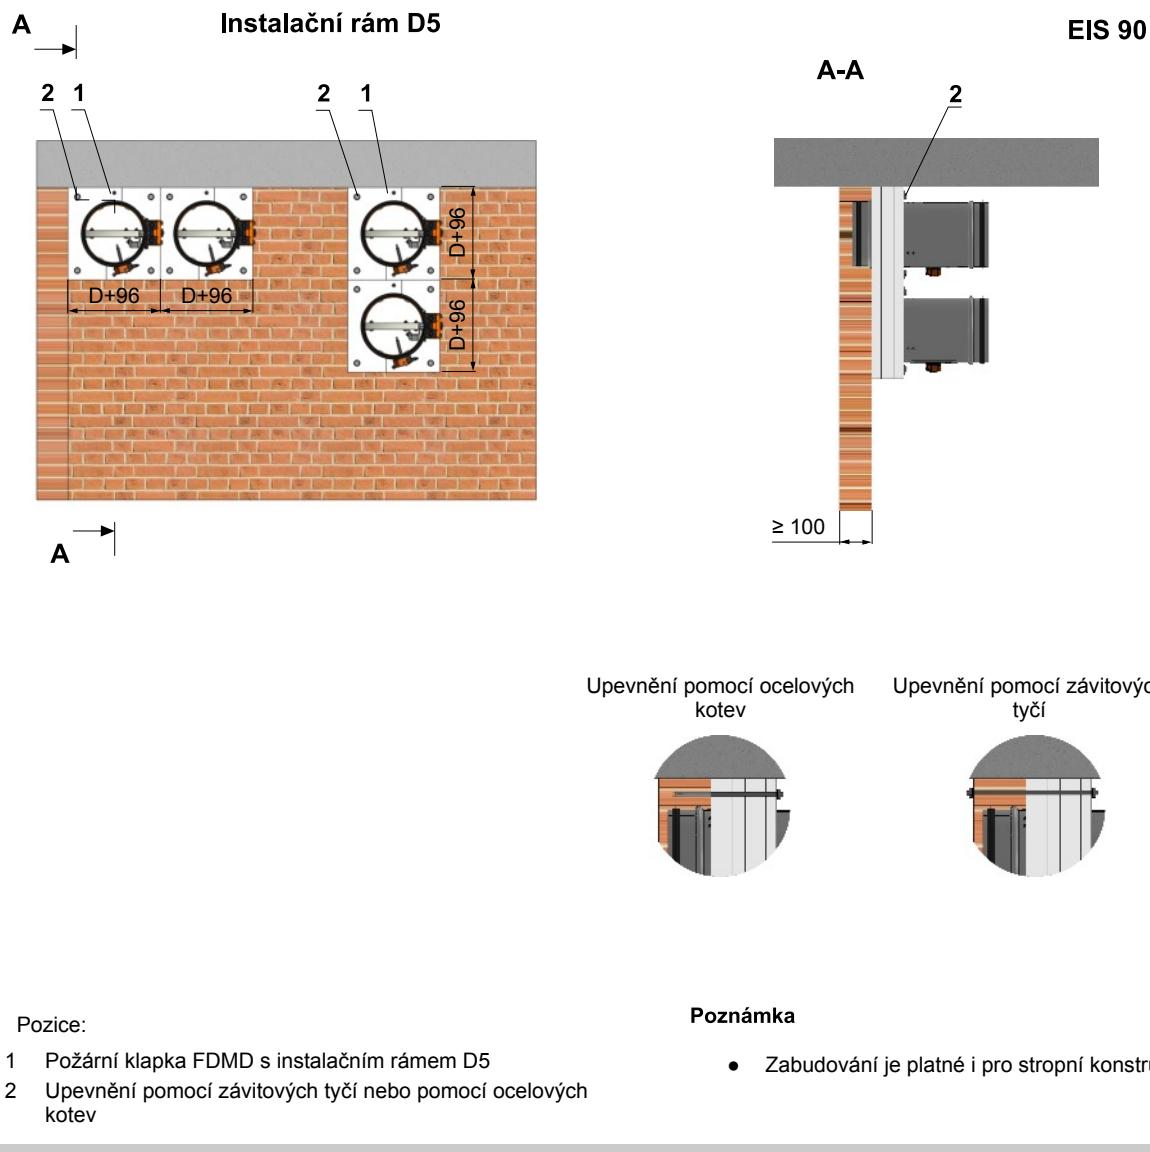

Obr. 30 Mimo tuhou stěnovou konstrukci - instalační rám D6 s doizolací cementovápennými deskami

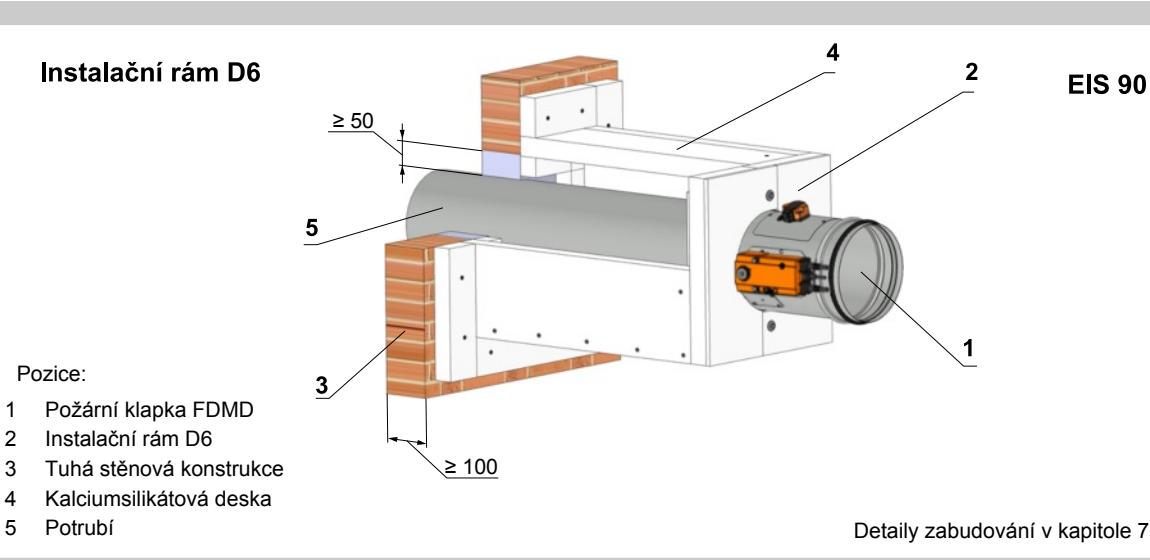

Obr. 31 Tuhá stěnová konstrukce - baterie - instalační rám D1

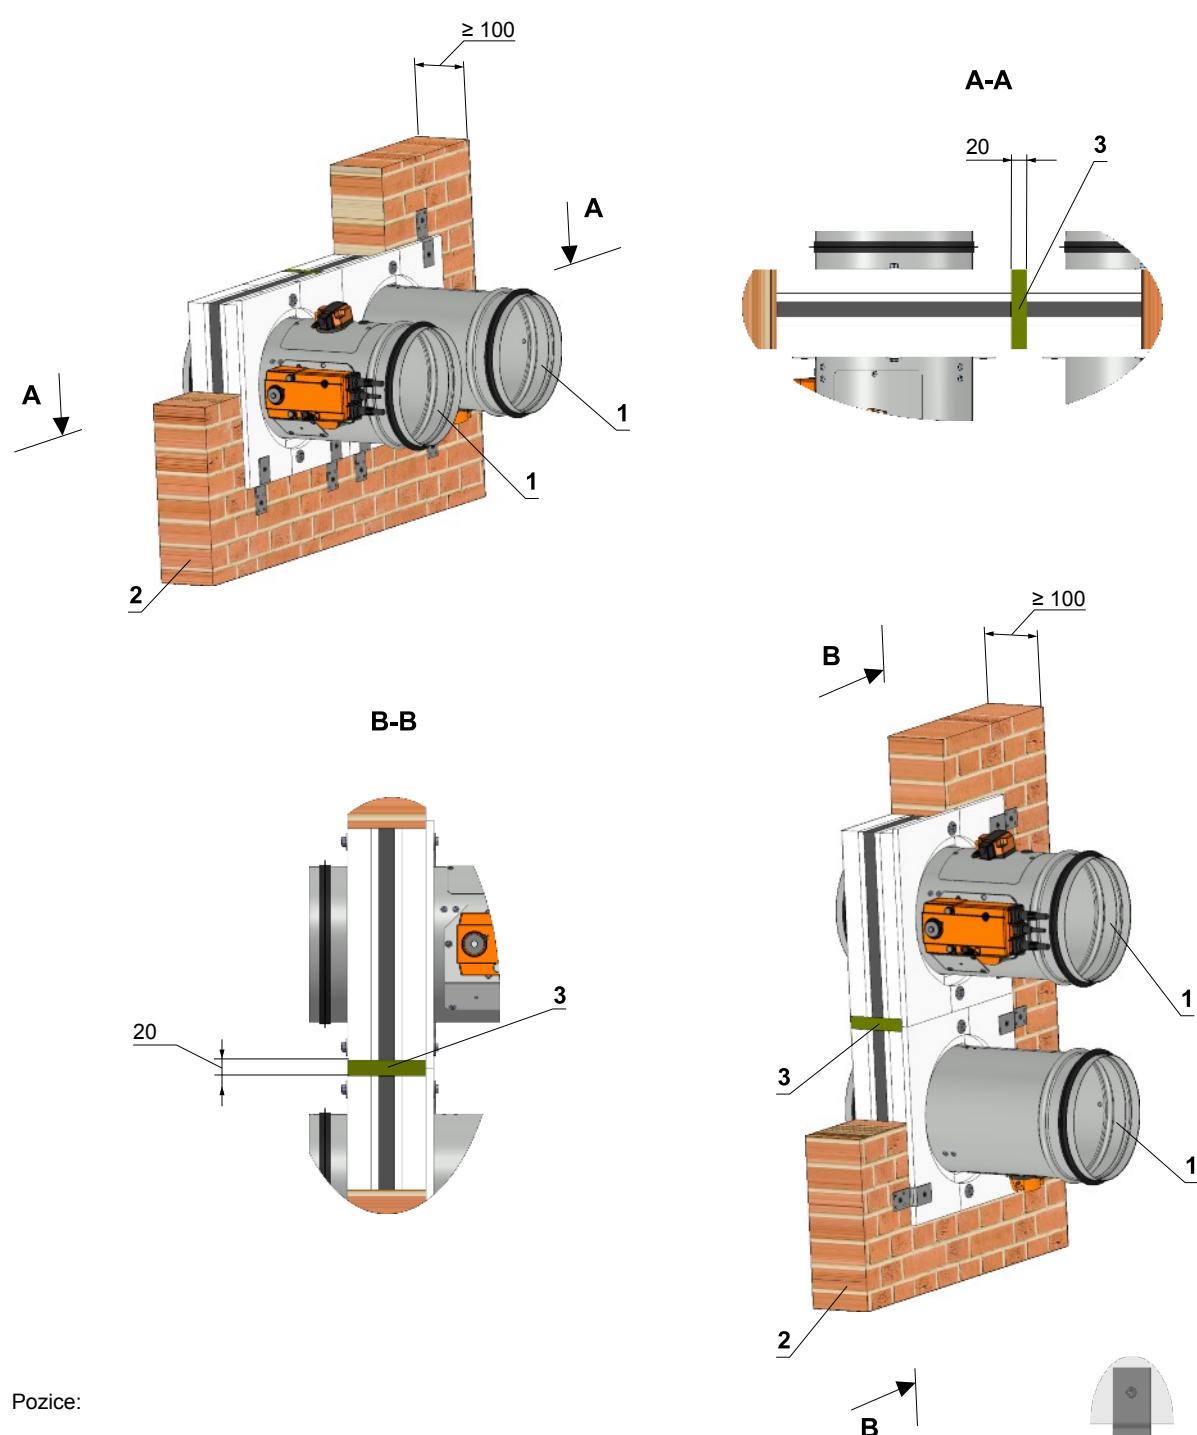

Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD s instalačním rámem D1
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m^3

Poznámka

- Požární klapka FDMD - montážní otvor: rozměry = $a \times b = (D + 97^{+3}\text{mm}) + 20 \text{ mm} \times (D + 97^{+3}\text{mm})$ popř. $a \times b = (D + 97^{+3}\text{mm}) \times (D + 97^{+3}\text{mm}) + 20 \text{ mm}$
- Plocha mezi tělesem klapky a instalačním rámem a mezi instalačním rámem a konstrukcí je vyplňena lepidlem PROMAT K84.
- Požární klapka FDMD - vzdálenost mezi klapkami je 116 mm
- Do baterie je možno umístit až 4 klapky symetricky

Dle potřeby se použijí odpovídající otvory a množství vrutů


$$\text{Počet držáků } X = (2 \times ZB1) + (2 \times ZH1)$$

$$\text{Počet vrutů } Y = 2 \times X$$


Rozměr	Počet ZB1	Počet ZH1
$D1 \leq 400$	1	1
$400 < D1 \leq 800$	2	2

$$D1 = D \text{ popř. } D1 = 2 \times D$$


Obr. 32 Tuhá stropní konstrukce - sádra nebo malta

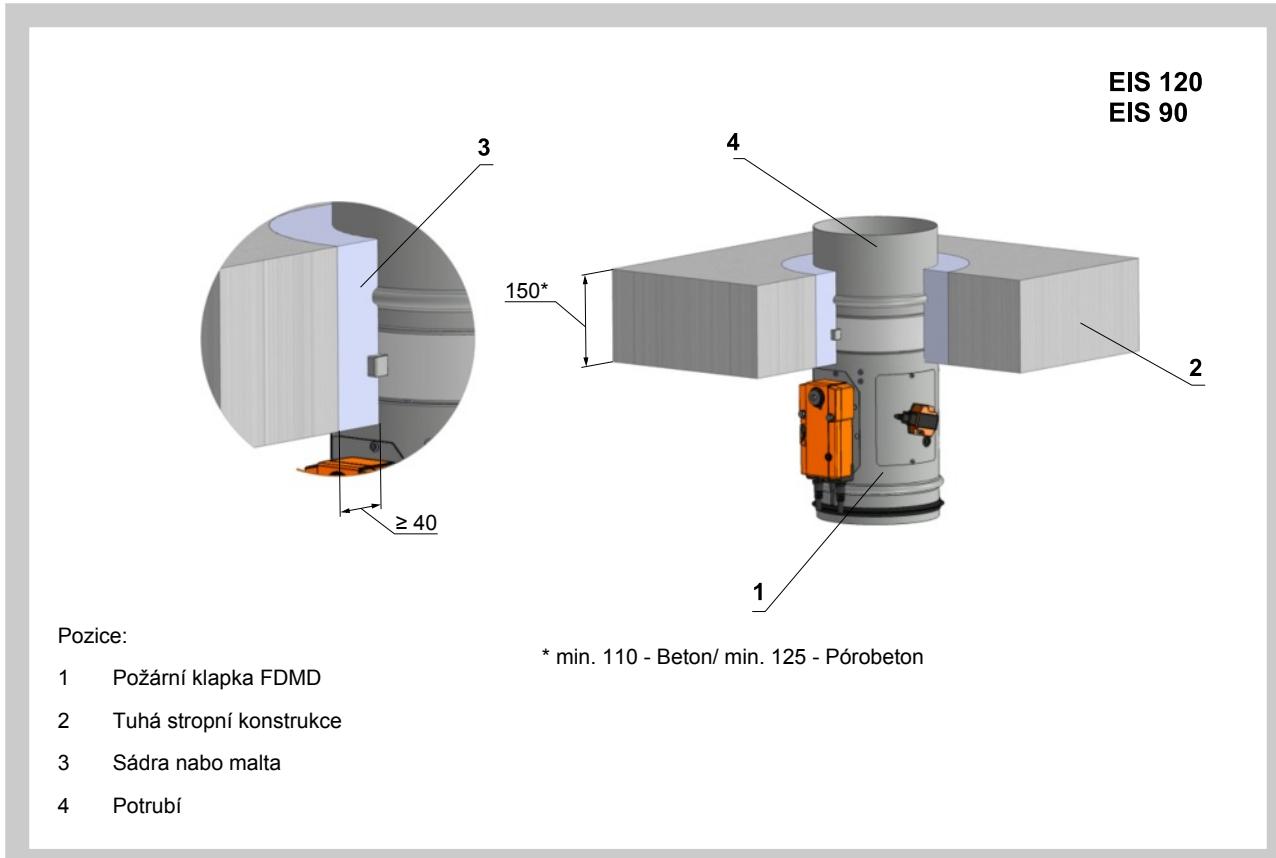

Obr. 33 Tuhá stropní konstrukce - požární ucpávka se stérkou

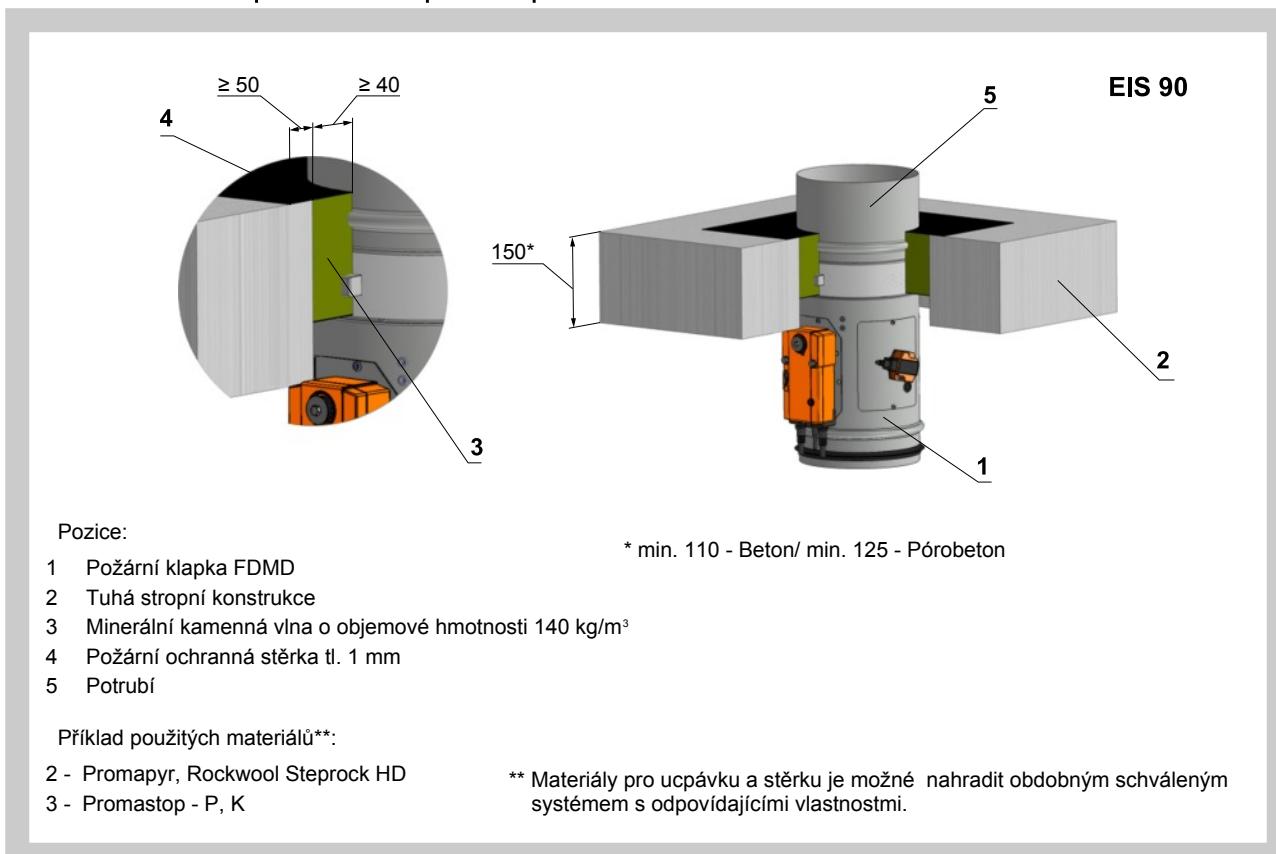


Obr. 34 Tuhá stropní konstrukce - baterie - sádra nebo malta

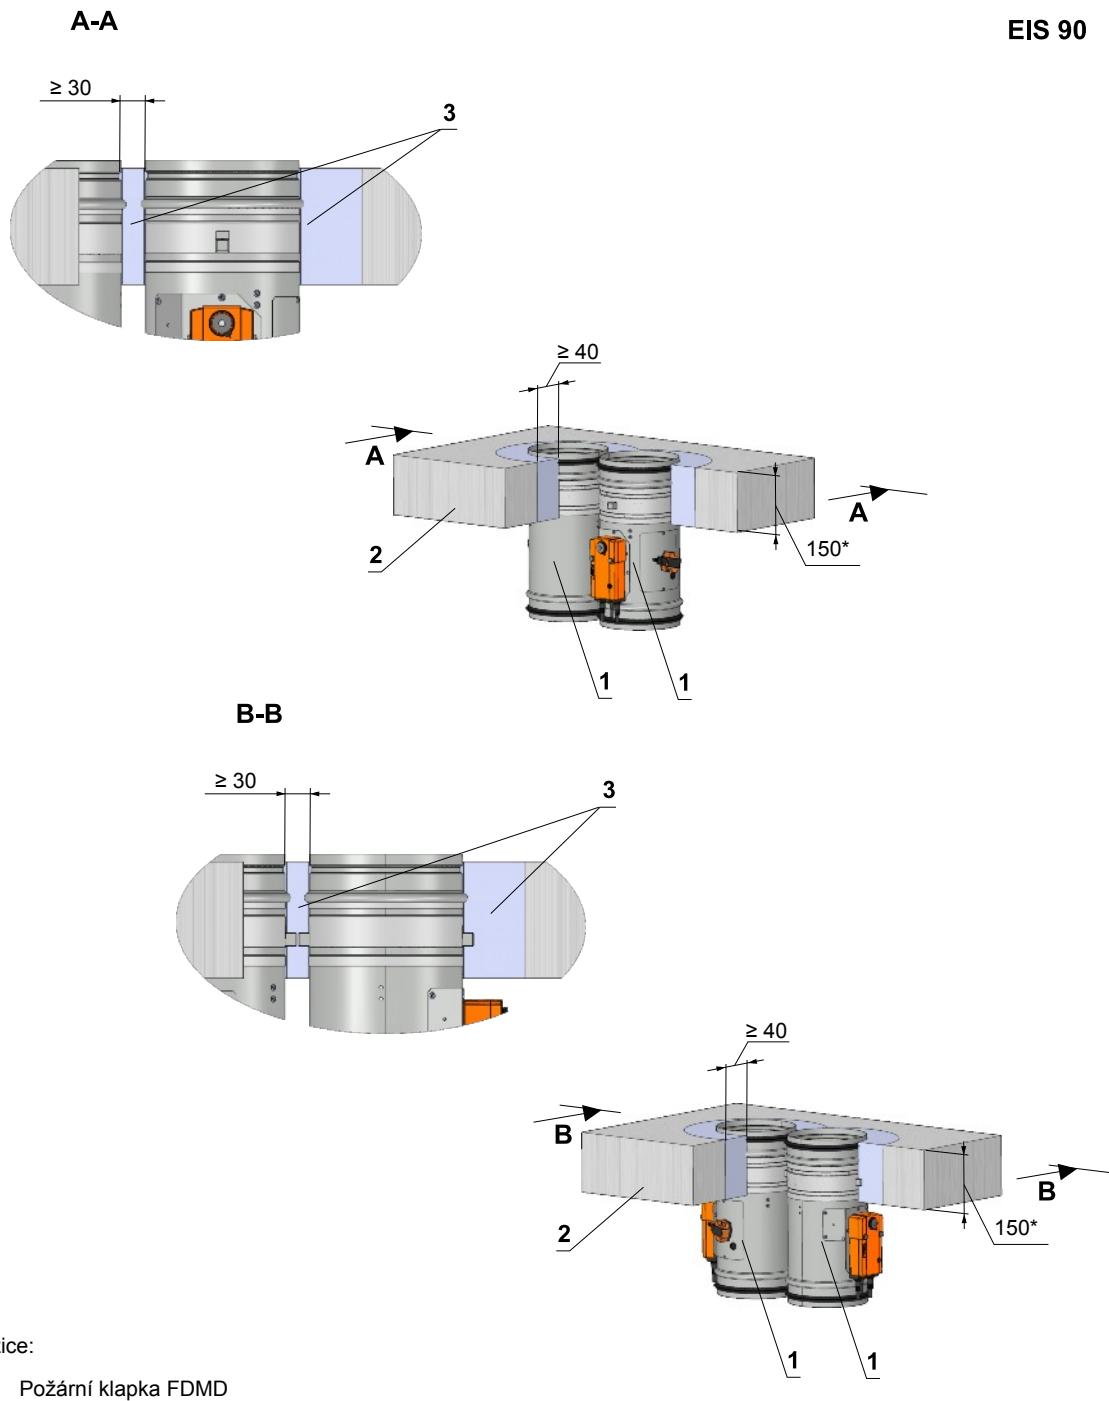
**Poznámka:**

- Požární klapka FDMD - Stavební otvor pro každou požární klapku FDMD má minimální rozměry D+80 mm (popř. D+160 mm pro klapky s přírubami)
- Prostup je utěsněn maltou
- Požární klapka FDMD - vzdálenost mezi klapkami je 30 mm
- Do baterie je možno umístit až 4 klapky symetricky





Obr. 35 Tuhá stropní konstrukce - instalační rám D1, D2, D3, D4, D5

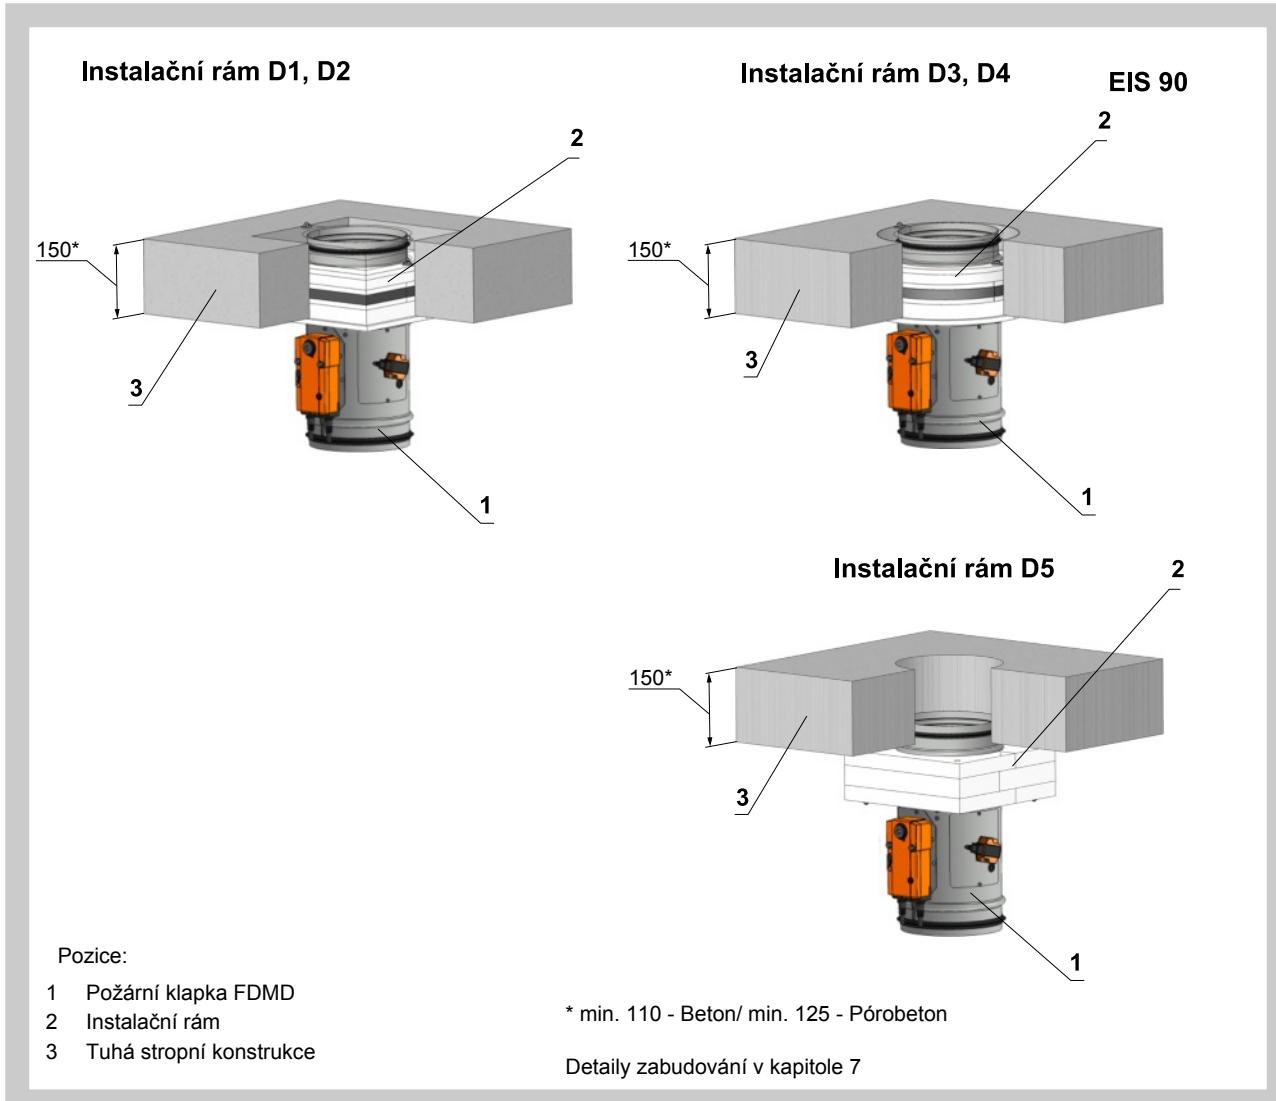

Obr. 36 Tuhá stropní konstrukce - Weichschoott

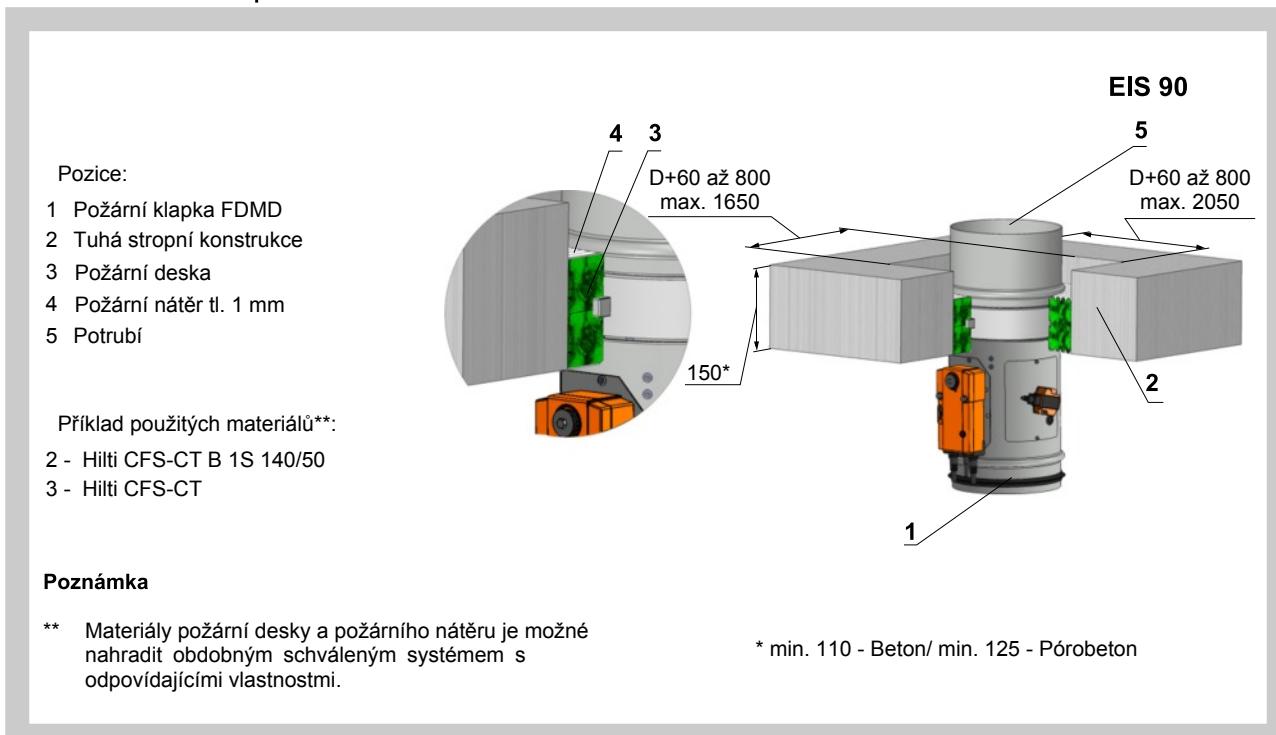

Obr. 37 Tuhá stropní konstrukce - baterie - instalační rám D2

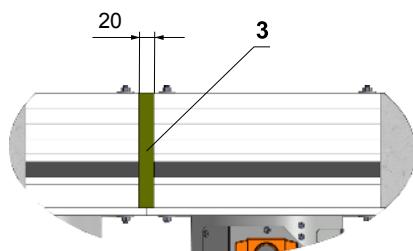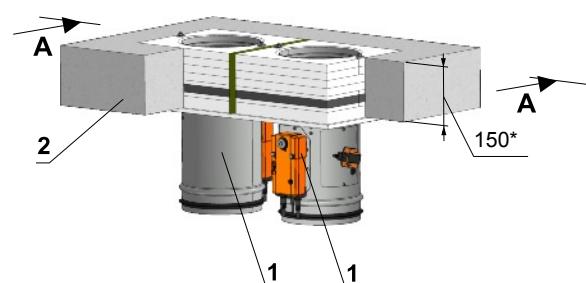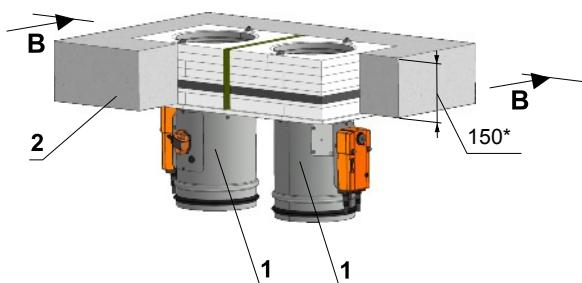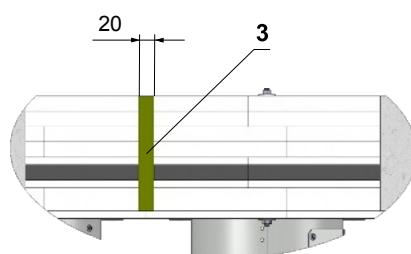
A-A**EIS 90****B-B**

* min. 110 - Beton/ min. 125 - Pórobeton

Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD s instalacním rámem D2
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³

Dle potřeby se použijí odpovídající otvory a množství vrutů



Počet držáků X = (2xZB1) + (2xZH1)
Počet vrutů Y = 2xX


Poznámka

- Požární klapka FDMD - montážní otvor: rozměry = a x b = (D + 97+3mm) + 20 mm x (D + 97+3mm) popř. a x b = (D + 97+3mm) x (D + 97+3mm) + 20 mm
- Plocha mezi tělesem klapky a instalacním rámem a mezi instalacním rámem a konstrukcí je vyplňena lepidlem PROMAT K84.
- Požární klapka FDMD - vzdálenost mezi klapkami je 116 mm
- Do baterie je možno umístit až 4 klapky symetricky


Rozměr	Počet ZB1	Počet ZH1
D1 ≤ 400	1	1
400 < D1 ≤ 800	2	2

D1 = D popř. D1 = 2xD


Obr. 38 Mimo tuhou stropní konstrukci - beton

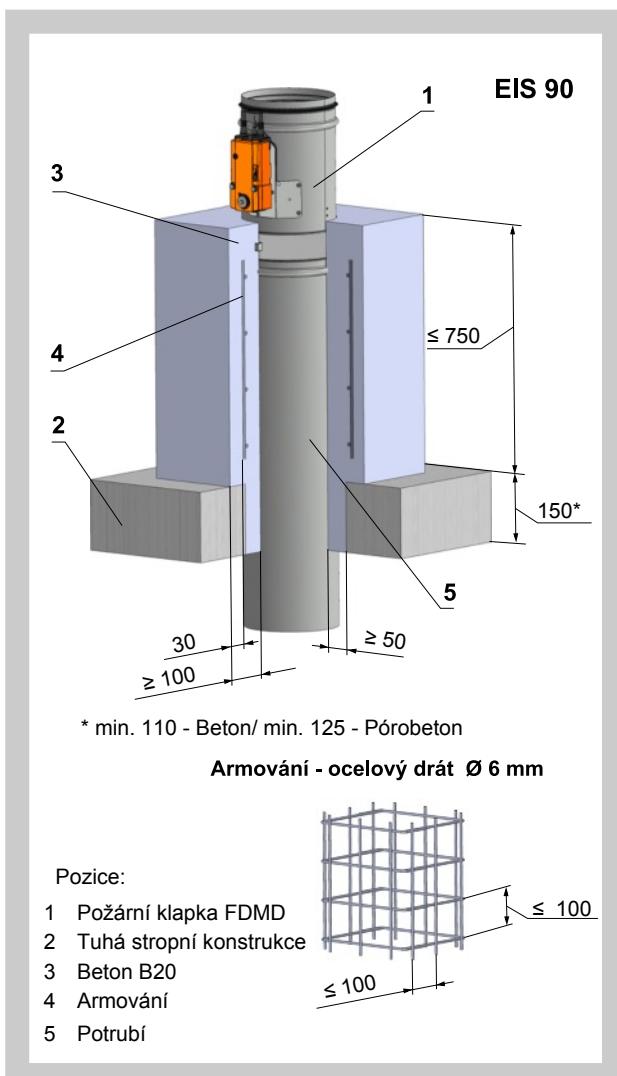


Obr. 39 Mimo tuhou stropní konstrukci - beton a instalační rám D5

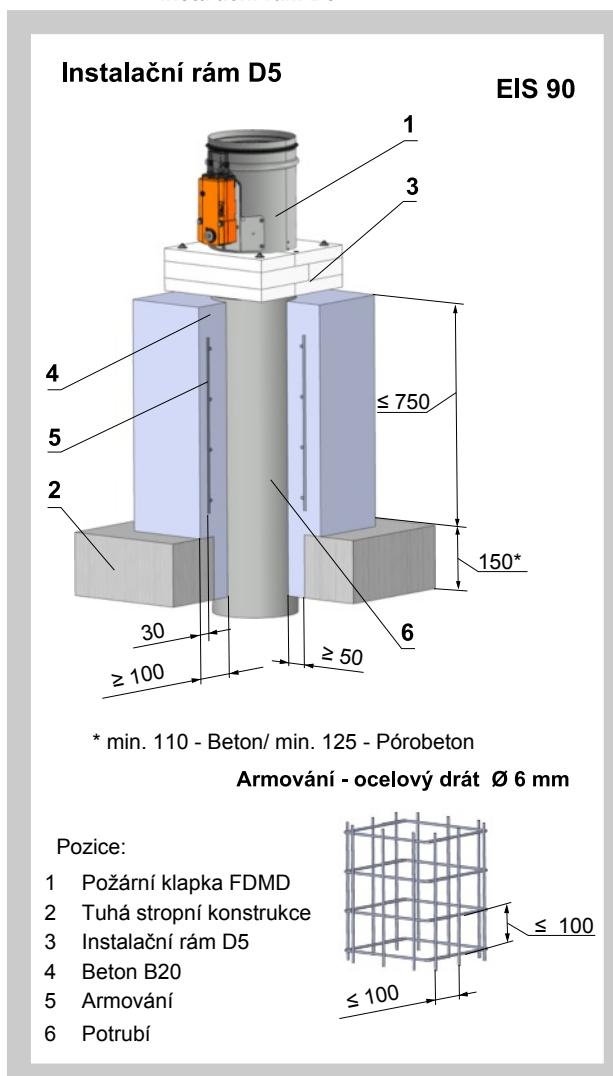


Obr. 40 Mimo tuhou stropní konstrukci - instalační rám D6 s doizolací cementovápennými deskami

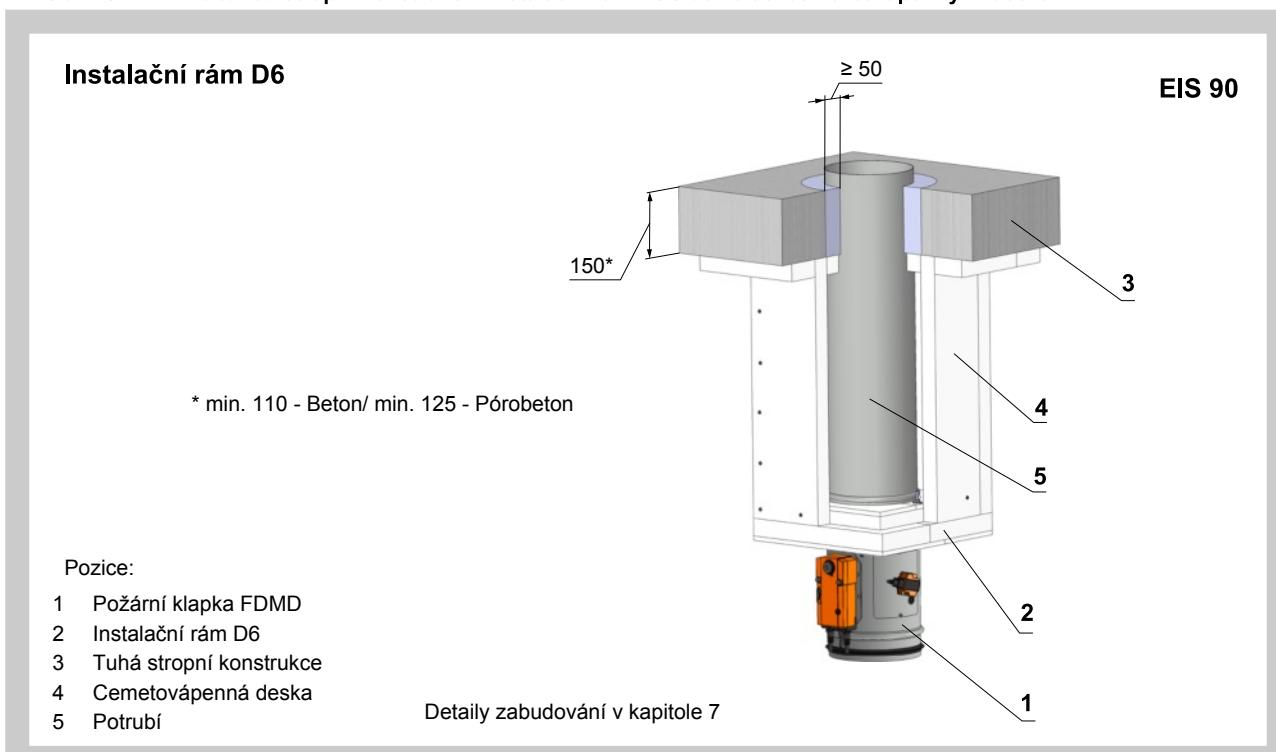


Obr. 41 Sádrokartonová stěna - sádra nebo malta

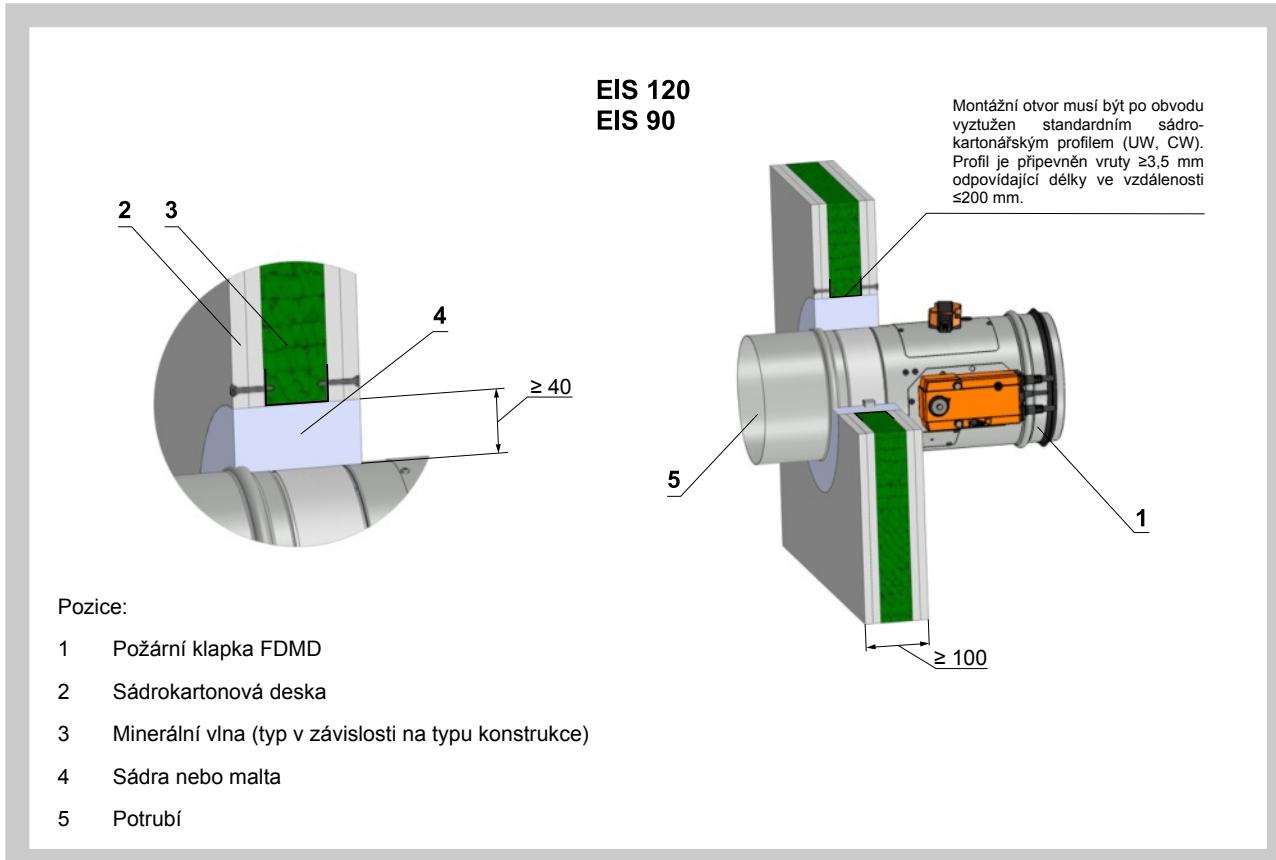

Obr. 42 Sádrokartonová stěna - požární ucpávka se stérkou

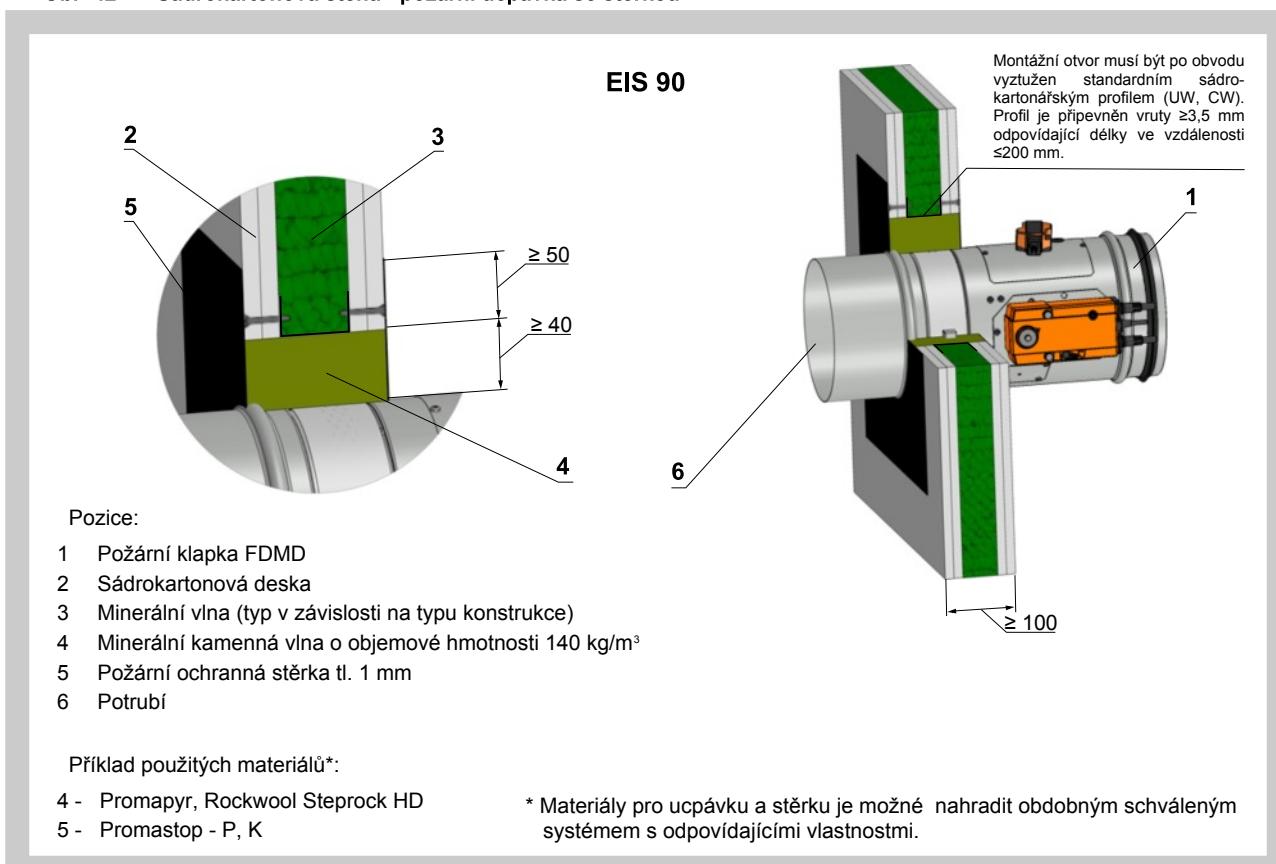


Obr. 43 Sádrokartonová stěna - baterie - sádra nebo malta

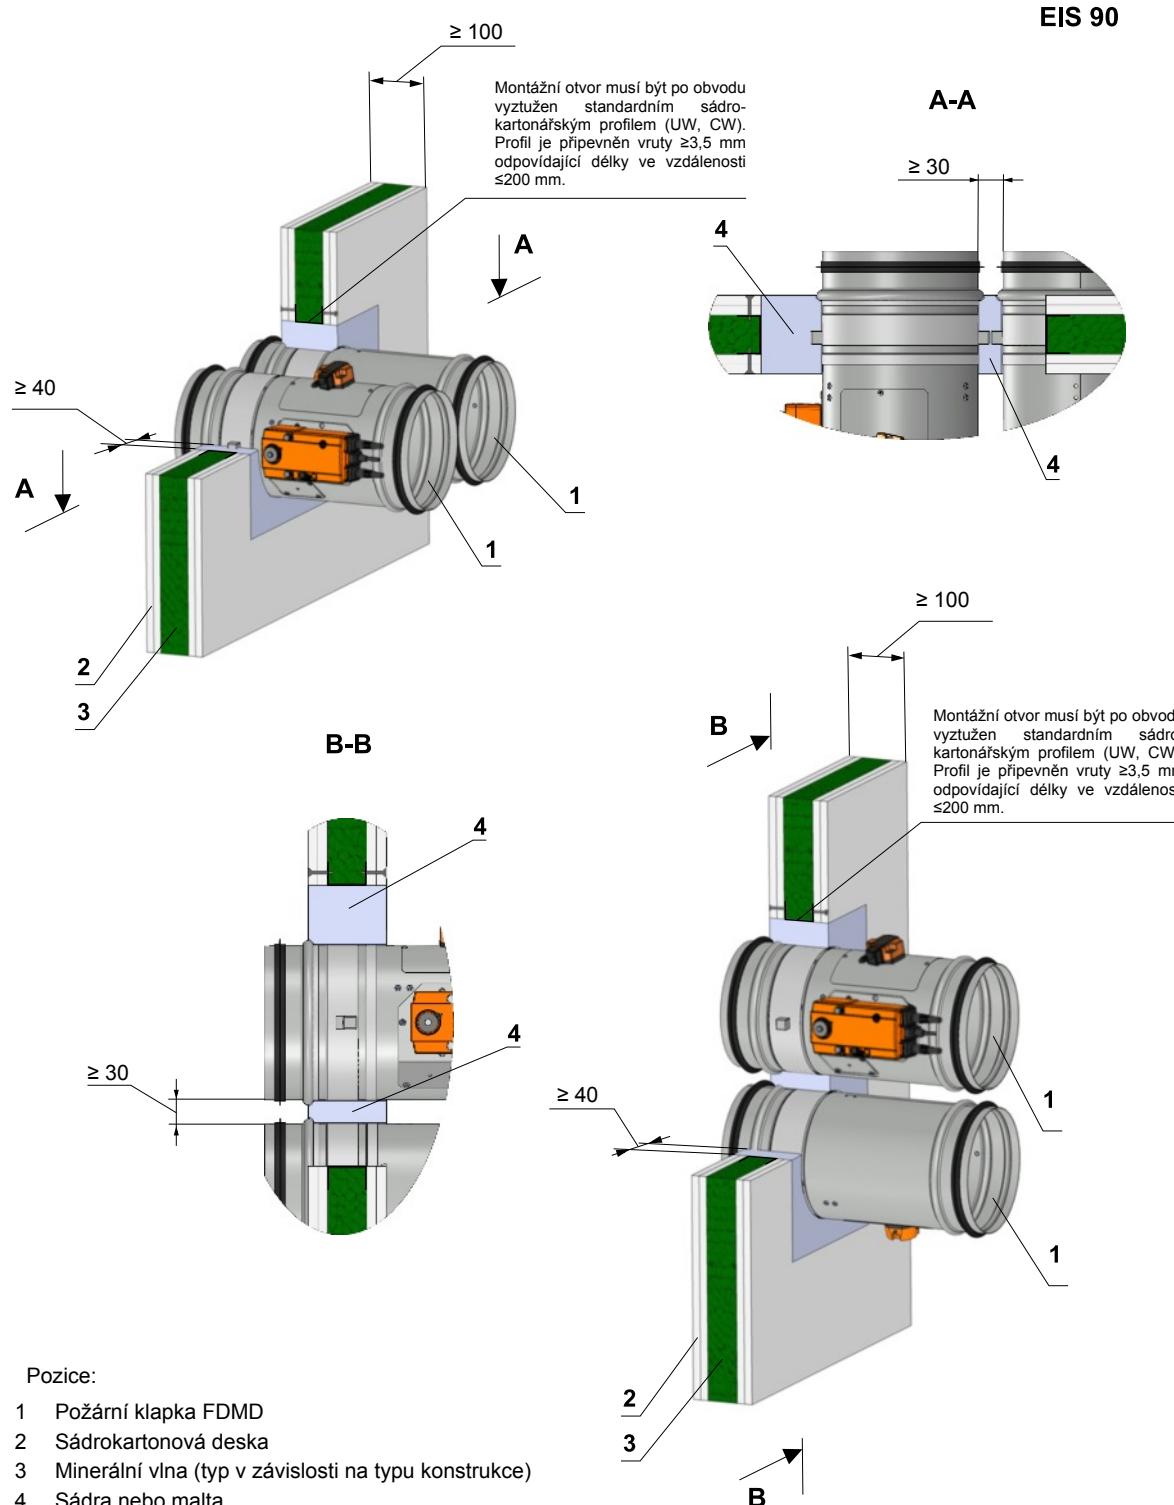
**Poznámka:**

- Požární klapka FDMD - Stavební otvor pro každou požární klapku FDMD má minimální rozměry $(D+80) \times (D+55)$ mm (popř. $(D+160) \times (D+95)$ mm pro klapky s přírubami)
- Prostup je utěsněn maltou
- Požární klapka FDMD - vzdálenost mezi klapkami je 30 mm
- Do baterie je možno umístit až 4 klapky symetricky


Obr. 44 Sádrokartonová stěna - instalační rám D1, D2, D3, D4, D5

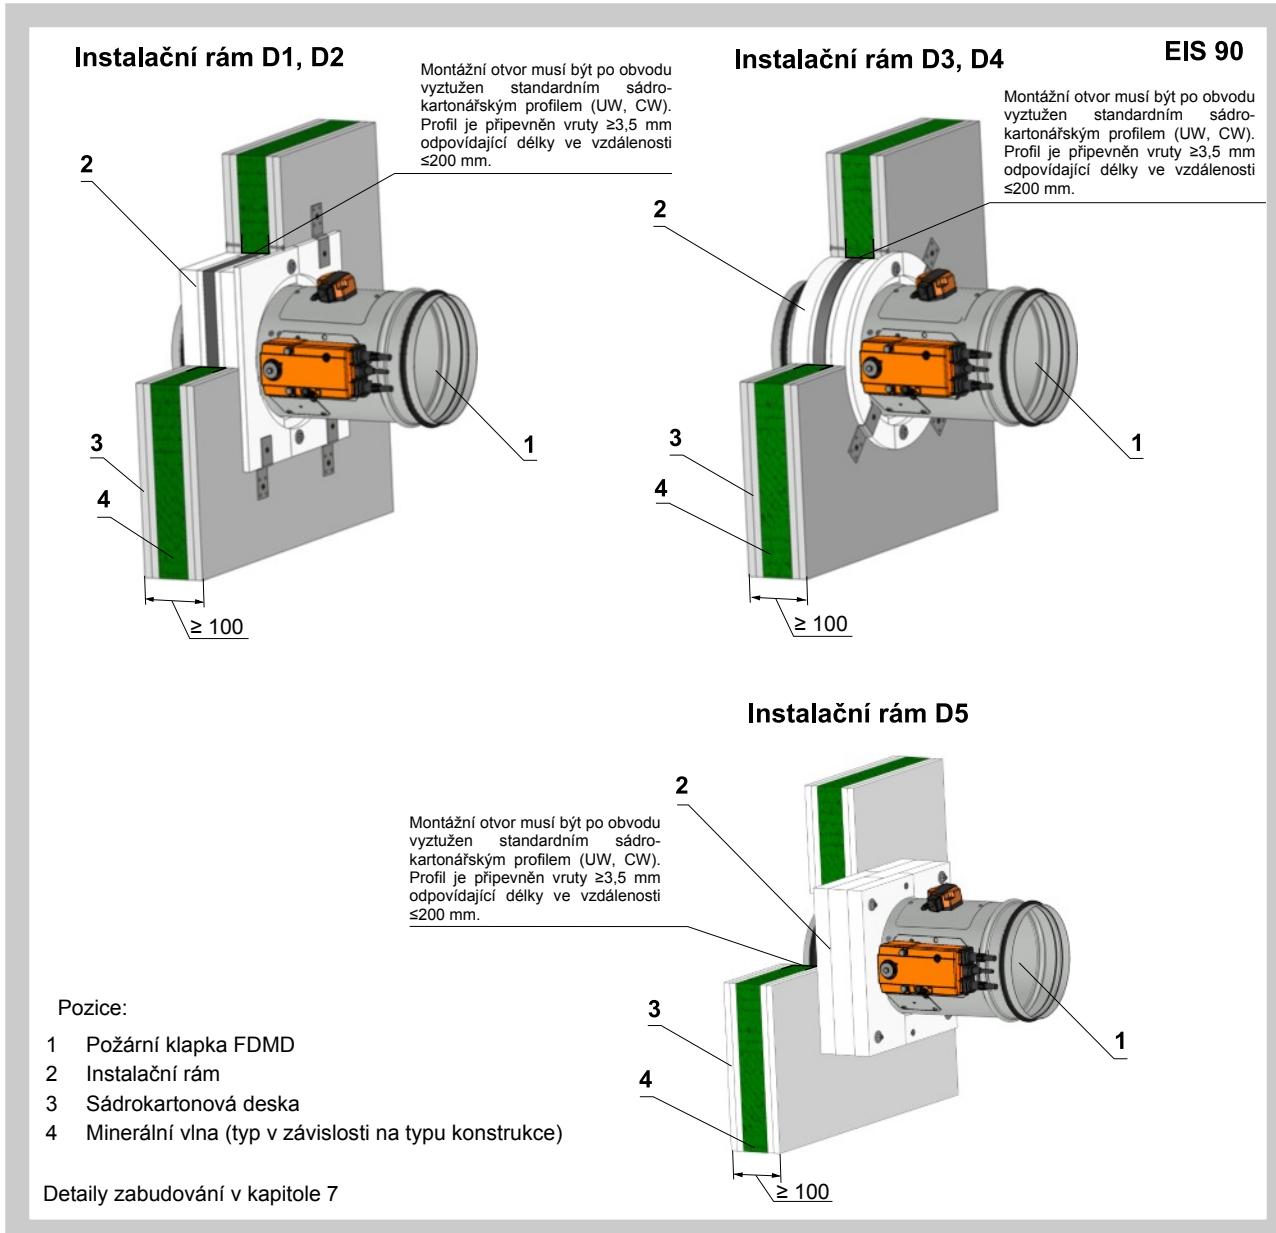

Obr. 45 Sádrokartonová stěna - Weichschott


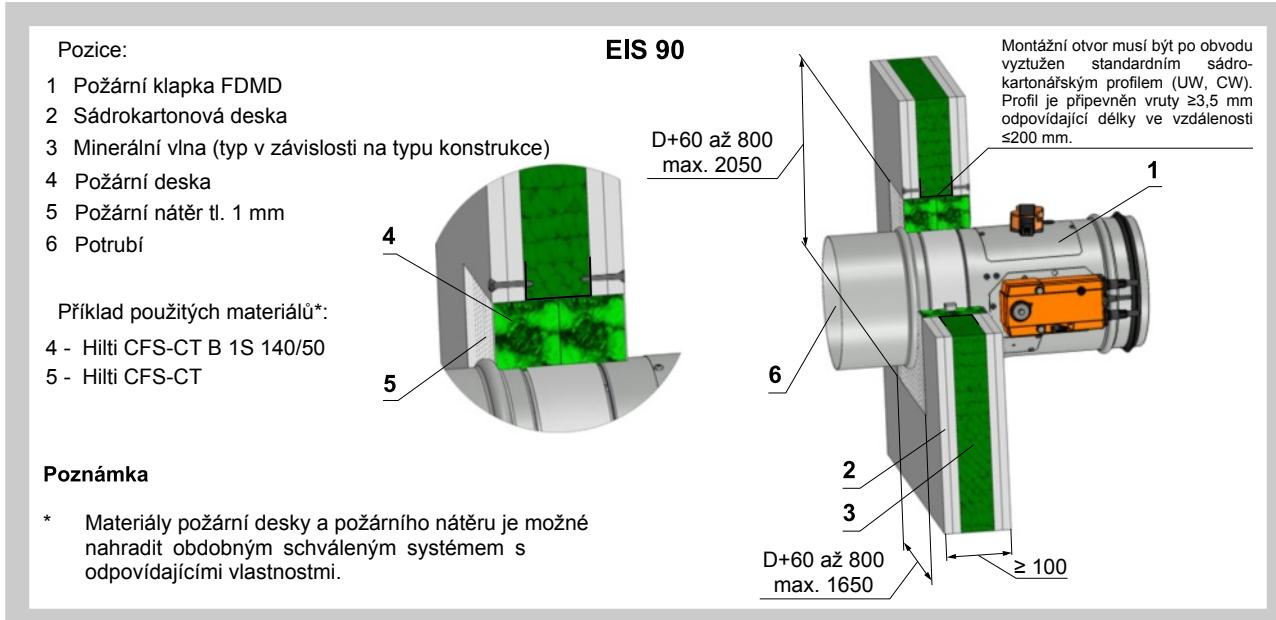


Obr. 46 Sádrokartonová stěna - zabudování u stěny, stropu - sádra nebo malta a minerální vlna

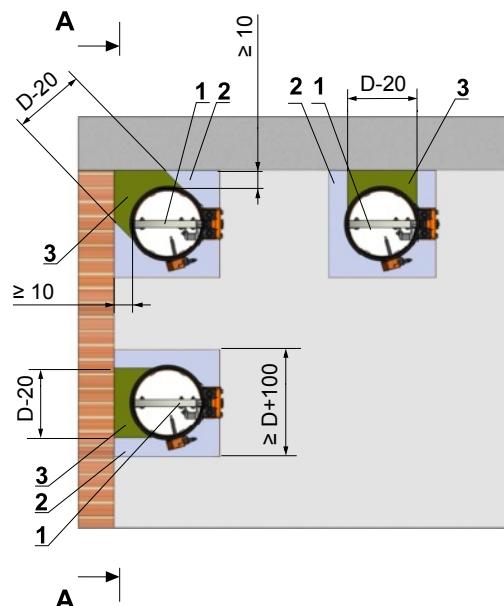


A-A

EIS 90

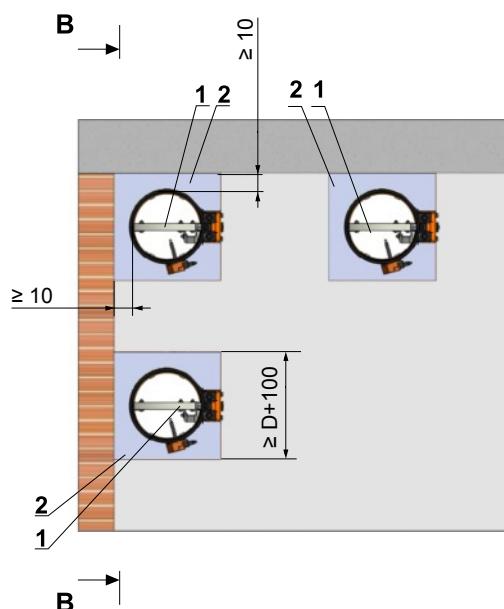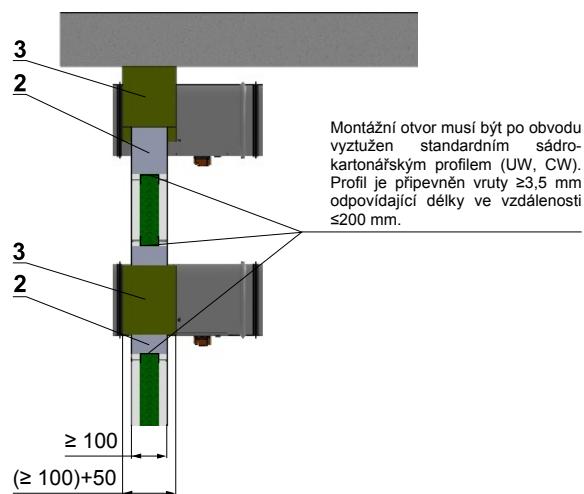

B-B

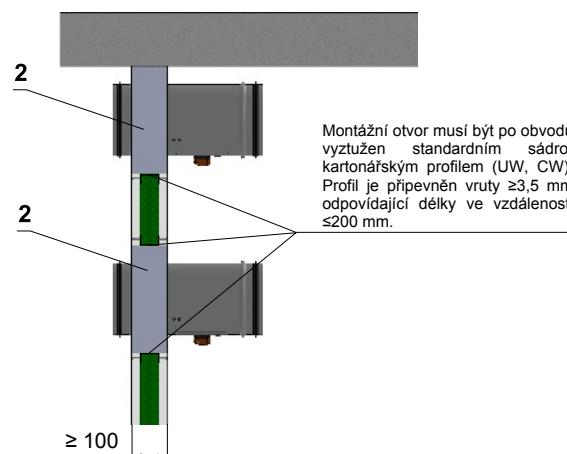
**Poznámka**

Pozice:



- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Sádra nebo malta
- 3 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³

- Prostup je utěsněn maltou nebo maltou a minerální vlnou
- Minerální vlna v uprávce je přilepena ke stěnové konstrukci i na těleso klapky požární stěrkou
- Tloušťka minerální vlny = tloušťka stěnové konstrukce + 50 mm
- Zabudování je platné i pro stropní konstrukce

Obr. 47 Sádrokartonová stěna - zabudování u stěny, stropu - instalační rám D1, D2, D5 a minerální vlna

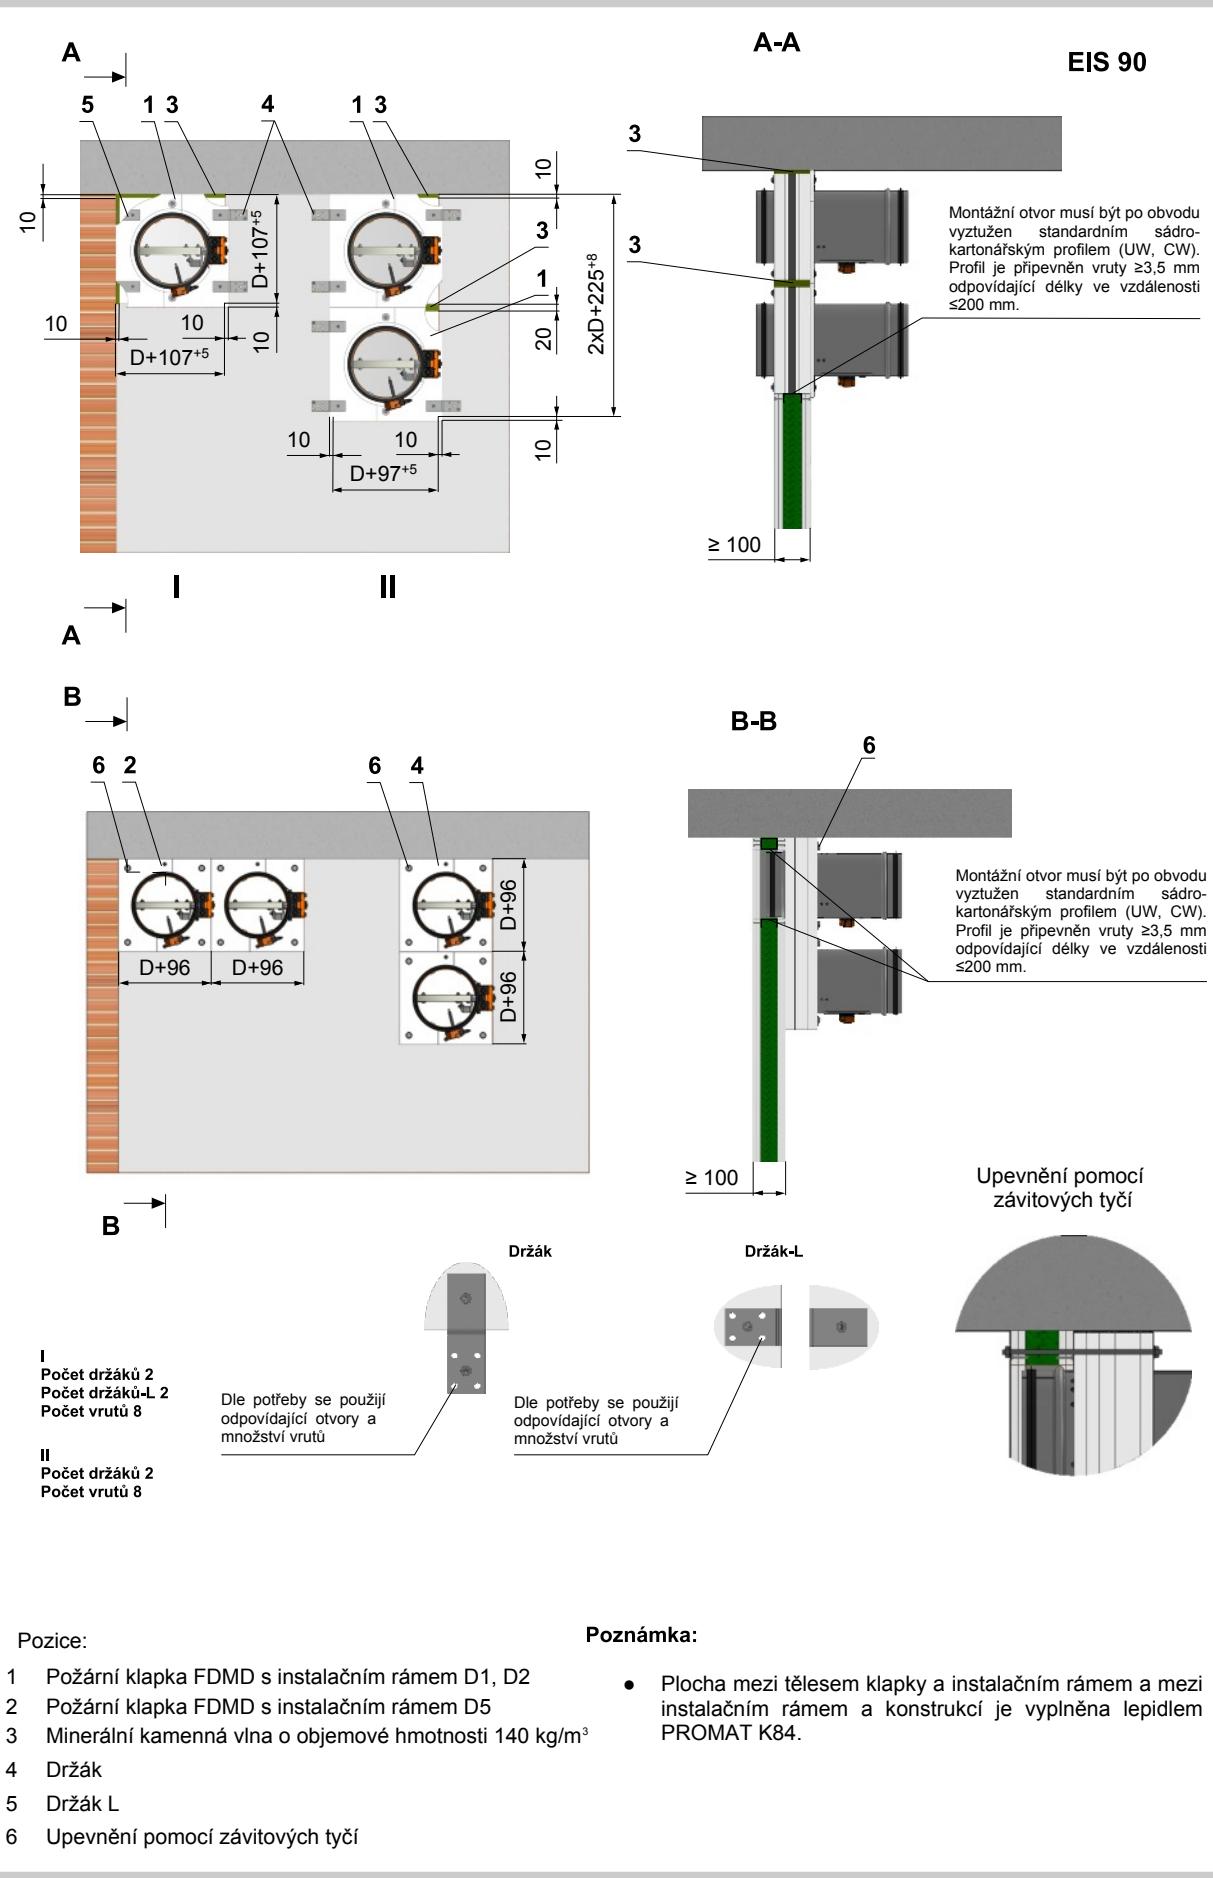

Obr. 48 Sádrokartonová stěna - pohyblivý strop - instalační rám D7

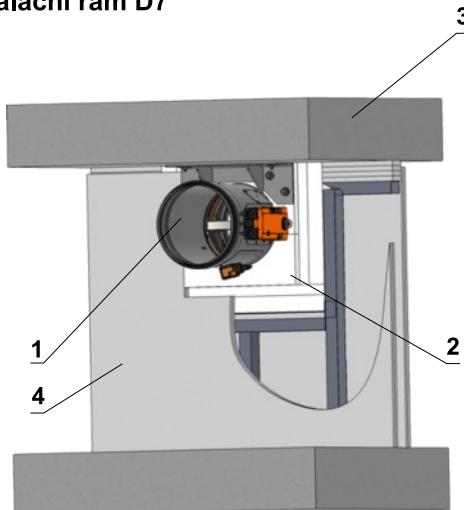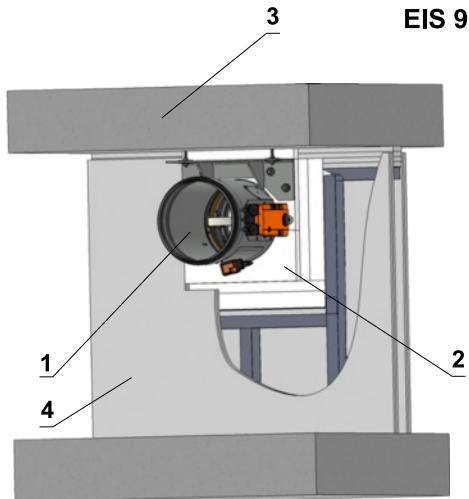
Instalační rám D7**EIS 90**

Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Instalační rám D7
- 3 Tuhá stropní konstrukce
- 4 Posuvná stěna

Detailly zabudování v kapitole 7

Obr. 49 Sádrokartonová stěna - baterie - instalační rám D1

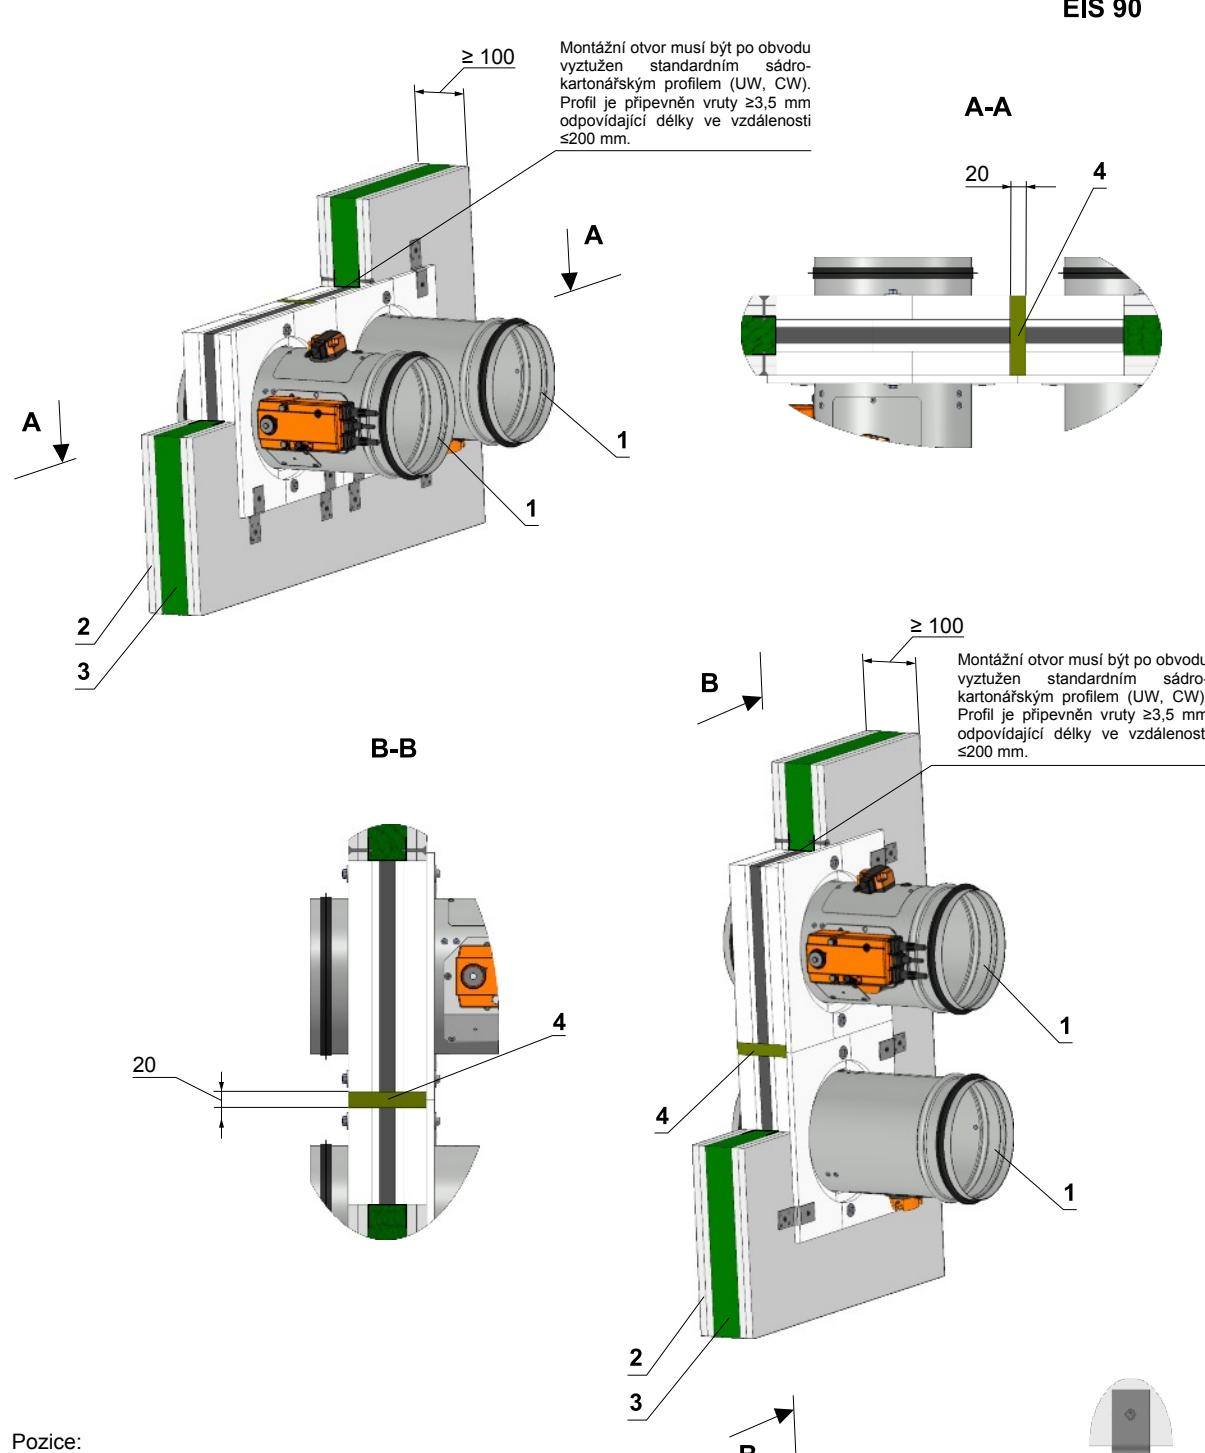**Pozice:**

- 1 Požární klapka FDMD s instalačním rámem D1
- 2 Sádrokartonová deska
- 3 Minerální vlna (typ v závislosti na typu konstrukce)
- 4 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m^3

Poznámka

- Požární klapka FDMD - montážní otvor: rozměry = $a \times b = (D + 97^{+3}\text{mm}) + 20 \text{ mm} \times (D + 97^{+3}\text{mm})$ popř. $a \times b = (D + 97^{+3}\text{mm}) \times (D + 97^{+3}\text{mm}) + 20 \text{ mm}$
- Plocha mezi tělesem klapky a instalačním rámem a mezi instalačním rámem a konstrukcí je vyplňena lepidlem PROMAT K84.
- Požární klapka FDMD - vzdálenost mezi klapkami je 116 mm
- Do baterie je možno umístit až 4 klapky symetricky

Počet držáků X = $(2 \times ZB1) + (2 \times ZH1)$
Počet vrutů Y = $2 \times X$

Rozměr	Počet ZB1	Počet ZH1
$D1 \leq 400$	1	1
$400 < D1 \leq 800$	2	2

D1 = D popř. D1 = 2xD

7. Instalační rámy

Tab. 7.1.1.


Značení	Materiál	Instalační rám									
		Instalace do									
		Tuhá stěnová konstr.	Tl. [mm]	Tuhá stropní konstr.	Tl. [mm]	Sádrokart. konstr.	Tl. [mm]	Mimo tuhou stěn. kon. /tuhou str. kon.	Tl. [mm]	Na tuhou stěn. kon. /tuhou str. kon.	Tl. [mm]
D1	Kalciumsilikát	✓	≥100	✓	≥150	✓	≥100	-	-	-	-
D2	Kalciumsilikát	✓	≥150	✓	≥150	✓	≥100	-	-	-	-
D3	Kalciumsilikát	✓	≥100	✓	≥150	✓	≥100	-	-	-	-
D4	Kalciumsilikát	✓	≥150	✓	≥150	✓	≥100	-	-	-	-
D5	Kalciumsilikát	-	-	-	-	-	-	Tuhá str. kon. *)	≥150	✓	≥100
D6	Kalciumsilikát	-	-	-	-	-	-	✓	≥100/ ≥150	-	-
D7	Kalciumsilikát	-	-	-	-	✓ **)	≥100	-	-	-	-

* Doizolování betonem


** Pohyblivý strop

Obr. 50


Instalační rám D1

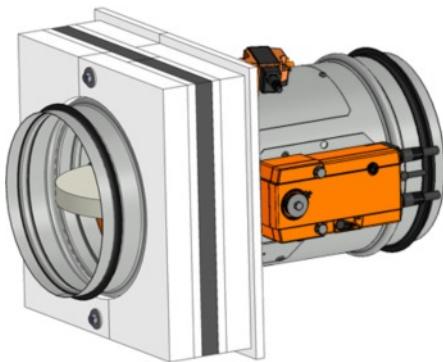


Instalační rám D2

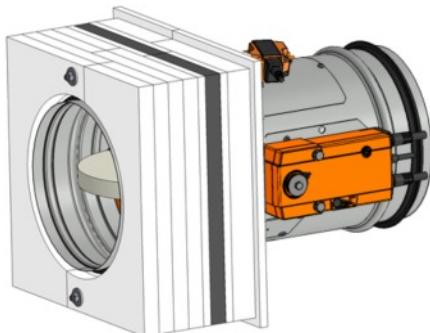

Instalační rám D3

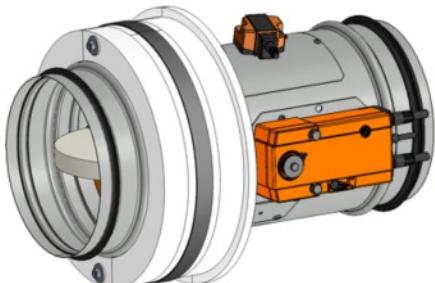


Instalační rám D4

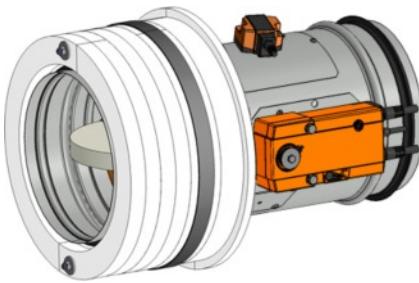


Instalační rám může být dodán instalovaný na klapce nebo samostatně.

Obr. 51


Instalační rám D5

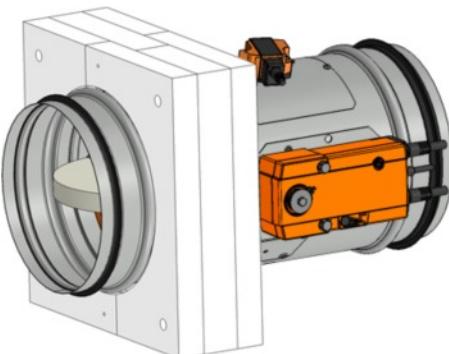

Instalační rám D6

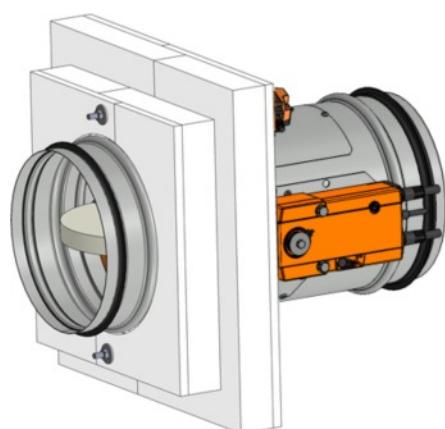

Instalační rám D7

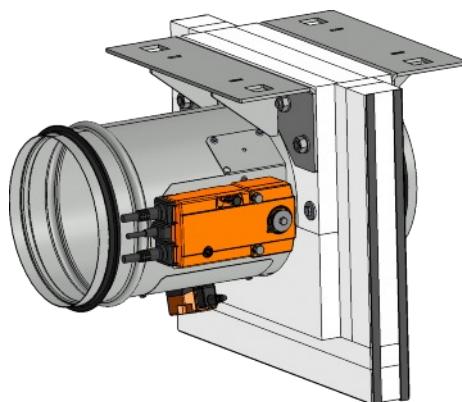

Instalační rám může být dodán instalovaný na klapce nebo samostatně.

Instalační rám D1, D2

Instalační rámy D1, D2 jsou určeny pro zabudování bez dodatečného utěšňování prostupu do:

- Tuhé stěnové konstrukce
- Sádrokartonové konstrukce
- Tuhé stropní konstrukce

Instalační rám je osazen intumescenčním těsněním na vnitřní i vnější straně. Toto těsnění vyplní v případě požáru spáru mezi tělesem klapky a rámem a mezi rámem a stěnovou konstrukcí.

Instalační rám D1 - tuhá stěna/sádrokartonová stěna tl. 100mm popř. tuhý strop tl. 150 mm
Instalační rám D2 - tuhá stěna/sádrokartonová stěna tl. 150mm popř. tuhý strop tl. 150 mm

Zabudování:

- Sádrokartonová konstrukce musí být instalována dle pokynů výrobce


Materiál:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Instalační rám: | cementovápenné desky |
| • Spojovací materiál: | pozinkovaná ocel |

Montážní otvor:

- $a \times b = (D + 97^{+3}\text{mm}) \times (D + 97^{+3}\text{mm})$

Obr. 52 Instalační rám D1, D2

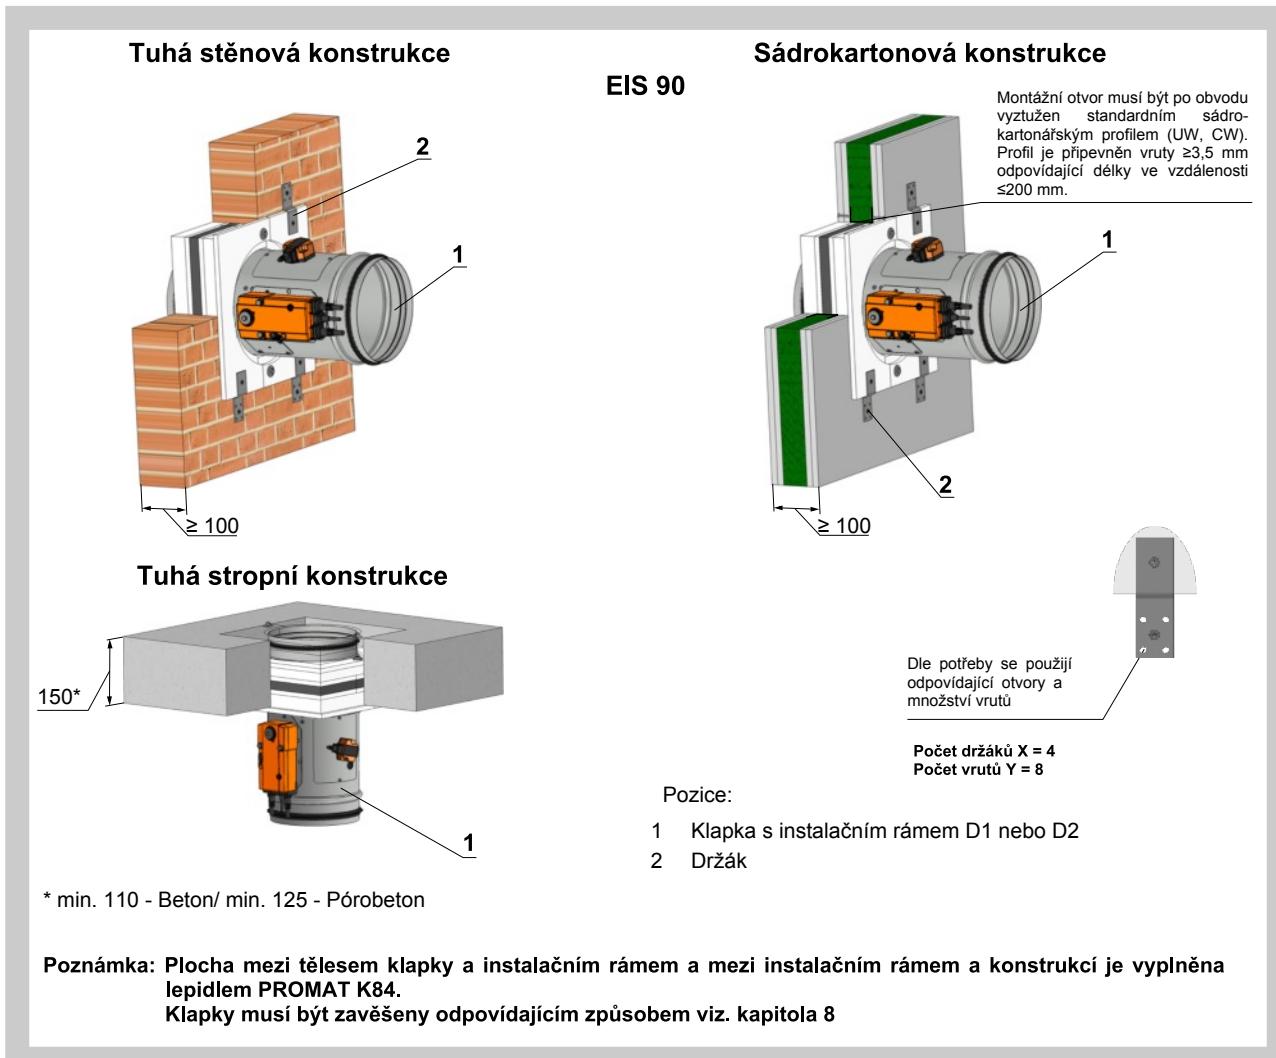

Instalační rám D3, D4

Instalační rámy D3, D4 jsou určeny pro zabudování bez dodatečného utěšňování prostupu do:

- Tuhé stěnové konstrukce
- Sádrokartonové konstrukce
- Tuhé stropní konstrukce

Instalační rám je osazen intumescenčním těsněním na vnitřní i vnější straně. Toto těsnění vyplní v případě požáru spáru mezi tělesem klapky a rámem a mezi rámem a stěnovou konstrukcí.

Instalační rám D3 - tuhá stěna/sádrokartonová stěna tl. 100mm popř. tuhý strop tl. 150 mm
Instalační rám D4 - tuhá stěna/sádrokartonová stěna tl. 150mm popř. tuhý strop tl. 150 mm

Zabudování:

- Sádrokartonová konstrukce musí být instalována dle pokynů výrobce


Materiál:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Instalační rám: | cementovápenné desky |
| • Spojovací materiál: | pozinkovaná ocel |

Montážní otvor:

- $d = (D + 81^{+3}\text{mm})$

Obr. 53 Instalační rám D3, D4

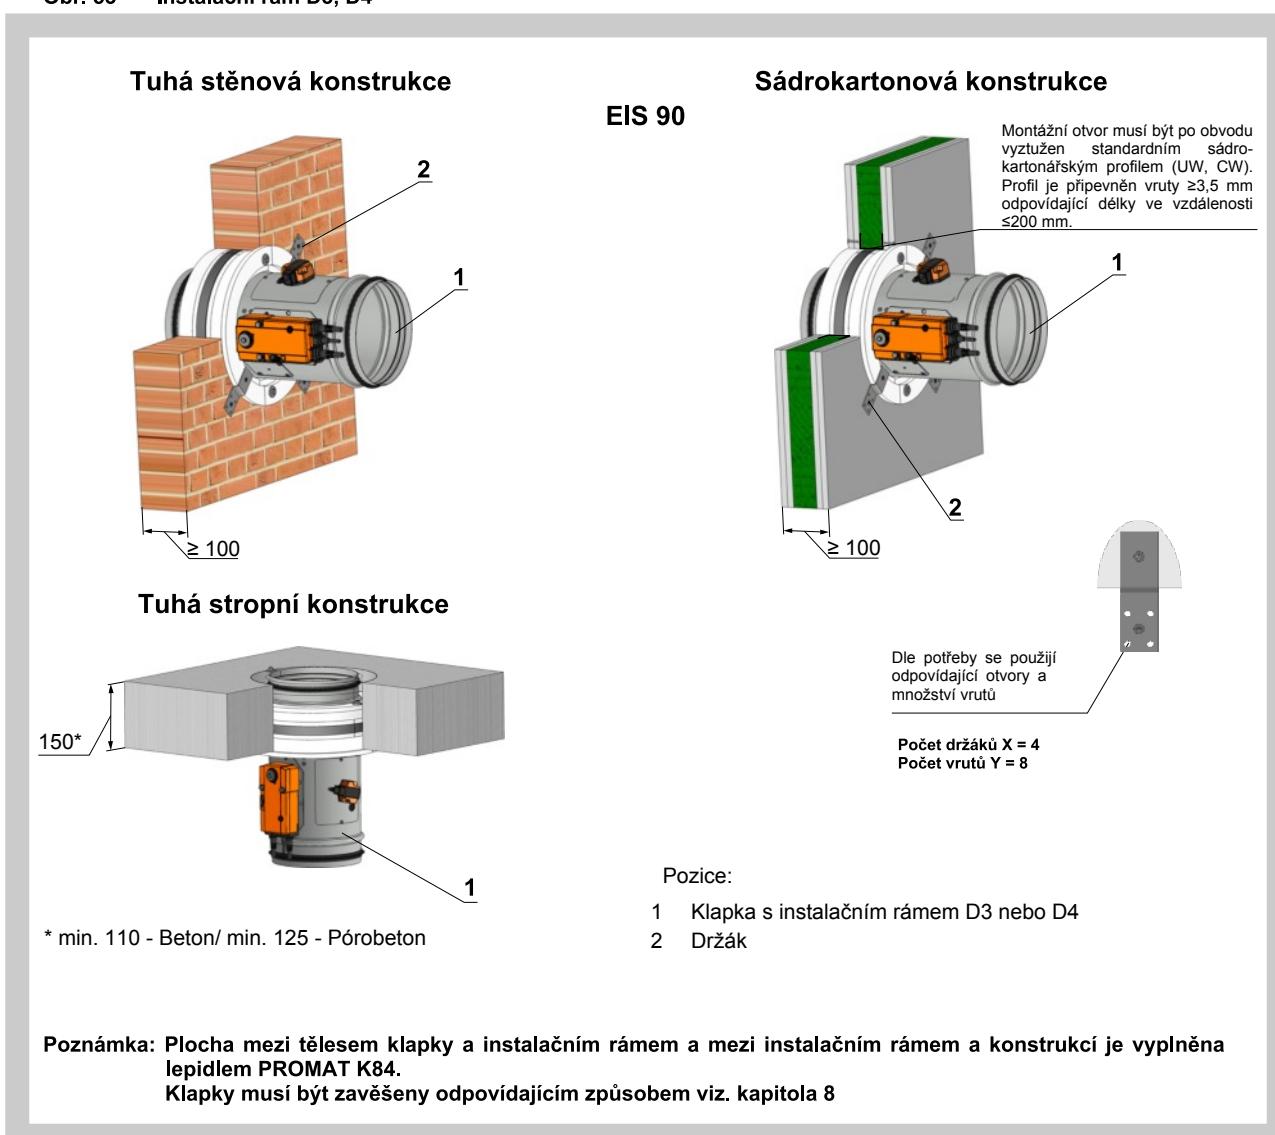

Instalační rám D5

Instalační rám D5 je určen pro zabudování:

- Instalaci na tuhou stěnovou konstrukci / tuhou stropní konstrukci / sádrokartonovou konstrukci
- Instalaci mimo tuhou stropní konstrukci s doizolací pomocí betonu

Instalační rám je osazen intumescenčním těsněním na vnitřní straně. Toto těsnění vyplní v případě požáru spáru mezi tělesem klapky a rámem.

Zabudování:

- Sádrokartonová konstrukce musí být instalována dle pokynů výrobce


Materiál:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| • Instalační rám: | cementovápenné desky |
| • Spojovací materiál: | pozinkovaná ocel |

Montážní otvor:

- $d = (D + 10^{+3}\text{mm})$
- $d = (D + 100^{+3}\text{mm}) \times (D + 100^{+3}\text{mm})$ pro zabudování s doizolací pomocí betonu

Obr. 54 Instalační rám D5

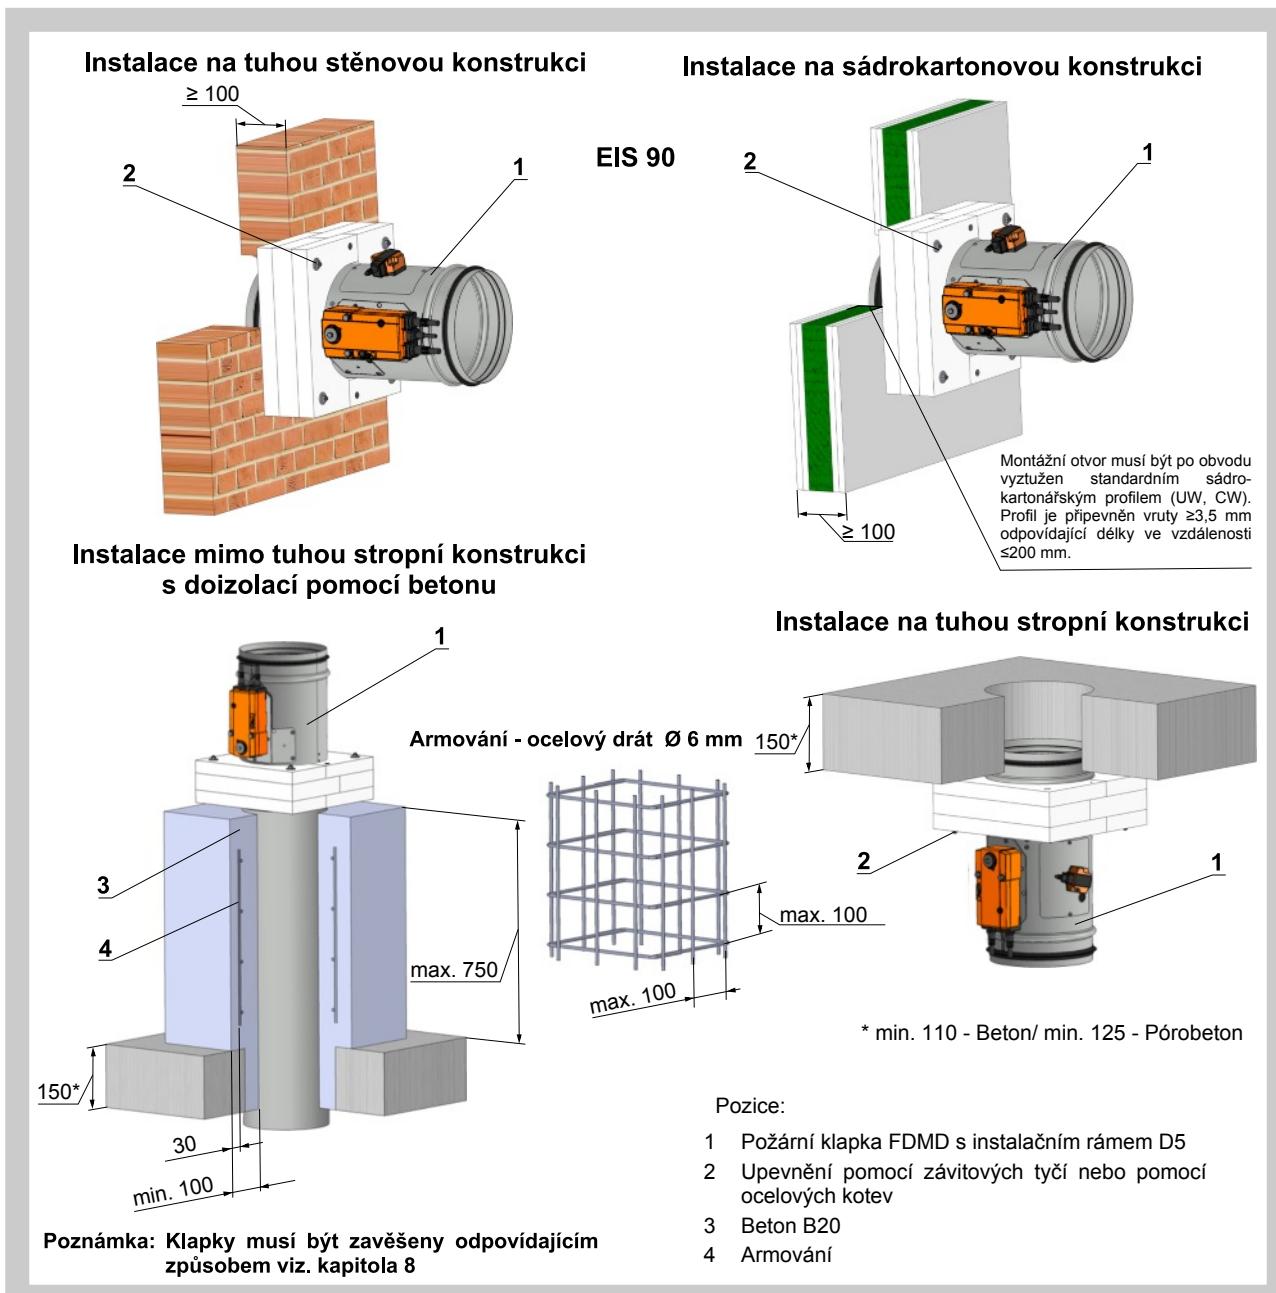

Instalační rám D6

Instalační rám D6 je určen pro zabudování bez dodatečného utěšňování prostupu pro:

- Instalaci mimo tuhou stěnovou/stropní konstrukci s doizolací pomocí cementovápněných desek Instalační rám je osazen intumescenčním těsněním na vnitřní straně. Toto těsnění vyplní v případě požáru spáru mezi tělesem klapky a rámem.

Zabudování:

- Sádrokartonová konstrukce musí být instalována dle pokynů výrobce


Materiál:

- Instalační rám:
 - Spojovací materiál:

Montážní otvor:

- $d = (D + 100^{+3} \text{ mm})$

Obr. 55 Instalační rám D6

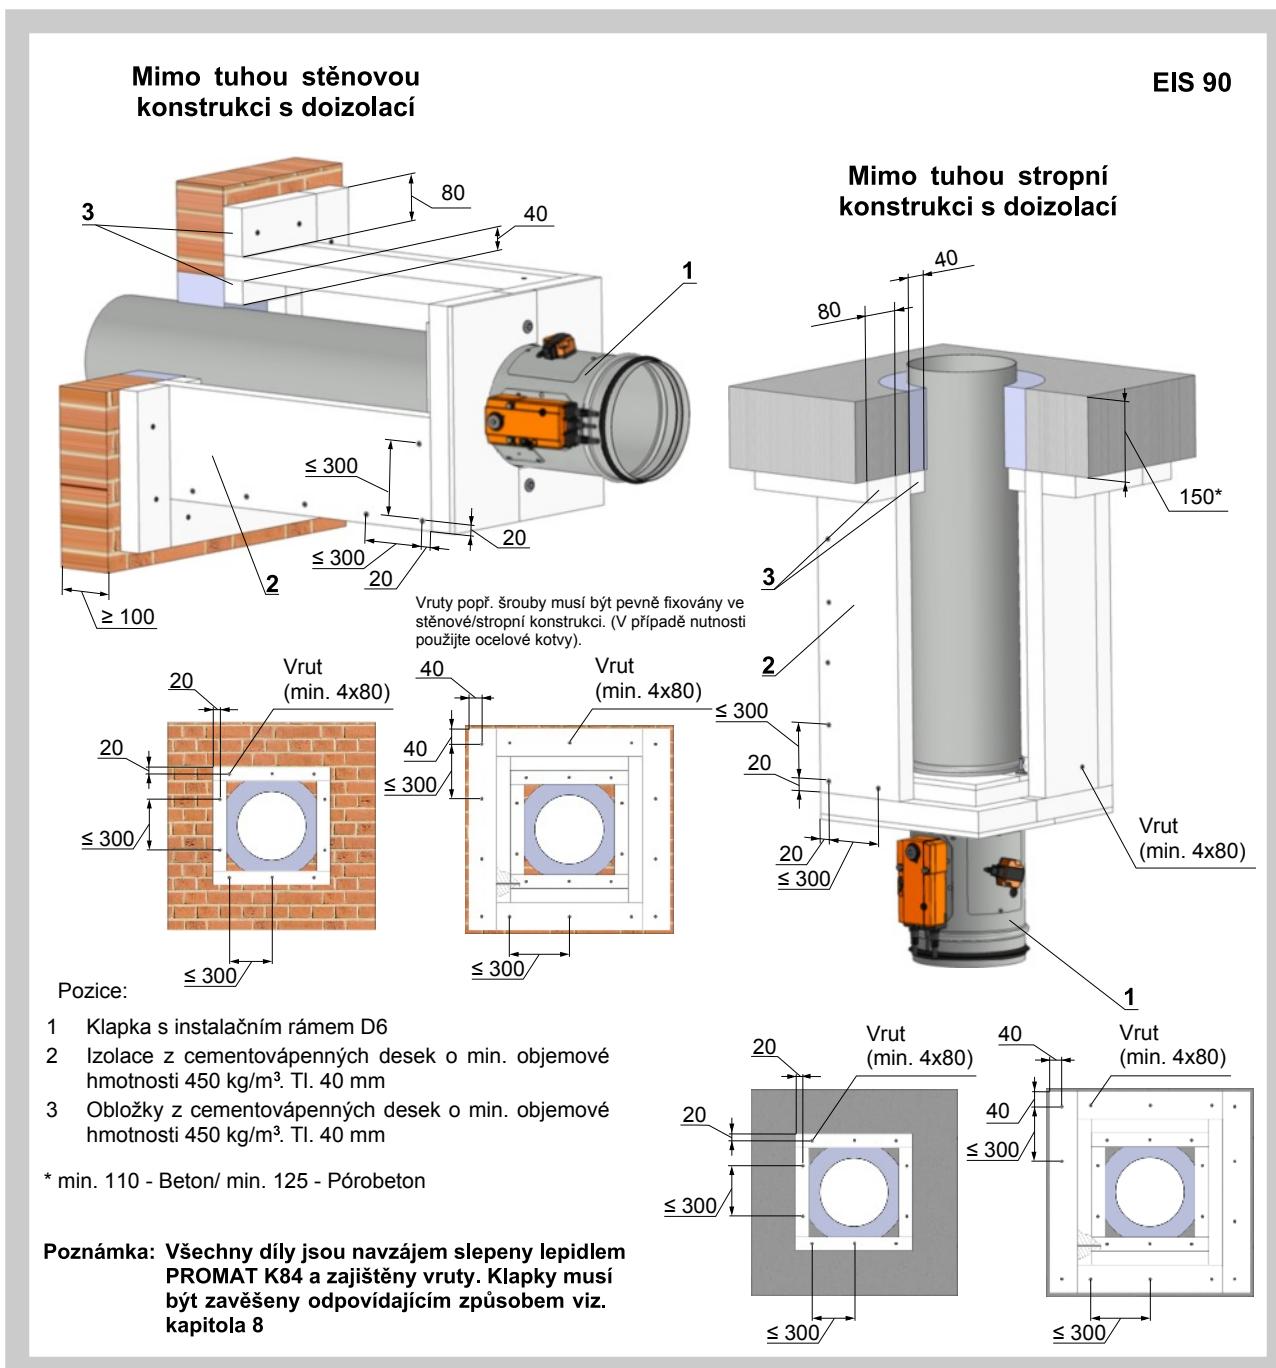

Instalační rám D7

Instalační rám D7 je určen pro zabudování bez dodatečného utěšňování prostupu do sádrokartonových stěn pod pohyblivé stropy s posunem o vzdálenost "x".

Instalační rám je osazen intumescenčním těsněním na vnitřní i vnější straně. Toto těsnění vyplní v případě požáru spáru mezi tělesem klapky a rámem a mezi rámem a konstrukcí.

Zabudování:

Umístění klapky:

- Přímo na strop
- Ve vzdálenosti max. 80 mm od stropu

Materiál:

- Instalační rám: cementovápenné desky
- Spojovací materiál: pozinkovaná ocel


Poznámky:

- Určeno pro pohyb stropu ≥ 10 mm

Obr. 56 Instalační rám D7

Sádrokartonová stěna pod pohyblivými stropy

EIS 90

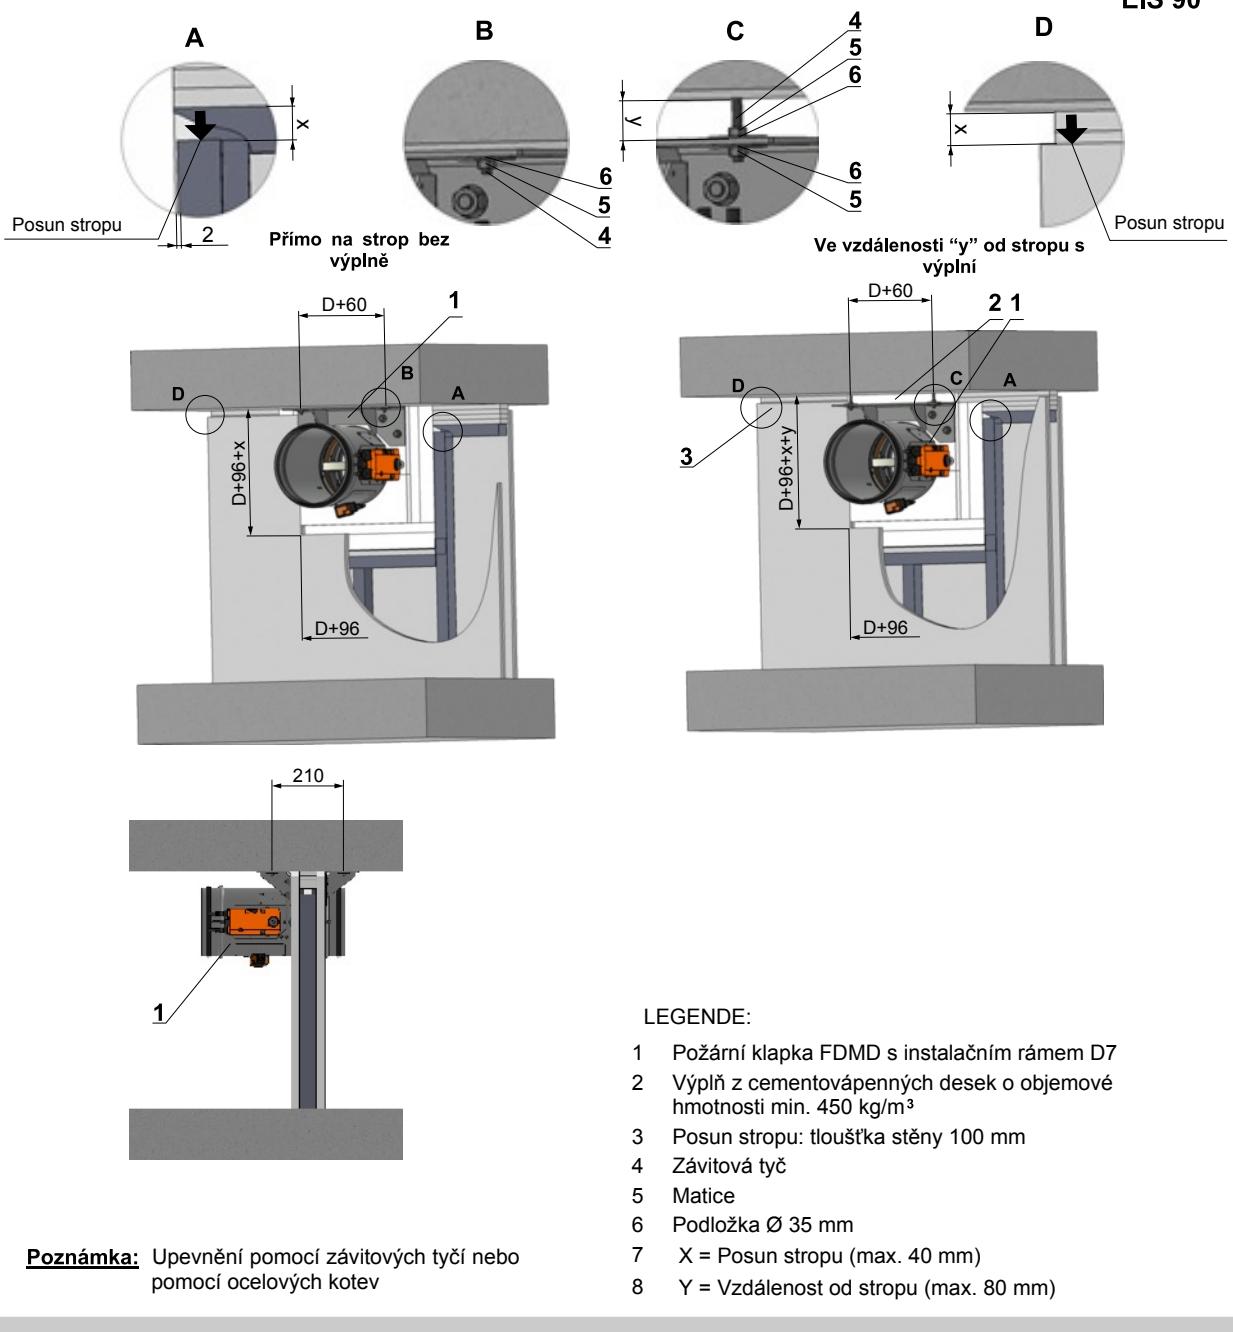

8. Šachtové stěny

Popis šachtové stěny

Šachtová stěna je vertikální nenosná dělící konstrukce splňující oboustranně nároky na požární odolnost. Montáž šachtové stěny lze provést přístupem pouze z jedné strany. V konstrukci není použita minerální izolace.

Nejprve se provede vytyčení konstrukce šachtové stěny. Obvodové profily je nutné na rozdíl od ostatních vertikálních konstrukcí opatřit napojovacím těsněním z materiálu reakce na oheň A1 nebo A2 (např. podlahové pásky Orsil N/PP). Obvodové profily se ukotví pomocí ocelových hmoždinek Ø 6 mm (např. DN6 nebo ZHOP) s roztečí 500 mm.

Opláštění je provedeno dvěma vrstvami desek Glasroc F Ridurit tl. 20 mm, desky jsou orientovány horizontálně. První vrstva opláštění je připevněna šrouby TN 212 v rozteči 200 mm s podpěrnou konstrukcí. Desky jsou montovány na těsný sraz bez nutnosti tmelení. Druhá vrstva opláštění je přišroubována k první vrstvě opláštění šrouby Ridurit ve čtvercové síti 250 mm. Přesazení spár první a druhé vrstvy opláštění deskami Ridurit je stanovenno na 600 mm vertikálně a 300 mm horizontálně.


Montáž s podpěrnou konstrukcí

Mezi vodorovné profily R-UW a svislé obvodové profily R-CW se osazují mezilehlé svislé R-CW profily v půdorysné rozteči 1000 mm.


Montáž bez podpěrné konstrukce

Maximální šířka šachtové stěny je v tomto případě 2 metry (délka desky). Jako obvodové profily jsou použity úhelníky z ocelového pozinkovaného plechu 40/20/1 mm kotvené ke svislým nosným stěnám ocelovými hmoždinkami Ø 6 mm (např. DN6 nebo ZHOP) s roztečí 500 mm.

Obr. 57

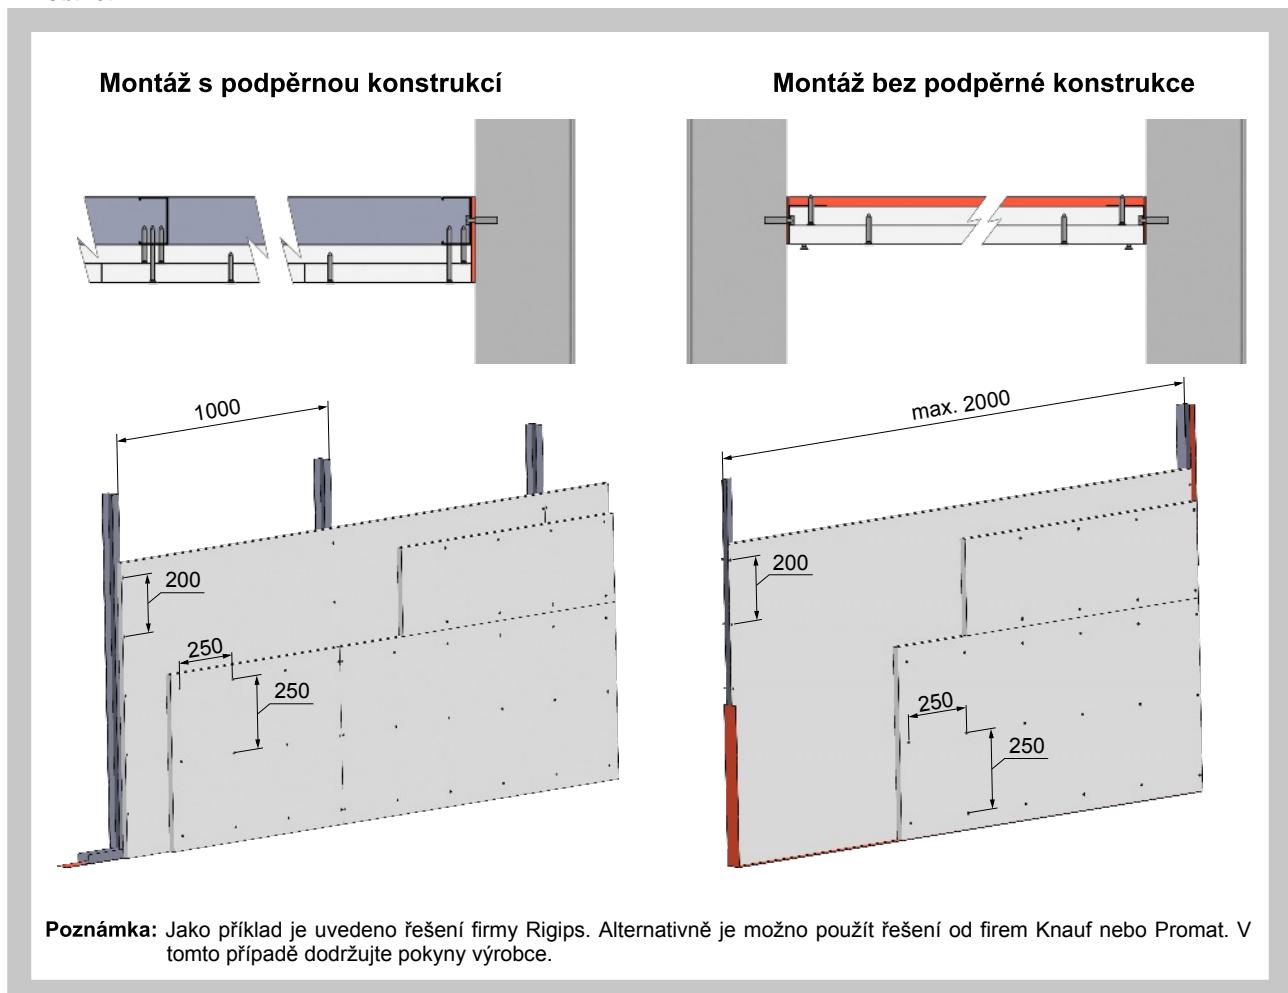

Obr. 58 Šachtová konstrukce - sádra nebo malta


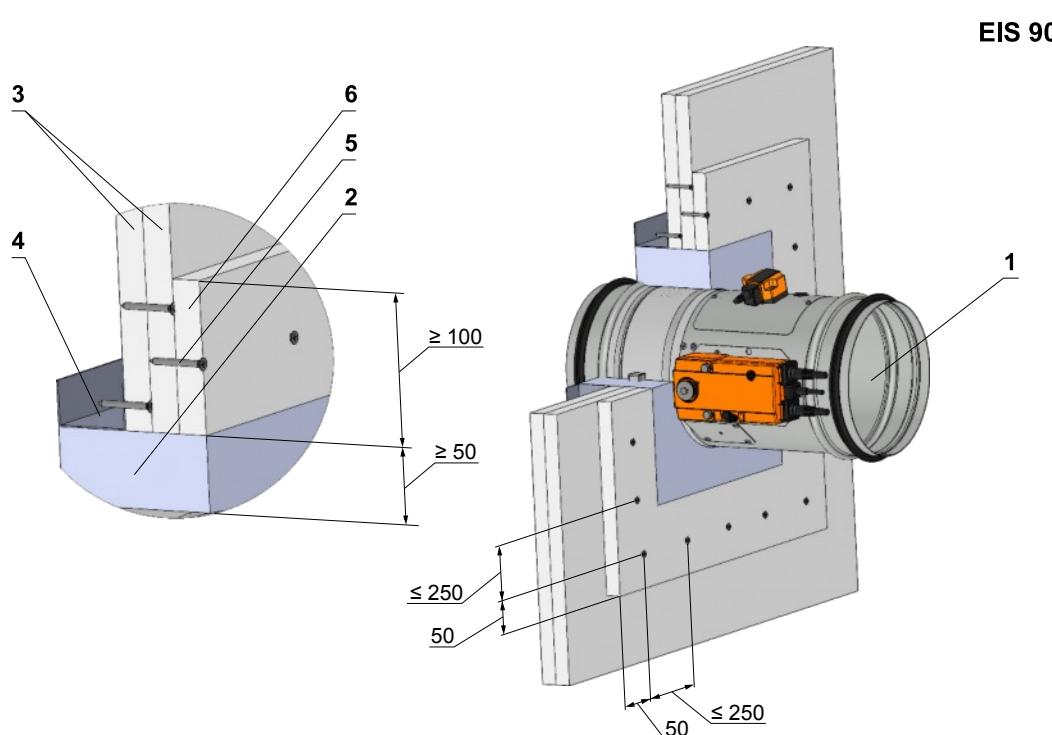


Montážní otvor musí být po obvodu vyztužen standardním sádro-kartonářským profilem (UW, CW). Profil je připevněn vruty $\geq 3,5$ mm odpovídající délky ve vzdálosti ≤ 200 mm.

Rozměry montážního otvoru:

$$a \times b = (D + 100) \times (D + 100)$$

Alternativní řešení otvoru

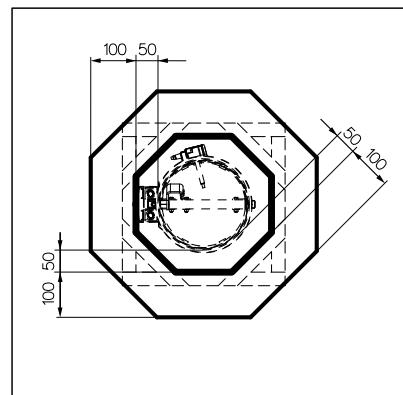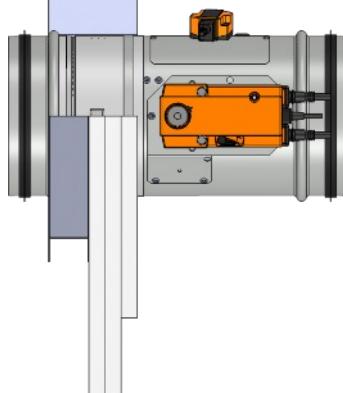

Pozice:


- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Sádra nebo malta
- 3 Požárně odolná deska
- 4 Profil 50 UW nebo 50 CW
- 5 Vrut
- 6 Obložka z požárně odolné desky

Příklad použitých materiálů*:

- 3 - Glasroc F Ridurit tl. 20 mm
- 4 - R-CW
- 5 - Šroub Ridurit
- 6 - Glasroc F Ridurit tl. 20 mm

* Alternativně je možno použít řešení od firem Knauf nebo Promat.

Obr. 59 Šachtová konstrukce - instalační rám D1

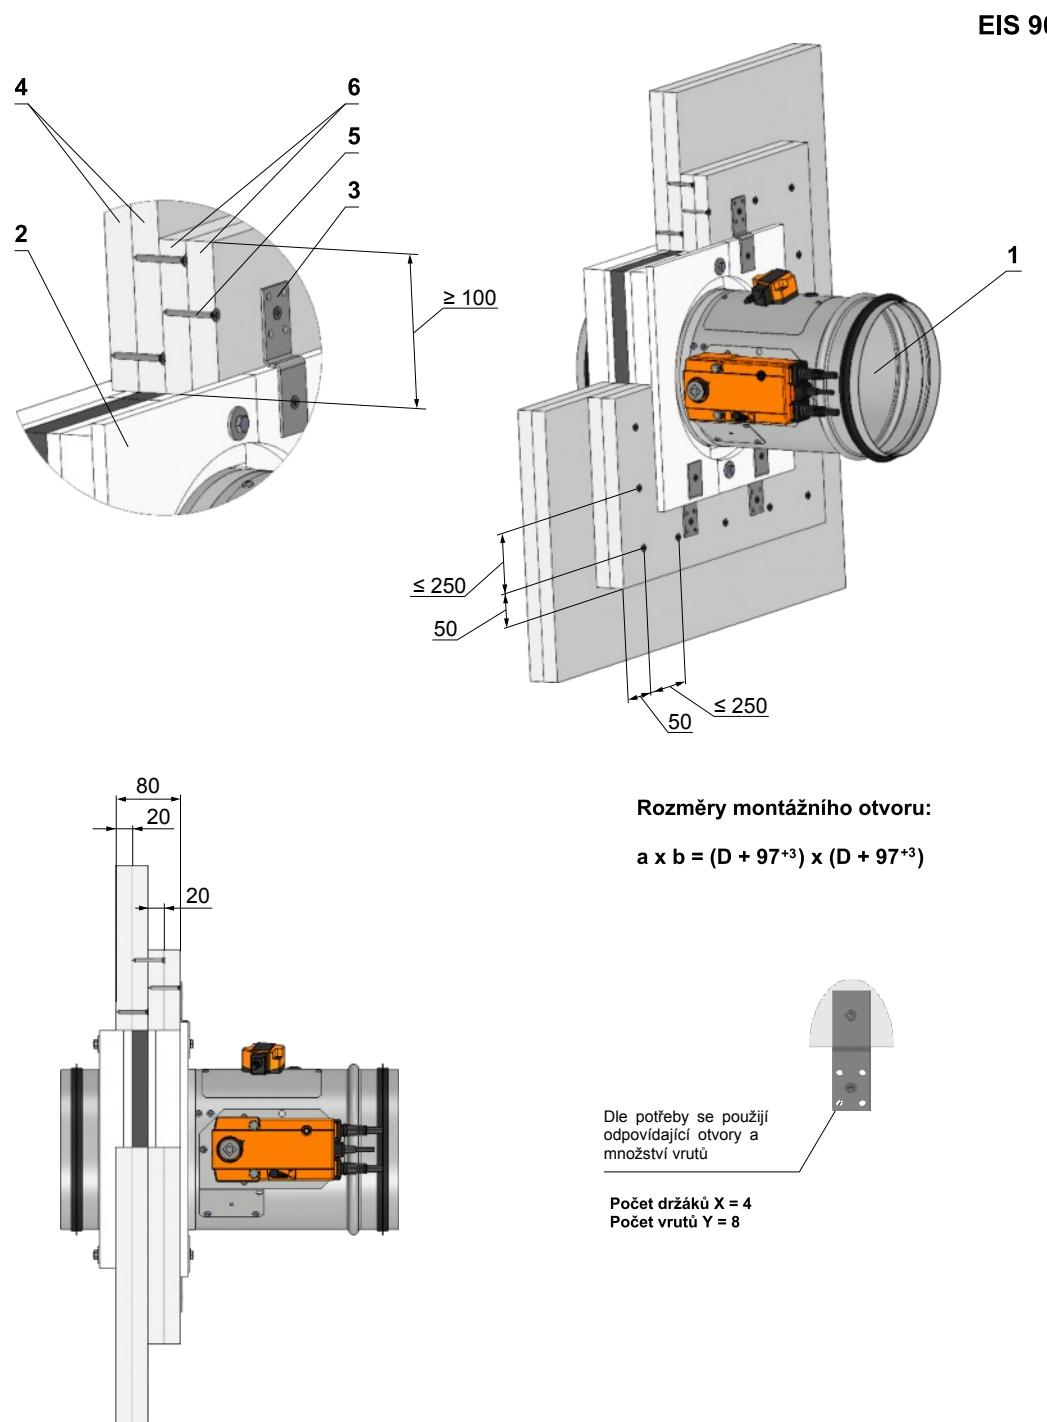

Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Instalační rám D1
- 3 Držák (součást dodávky rámu D1)
- 4 Požárně odolná deska
- 5 Vrut
- 6 Obložka z požárně odolné desky

Příklad použitých materiálů*:


- 4 - Glasroc F Ridurit tl. 20 mm
- 5 - Šroub Ridurit
- 6 - Glasroc F Ridurit tl. 20 mm

* Alternativně je možno použít řešení od firem Knauf nebo Promat.


Poznámka: Plocha mezi tělesem klapky a instalačním rámem a mezi instalačním rámem a konstrukcí je vyplňena lepidlem PROMAT K84.
Klapky musí být zavěšeny odpovídajícím způsobem viz. kapitola 8

9. Zabudování do požární pěny

Obr. 60 Tuhá stěnová konstrukce - požární pěna se štukovou omítkou


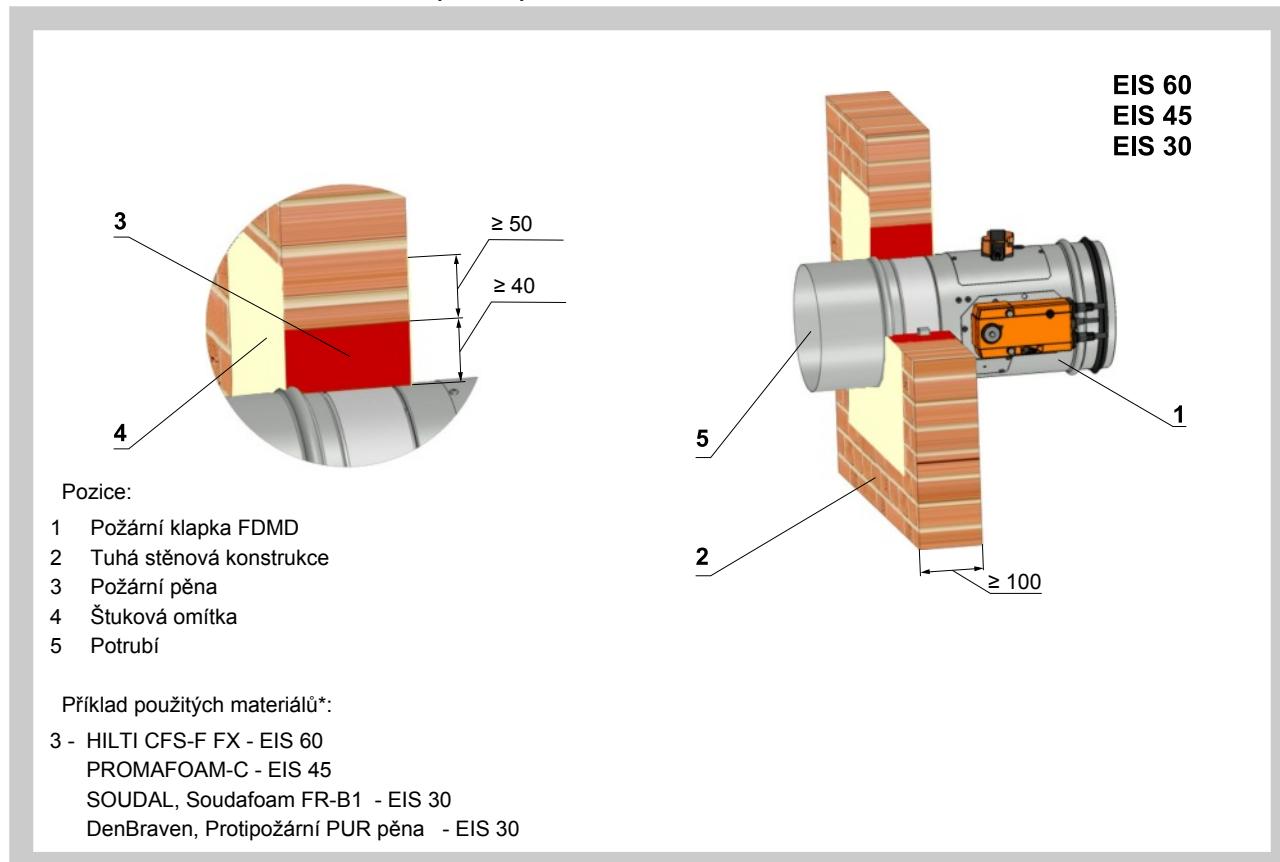


Obr. 61 Sádrokartonová stěna - požární pěna se štukovou omítkou

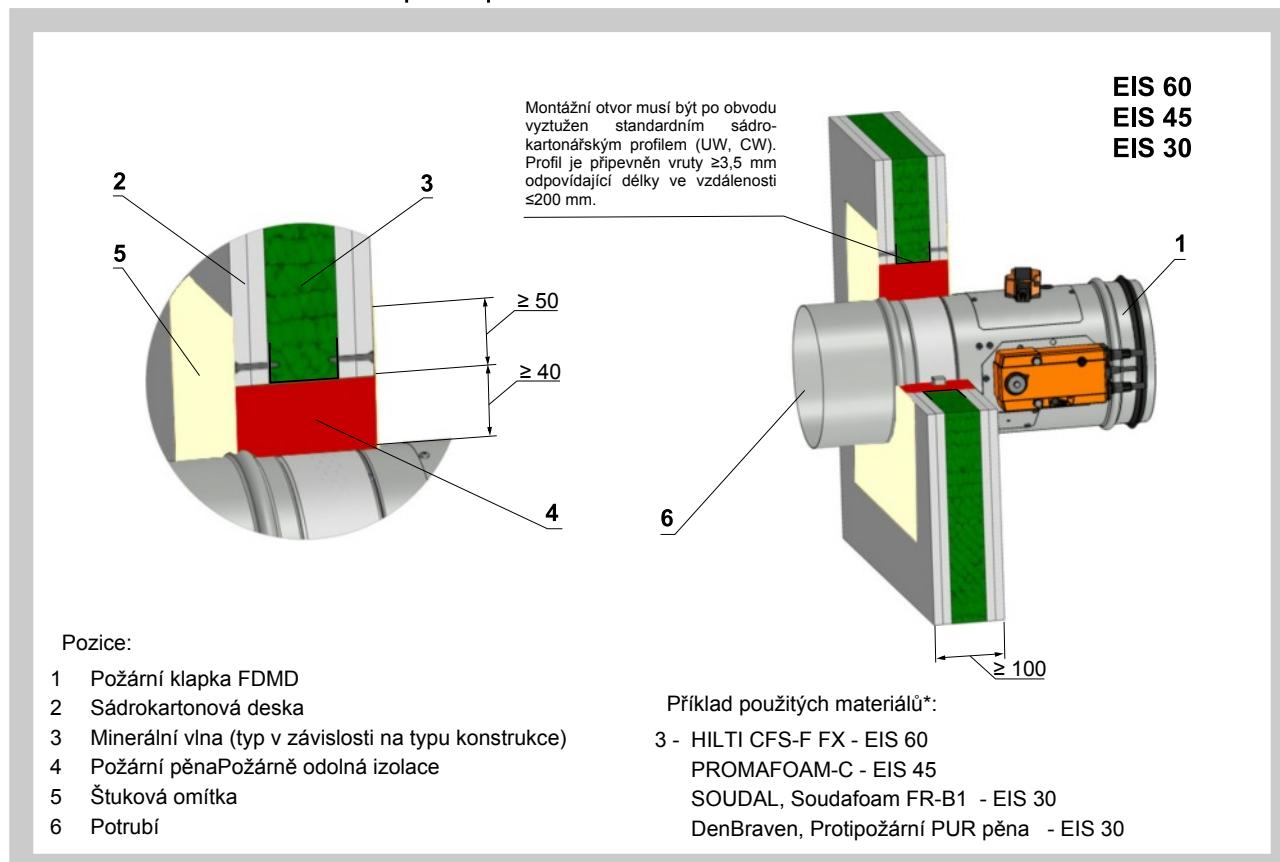

10. Zabudování mimo stěnovou konstrukci EIS 45

Obr. 62 Mimo tuhou stěnovou konstrukci - doizolace minerální vlnou

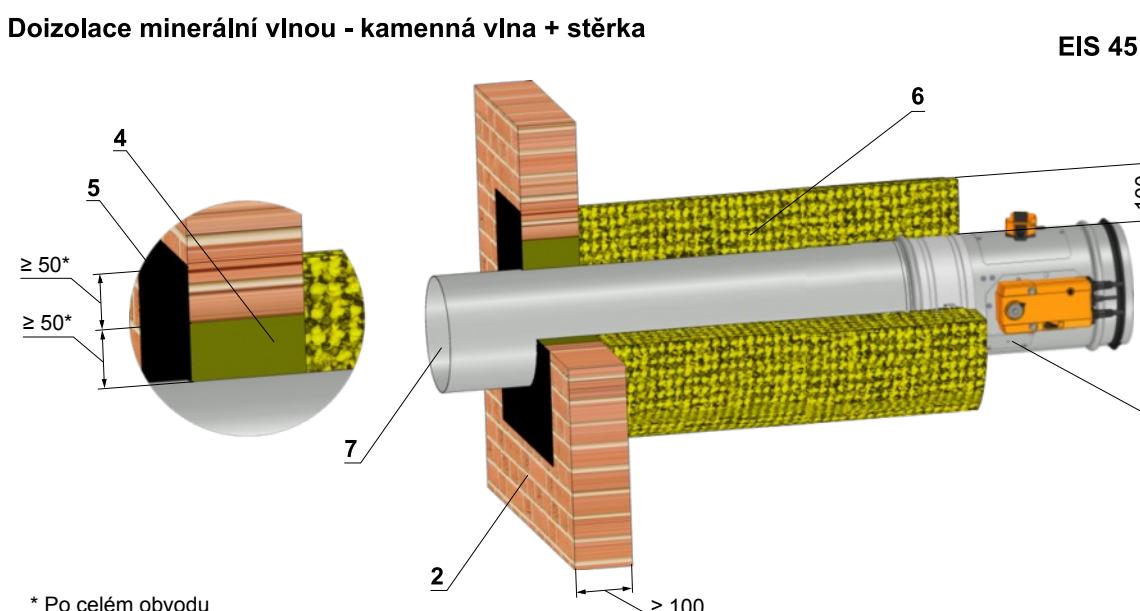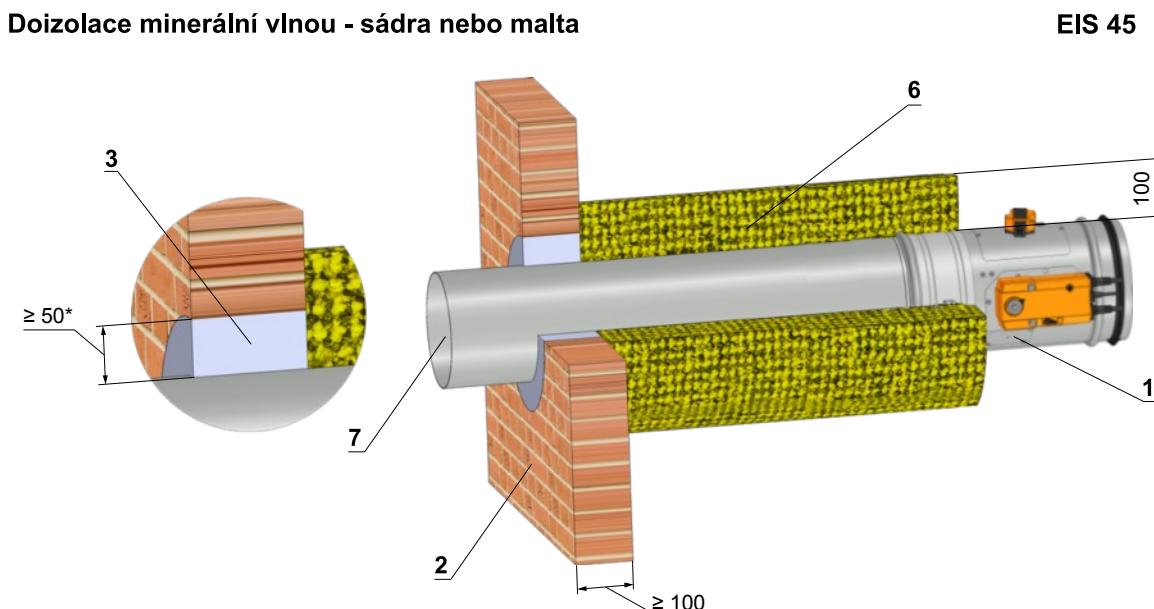

* Po celém obvodu

Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³
- 5 Požární ochranná stérka tl. 1 mm
- 6 Minerální vlna s požární odolností EI 60, o min. objemové hmotnosti 66 kg/m³, tl. 100 mm
- 7 Potrubí

Poznámka:

** Materiály pro ucpávku, stérku, obložky a izolační materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Maximální vzdálenost požární klapky od konstrukce není omezená a dle EN 15882-2 musí dojít k použití požadovaného počtu závěsů dle EN 13366-1:2014.


Příklad použitých materiálů**:

- 4 - Promapyr, Rockwool Steprock HD
- 5 - Promastop - P, K
- 6 - Isovver Ultimate Protect Wired MAT 4.0, tl. 100 mm ALU1


Obr. 63 Mimo sádrokartonovou stěnovou konstrukci - doizolace minerální vlnou

Doizolace minerální vlnou - sádra nebo malta

EIS 45

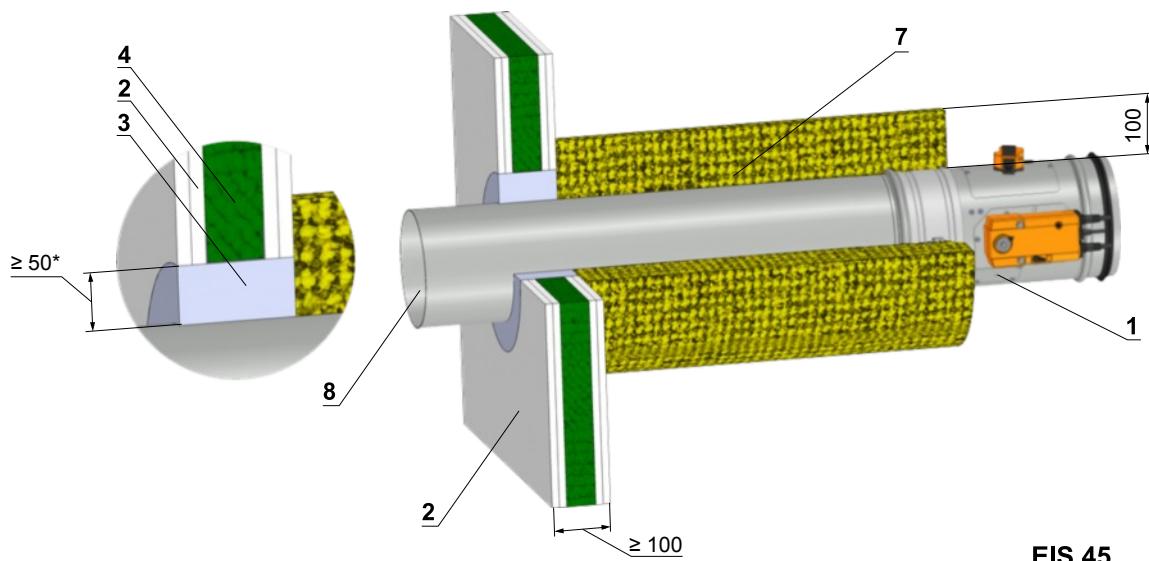**Doizolace minerální vlnou - kamenná vlna + stérka**

EIS 45

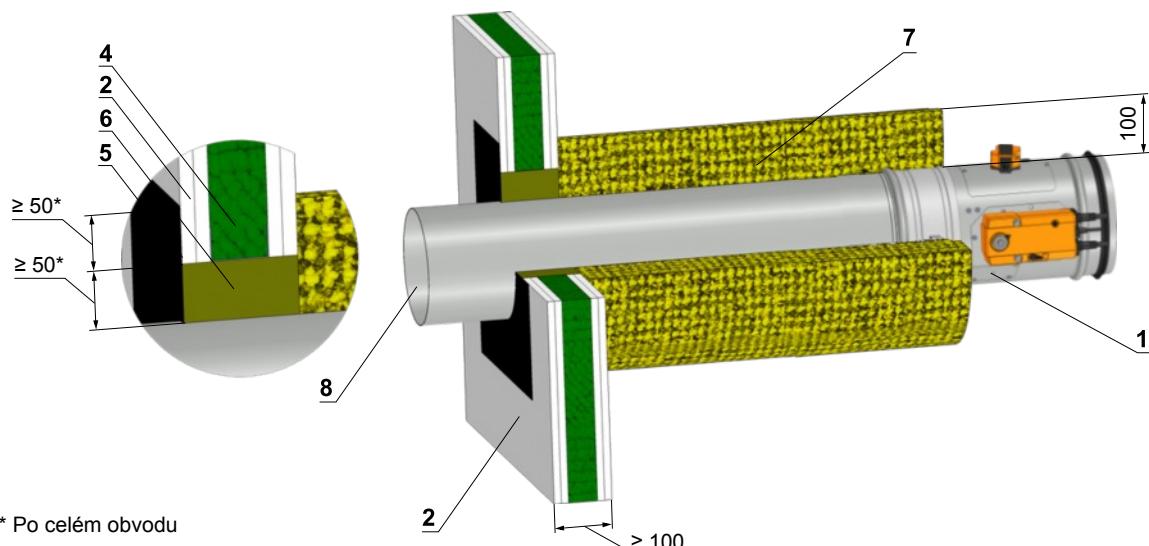

* Po celém obvodu

Pozice:

- 1 Požární klapka FDMD
- 2 Sádrokartonová deska
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Minerální vlna (typ v závislosti na typu konstrukce)
- 5 Požární ochranná stérka tl. 1 mm
- 6 Minerální kamenná vlna o objemové hmotnosti 140 kg/m³
- 7 Minerální vlna s požární odolností EI 60, o min. objemové hmotnosti 66 kg/m³, tl. 100 mm
- 8 Potrubí

Poznámka:

** Materiály pro ucpávku, stérku, obložky a izolační materiály je možné nahradit obdobným schváleným systémem s odpovídajícími vlastnostmi.

Maximální vzdálenost požární klapky od konstrukce není omezená a dle EN 15882-2 musí dojít k použití požadovaného počtu závěsů dle EN 13366-1:2014.


Příklad použitých materiálů:**

- 5 - Promastop - P, K
- 6 - Promapyr, Rockwool Steprrock HD
- 7 - Isover Ultimate Protect Wired MAT 4.0, tl. 100 mm ALU1

11. Zavěšení klapek

11.1. Uchycení do stropu

Obr. 64 Uchycení do stropu

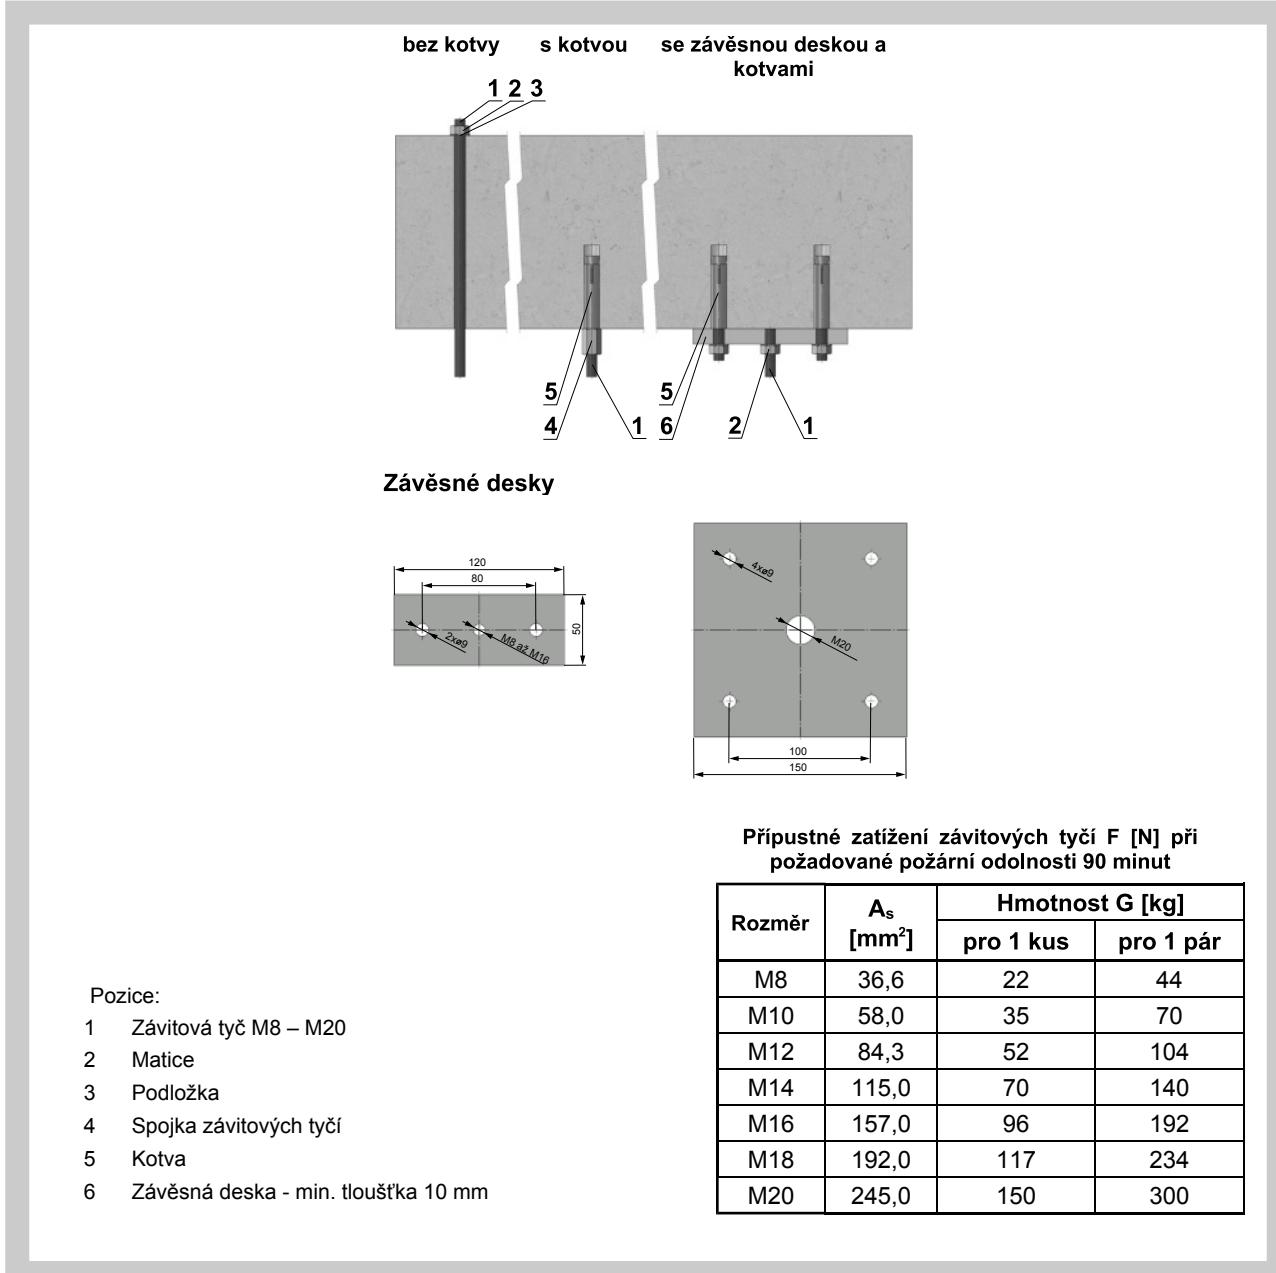

11.2. Vodorovná instalace


Klapky mohou být zavěšeny pomocí závitových tyčí a montážních profilů. Jejich dimenzování je závislé na hmotnosti klapky.

Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od navazujícího vzduchotechnického potrubí na těleso klapky.

Závitové tyče delší než 1,5 m musí být chráněny protipožární izolací.

Upevnění závitových tyčí do stropní konstrukce - viz obr. 64

Obr. 65 Příklad zavěšení - vodorovné potrubí

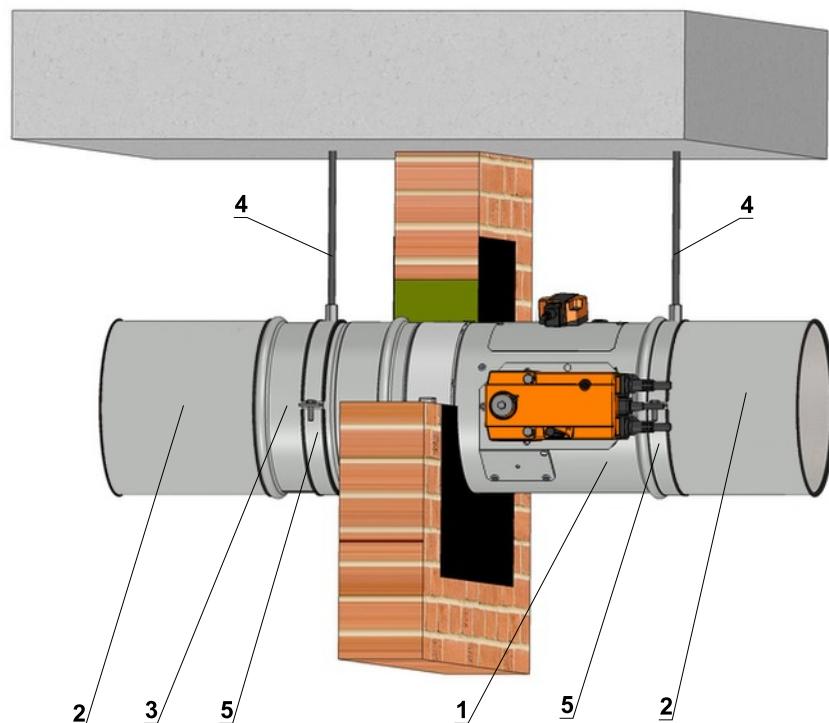

Pozice:

- 1 Požární klapka
- 2 Připojovací VZT potrubí
- 3 Prodlužovací díl
- 4 Závitová tyč
- 5 Objímka

11.3. Svislá instalace


Klapky mohou být zavěšeny pomocí závitových tyčí a montážních profilů. Jejich dimenzování je závislé na hmotnosti klapky.

Klapka může být zavěšena pod stropem nebo podepřena nad ním.

Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od navazujícího vzduchotechnického potrubí na těleso klapky.

Závitové tyče delší než 1,5 m musí být chráněny protipožární izolací.

Obr. 66 Příklady zavěšení - svislé potrubí

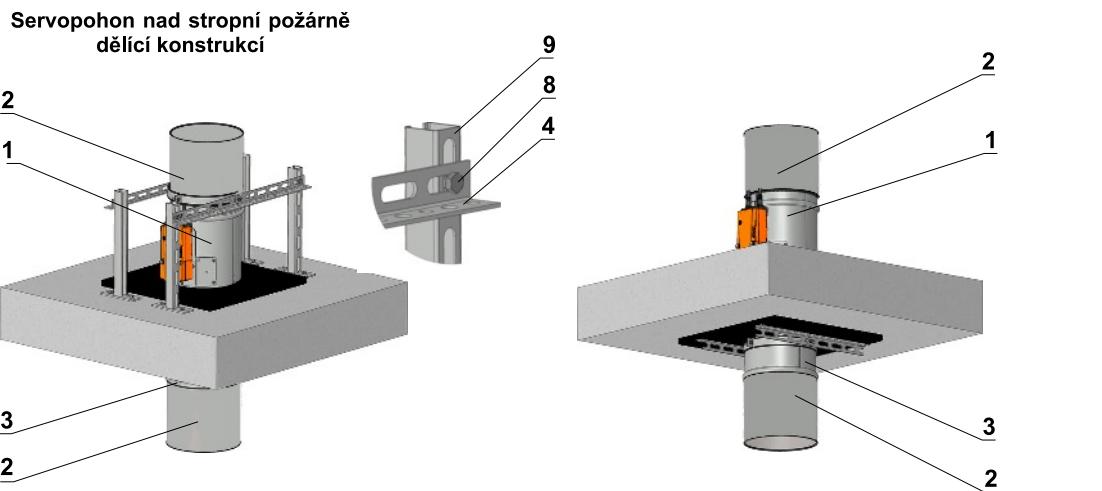**Servopohon pod stropní požárně dělící konstrukcí**

1 Požární klapka
2 Připojovací VZT potrubí
3 Prodlužovací díl
4 Závitová tyč
5 Montážní profil
6 Matice
7 Podložka
8 Šroubový spoj
9 Konzole
10 Šroub
11 Vrut nebo nýt



Poznámka: V tomto případě musí být klapka pevně spojena s prodlužovacím dílem vruty nebo nýty.

Spojení objímky a montážního profilu šroubem

1 Požární klapka
2 Připojovací VZT potrubí
3 Prodlužovací díl
4 Závitová tyč
5 Montážní profil
6 Matice
7 Podložka
8 Šroubový spoj
9 Konzole
10 Šroub
11 Vrut nebo nýt

Spojení objímky a montážního profilu vrutem nebo nýtem


1 Požární klapka
2 Připojovací VZT potrubí
3 Prodlužovací díl
4 Závitová tyč
5 Montážní profil
6 Matice
7 Podložka
8 Šroubový spoj
9 Konzole
10 Šroub
11 Vrut nebo nýt

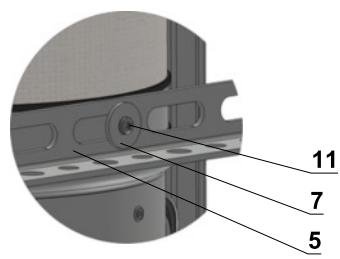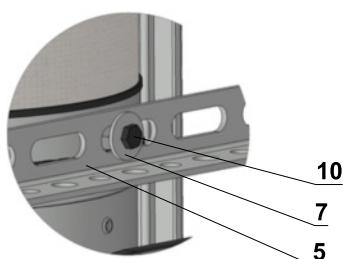

III. TECHNICKÉ ÚDAJE**12. Tlakové ztráty****12.1. Určení tlakové ztráty výpočtem**

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp	[Pa]	tlaková ztráta
w	[m.s ⁻¹]	rychlosť proudenia vzduchu ve jmenovitém průřezu klapky
ρ	[kg.m ⁻³]	hustota vzduchu
ξ	[-]	součinitel místní tlakové ztráty pro jmenovitý průřez klapky (viz Tab. 13.1.1.)

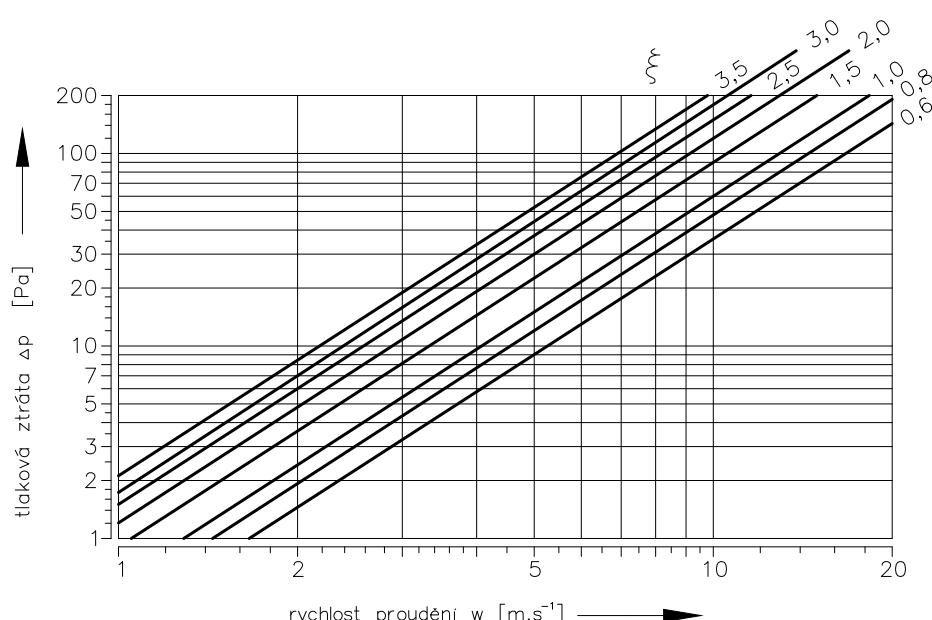12.2. Určení tlakové ztráty z diagramu 12.2.1. pro hustotu vzduchu $\rho = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$ **Diagram 12.2.1. Tlakové ztráty klapiek pro hustotu vzduchu $\rho = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$** **13. Součinitel místní tlakové ztráty****13.1. Součinitel místní tlakové ztráty ξ (-)****Tab. 13.1.1. Součinitel místní tlakové ztráty**

D	100	125	140	150	160	180	200
ξ	2,736	2,099	1,781	1,527	1,272	0,929	0,636

14. Akustické hodnoty

14.1. Hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A.

$$L_{WA} = L_{W1} + 10 \log(S) + K_A$$

L_{WA} [dB(A)] hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A

L_{W1} [dB] hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m² (viz Tab. 14.3.1.)

S [m²] jmenovitý průřez klapky

K_A [dB] korekce na váhový filtr A (viz Tab. 14.3.2.)

14.2. Hladina akustického výkonu v oktávových pásmech.

$$L_{Woct} = L_{W1} + 10 \log(S) + L_{rel}$$

L_{Woct} [dB] spektrum hladiny akustického výkonu v oktávovém pásmu

L_{W1} [dB] hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m² (viz Tab. 14.3.1.)

S [m²] jmenovitý průřez klapky

L_{rel} [dB] relativní hladina vyjadřující tvar spektra (viz Tab. 14.3.3.)

14.3. Tabulky akustických hodnot

Tab. 14.3.1. Hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m²

w [m.s ⁻¹]	ξ [-]											
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5
2	9,0	11,5	14,7	16,9	20,1	22,3	24,1	27,2	29,4	31,2	32,6	33,8
3	16,7	22,1	25,3	27,5	30,7	32,9	34,6	37,8	40,0	41,7	43,2	44,4
4	24,2	29,6	32,8	35,0	38,1	40,4	42,1	45,3	47,5	49,2	50,7	51,9
5	30,0	35,4	38,6	40,8	44,0	46,2	47,9	51,1	53,3	55,1	56,5	57,7
6	34,8	40,2	43,3	45,6	48,7	51,0	52,7	55,8	58,1	59,8	61,2	62,4
7	38,8	44,2	47,3	49,6	52,7	55,0	56,7	59,9	62,1	63,8	65,2	66,4
8	42,3	47,7	50,8	53,1	56,2	58,4	60,2	63,3	65,6	67,3	68,7	69,9
9	45,4	50,7	53,9	56,1	59,3	61,5	63,3	66,4	68,6	70,4	71,8	73,0
10	48,1	53,5	56,6	58,9	62,0	64,3	66,0	69,1	71,4	73,1	74,5	75,7
11	50,6	56,0	59,1	61,4	64,5	66,7	68,5	71,6	73,9	75,6	77,0	78,2
12	52,8	58,2	61,4	63,6	66,8	69,0	70,7	73,9	76,1	77,9	79,3	80,5

Tab. 14.3.2. Korekce na váhový filtr A

w [m.s ⁻¹]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K _A [dB]	-15,0	-11,8	-9,8	-8,4	-7,3	-6,4	-5,7	-5,0	-4,5	-4,0	-3,6

Tab. 14.3.3. Relativní hladina vyjadřující tvar spektra L_{rel}

w [m.s ⁻¹]	f [Hz]							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9	-56,4
3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4	-48,9
4	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9
5	-4,0	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0	-40,3
6	-4,2	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4
7	-4,5	-3,9	-4,9	-7,5	-11,9	-17,9	-25,7	-35,1
8	-4,9	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2
9	-5,2	-3,9	-4,3	-6,4	-10,1	-15,6	-22,7	-31,5
10	-5,5	-4,0	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0
11	-5,9	-4,1	-4,0	-5,6	-8,9	-13,8	-20,4	-28,8
12	-6,2	-4,3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6

IV. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA**15. Materiál**

15.1. Tělesa klapek jsou běžně dodávána v provedení z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy.

Listy klapek jsou vyrobeny z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken.

Ovládací zařízení klapek má kryt z mechanicky odolného a stálého plastu a zbytek dílů je galvanicky pozinkovaný bez dalších povrchových úprav.

Pružiny jsou galvanicky pozinkované.

Tepelné tavné pojistky jsou vyrobeny z mosazného plechu o tloušťce 0,5 mm.

Spojovací materiál je galvanicky pozinkován.

15.2. Dle požadavku odběratele lze dodat klapku z nerezového materiálu.

Specifikace nerezového provedení - rozdelení nerezového materiálu:

- třída A2 – potravinářský nerez (AISI 304 – ČSN 17240)
- třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349)

Z daného nerezového materiálu je vše, co se nachází nebo vstupuje do vnitřního prostoru klapky, díly nacházející se vně tělesa klapky jsou standardně z pozink. materiálu (spojovací materiál uchycení servopohonu nebo mechaniky, díly mechaniky kromě bodu 4), díly rámů.

Nerezové jsou tyto součásti vždy včetně spojovacího materiálu:

- 1) Těleso klapky a jeho díly s ním pevně spojené
- 2) Držáky listu včetně čepů, kovové díly listu
- 3) Díly ovládání ve vnitřním prostoru klapky (úhelník na listu, táhlo, čep s pákou)
- 4) Díly mechaniky vstupující do vnitřního prostoru klapky (dolní plech mechaniky, držák pojistky „1“, táhlo pojistky, držák pojistky „2“, pružina pojistky, dorazový kolík Ø8, čep mechaniky)
- 5) Kryt revizního otvoru včetně třmenu a spojovacího materiálu (je-li součástí krytu)
- 6) Ložisko pro přenos momentu z páky s čepem na úhelník na listu (je z materiálu AISI 440C)

List klapky je z jednoho homogenního materiálu Promatect-H, tl. 20 mm (těsnění v tělese), event. složený ze dvou desek Promatect-H, tl. 10 mm spojený nerezovým spojovacím materiálem dané třídy.

Plastové, pryžové a silikonové díly, tmely, napěňovací pásky, těsnění ze sklokeramických materiálů, pouzdra mosazná uložení listu, servopohony, koncové spínače jsou shodné pro všechny materiálové provedení klapek.

Tavná tepelná pojistka je shodná pro všechny materiálové provedení klapek. Dle přání zákazníka lze osadit tavnou pojistku z nerezového plechu mat. A4.

Termoaktivní spouštěcí zařízení servopohonu (čidlo) je pro klapky v nerezovém provedení upraveno, jsou nahrazeny standardní pozinkované vruty nerezovými šrouby M4 dané třídy, v protikuse jsou nalisovány nerezové nýtovací matice M4.

Některé typy spojovacích materiálů a dílů jsou k dispozici jen z jednoho typu nerezu, tento typ bude použit ve všech nerezových provedeních.

List klapek pro chemické provedení (třída A4) je vždy opatřen nátěrem proti působení chemie Promat SR.

Jiné požadavky na provedení jsou brány jako atypické a budou řešeny individuálně dle požadavku zákazníka.

V. KONTROLA, ZKOUŠENÍ**16. Kontrola**

- 16.1. Rozměry se kontrolují běžnými měřidly dle normy netolerovaných rozměrů používané ve vzduchotechnice.
- 16.2. Provádí se mezioperační kontroly dílů a hlavních rozměrů dle výkresové dokumentace.

17. Zkoušení

- 17.1. Po dílenské montáži je provedena 100% kontrola funkčnosti.

VI. BALENÍ, DOPRAVA, PŘEJÍMKÁ, SKLADOVÁNÍ**18. Logistické údaje**

- 18.1. Klapky jsou dodávány volně ložené. Jiné způsoby balení je nutné předem dohodnout s výrobcem. V případě použití obalů jsou tyto nevratné a jejich cena není zahrnuta v ceně výrobku.
- 18.2. Klapky se přepravují krytými dopravními prostředky, nesmí docházet k hrubým otřesům a teplota okolí nesmí přesáhnout +40°C. Při manipulaci po dobu dopravy musí být klapky chráněny proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům. V případě požadavku odběratele je možné klapky přepravovat na paletách. Při dopravě musí být list klapky v poloze "ZAVŘENO".
Nebude-li v objednávce určen způsob přejímky, bude za přejímku považováno předání klapek dopravci.
- 18.3. Klapky musí být skladovány v krytých objektech, v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu. V objektech musí být dodržována teplota v rozsahu -5 až +40°C a relativní vlhkost max. 80%. Při manipulaci po dobu skladování musí být klapky chráněny proti mechanickému poškození.
- 18.4. V rozsahu dodávky je kompletní klapka a dodací list.

19. Záruka

- 19.1. Výrobce poskytuje na klapky záruku 24 měsíců od data expedice.

Záruka na požární klapky FDMD poskytovaná výrobcem zcela zaniká po jakékoli neodborné manipulaci neproškolenými pracovníky (viz čl.20.1. technických podmínek) se spouštěcím, uzavíracím a ovládacím zařízením, při demontáži elektrických prvků, tj. servopohonů, komunikačních a napájecích zařízení a termoelektrických spouštěcích zařízení.
Záruka též zaniká při použití klapek pro jiné účely, zařízení a pracovní podmínky než připouští tyto technické podmínky nebo po mechanickém poškození při manipulaci.

- 19.2. Při poškození klapek dopravou je nutné sepsat při přejímce protokol s dopravcem pro možnost pozdější reklamace.

VII. MONTÁŽ, OBSLUHA, ÚDRŽBA A KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI**20. Montáž**

- 20.1.** Montáž, údržbu a kontroly provozuschopnosti klapek mohou provádět pouze osoby způsobilé pro tyto činnosti tj. "OPRÁVNĚNÉ OSOBY".

Doplňkové školení pro tyto kontroly, montáž a opravy, provádí firma MANDÍK, a.s. a vystavuje "OSVĚDČENÍ", které má platnost 5 let.

Jeho prodloužení si zajišťuje proškolená osoba sama, přímo u školitele.

Při zániku platnosti "OSVĚDČENÍ" pozbyvá toto platnosti a je vyřazeno z registrace školitele.

Proškoleni mohou být pouze odborní pracovníci přebírající za provedené práce záruku.

- 20.2.** Montáž klapek musí být prováděna při dodržení všech platných bezpečnostních norem a předpisů.

- 20.3.** Pro spolehlivou funkci klapek je nutné dbát na to, aby nedocházelo k zanášení uzavíracího mechanizmu a dosedacích ploch listu usazeninami prachu, vláknitými nebo lepivými hmotami a rozpouštědly.

- 20.4.** Ovládání servopohonu bez elektrického napětí.

Pomocí speciálního klíče (je součástí servopohonu) lze manuálně nastavit list klapky do jakékoli polohy. Pokud se otáčí klíčem ve směru vyznačené šipky, list klapky se přestavuje do polohy otevřeno. K zastavení listu klapky v libovolné poloze dojde k uzamčení servopohonu dle instrukcí na servopohonu. Odblokování se provede ručně dle instrukcí na servopohonu nebo přivedením napájecího napětí.

POZOR!

Jestliže je servopohon manuálně zablokován, při požáru nedojde k uzavření listu klapky po aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení BAT. Pro obnovení správné funkce klapky je nutné servopohon odblokovat (ručně nebo přivedením napájecího napětí).

21. Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti

- 21.1.** Před uvedením klapek do provozu a při následných kontrolách provozuschopnosti se musí zkontolovat a provést funkční zkoušky všech provedení včetně činnosti elektrických prvků. Po uvedení do provozu se tyto kontroly provozuschopnosti musí provádět minimálně 2x za rok. Pokud se nenajde žádná závada při dvou po sobě následujících kontrolách provozuschopnosti, potom je možné provádět kontroly provozuschopnosti 1x za rok.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu jsou klapky schledány nezpůsobilé plnit svoji funkci, musí být toto zřetelně vyznačeno. Provozovatel je povinen zajistit, aby byla klapka uvedena do stavu, kdy bude opět schopna plnit svoji funkci a po tuto dobu musí zabezpečit požární ochranu jiným dostatečným způsobem.

Výsledky pravidelných kontrol, zjištěné nedostatky a všechny důležité skutečnosti týkající se funkce klapek musí být zapsány do "POŽÁRNÍ KNIHY" a neprodleně nahlášeny provozovateli.

- 21.2.** Před uvedením klapek do provozu a při následných kontrolách provozuschopnosti je nutné provést tyto kontroly u všech provedení:

- Vizuální kontrola správného zabudování klapky, vnitřního prostoru klapky, listu klapky, dosedacích ploch listu a silikonového těsnění.
- Demontáž krytu revizního otvoru: vyšroubují se dva šrouby na krajích krytu revizního otvoru a kryt se odstraní.

- 21.3.** Při zkouškách provozuschopnosti, doporučujeme přestavovat klapky do polohy "ZAVŘENO" při vypnutém ventilátoru, nebo uzavřené regulační klapce, umístěné mezi ventilátorem a požární klapkou.

21.3. U klapk s mechanickým ovládaním (provedení .01, .11, .80) je nutné provézt následující kontroly:

Kontrola uzavíracího zařízení a tepelné tavné pojistky

Při ověření funkčnosti mechanismu postupujte takto:

Přestavení listu klapky do polohy "ZAVŘENO" se provede následujícím způsobem:

- Klapka je v poloze "OTEVŘENO".
- Stiskem ovládacího tlačítka mechanismu, uzavřete klapku do polohy "ZAVŘENO".
- Zkontrolovat přestavení listu klapky do polohy "ZAVŘENO".
- Uzavření musí být rázné, páka ovládání a list v klapce musí být v poloze "ZAVŘENO".

Přestavení listu klapky do polohy "OTEVŘENO" se provede následujícím způsobem:

- Páku ovládání otočit o 90°.
- Páka se automaticky zajistí v poloze "OTEVŘENO".
- Zkontrolovat přestavení listu klapky do polohy "OTEVŘENO".

Kontrola funkčnosti a stavu tepelné pojistky se provede následujícím způsobem:

- Pro kontrolu funkce a stavu tavné pojistky je možné celou mechaniku odmontovat z těla požární klapky - mechanika je připevněna k tělesu klapky čtyřmi šrouby M6.
- Sejmutím tepelné pojistky z držáku pojistky spouštěcího zařízení se zkontroluje jeho správná funkce.
- Velikost mechaniky je označena M1 až M4, dle síly uzavírací pružiny.

21.5. U provedení se servopohonem je nutné provézt kontroly viz. bod 21.2. a následující kontroly:

Kontrola přestavení listu do havarijní polohy "ZAVŘENO" se provede po přerušení napájení servopohonu (např. stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT, přerušením napájení z EPS). Kontrola přestavení listu zpět do provozní polohy "OTEVŘENO" se provede po obnovení napájecího napětí (např. uvolněním resetovacího tlačítka, obnovou napájení z EPS).

21.6. Ověření funkce klapky se servopohonem lze provést:

- a) přerušením a opětným přivedením napájecího napětí např. signálem z EPS
- b) přímo na zabudované klapce pomocí tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT (simuluje porušení pojistek).

22. Náhradní díly

22.1. Náhradní díly se dodávají pouze na základě objednávky.

23. Obnovení funkce servopohonu po aktivaci pojistek


23.1. Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky Tf1 (pro teplotu v okolí požární klapky), je nutné vyměnit servopohon včetně termoelektrického spouštěcího zařízení.

23.2. Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky Tf2 (pro teplotu uvnitř potrubí) je možno vyměnit samostatný náhradní díl ZBAT72, ZBAT95 popř. ZBAT120 (dle spouštěcí teploty).


VIII. ÚDAJE O VÝROBKU**24. Údajový štítek**

24.1. Údajový štítek je upevněný na tělese klapky.

Obr. 67 Údajový štítek

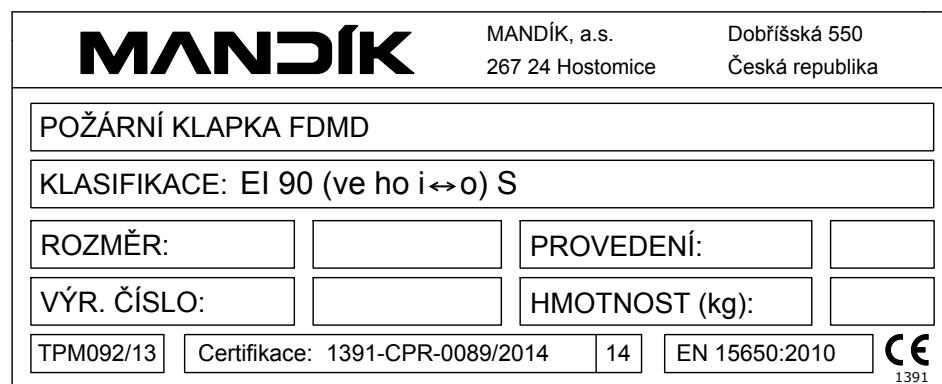**IX. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU****25. Objednávkový klíč**

FDMD SL 180 - .40 TPM 092/13

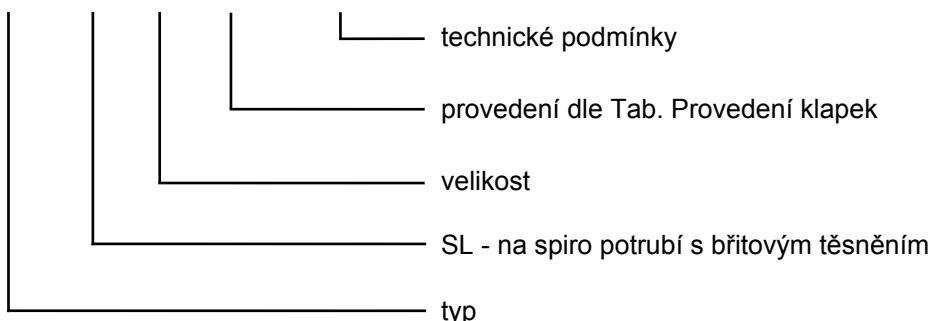

Pokud jsou požadovány klapky se zabudovacím rámem, je nutné toto specifikovat v objednávce zvlášť. Zabudovací rám může být dodán instalovaný na klapce nebo v rozloženém stavu.

Tab. 25.1.1. Provedení klapek

Provedení klapek	Doplňkové dvojčíslí
teplotní s mechanickým ovládáním	.01
teplotní s mechanickým ovládáním a koncovým spínačem („ZAVŘENO“)	.11
teplotní s mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“) („OTEVŘENO“)	.80
se servopohonem BFL 230-T (napájecí napětí AC 230 V)	.40
se servopohonem BFL 24-T (napájecí napětí AC/DC 24 V)	.50
s komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24 se servopohony BFL 24-T-ST*	.60

* zařízení BKN 230-24 musí být umístěno v blízkosti klapky tak, aby do něj bylo možno lehce zasunout kabely s konektory pro připojení servopohonu

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 706 706
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku. Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz